


PŮDORYS PŘÍZEMÍ + KANALIZACE

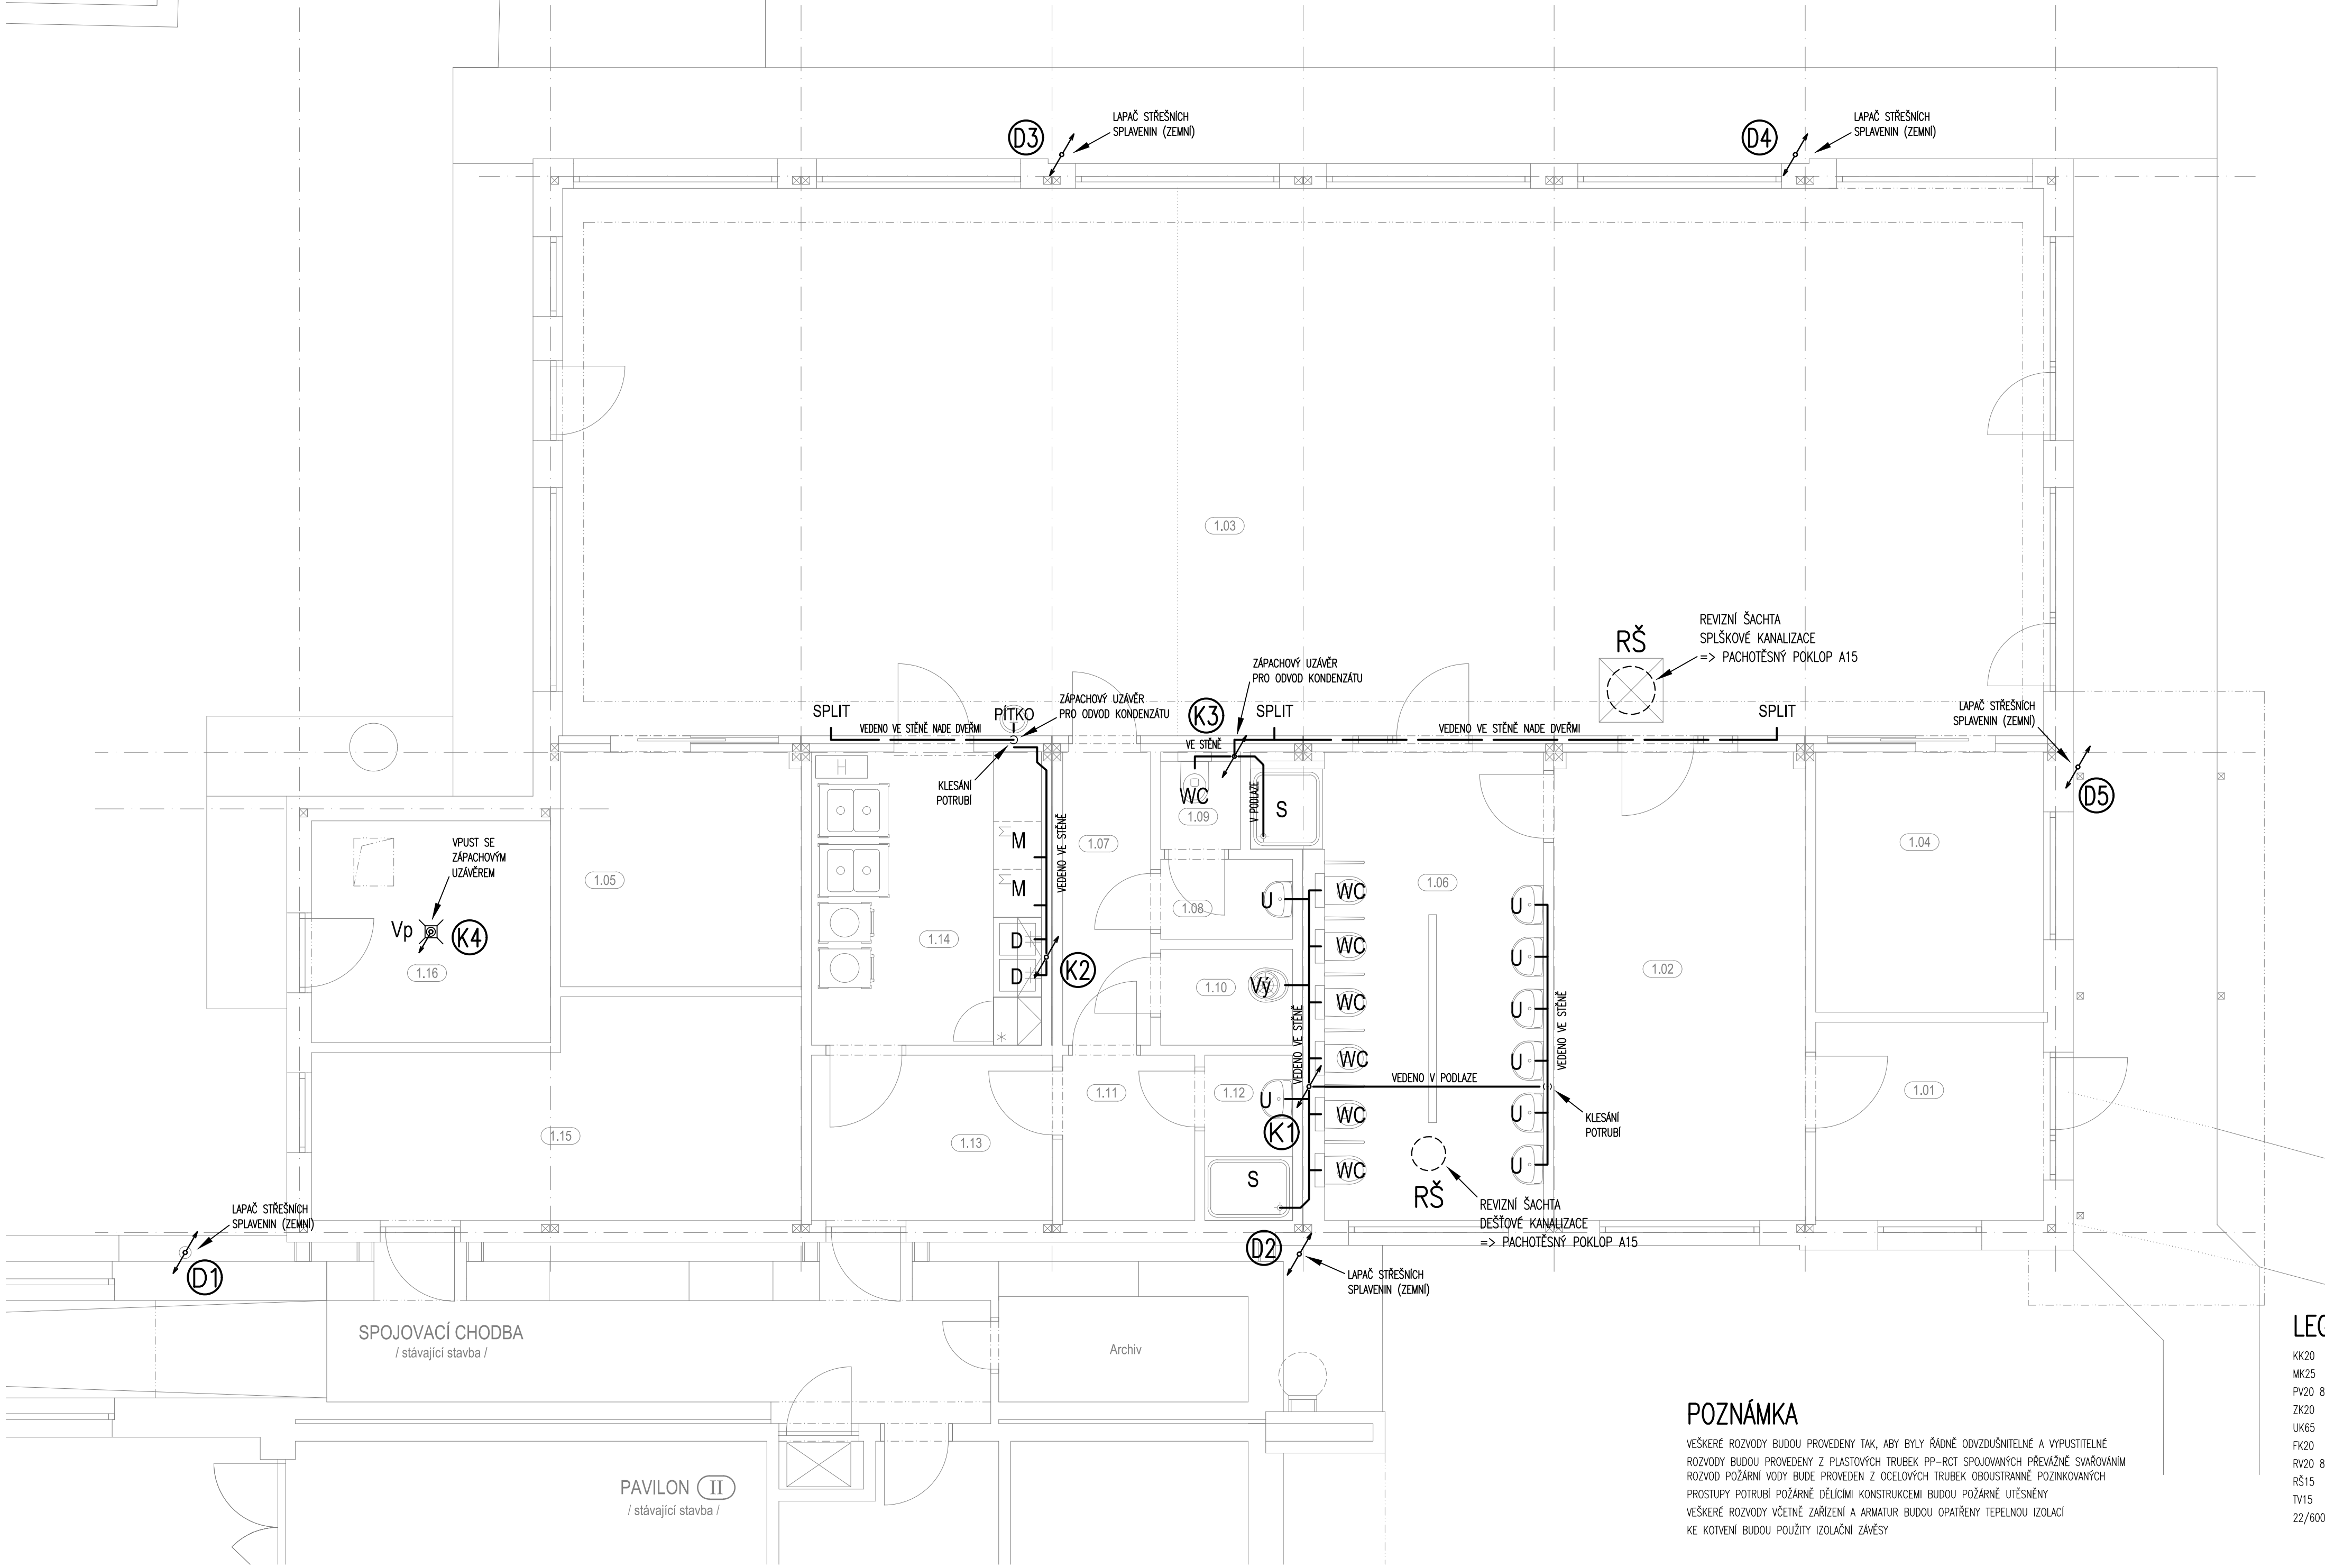

LEGENDA POTRUBÍ

OTOPNÁ VODA – PŘÍVOD	
OTOPNÁ VODA – ZPÁTEČKA	
STUDENÁ VODA (SV)	
TEPLÁ VODA (TV)	
CIRKULACE TEPLÉ VODY (TV–C)	
POŽÁRNÍ VODA (PV)	
ZEMNÍ PLYN (ZP)	
ZEM. PLYN – ODVZDUŠNĚNÍ	
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	
KANALIZACE DEŠŤOVÁ	

Fe25 POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH DN25
PP25 POTRUBÍ PLASTOVÉ PP–RCT EVO S 4 25x2,8 mm
IZ POTRUBÍ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

H	POŽÁRNÍ HYDRANT
D	DŘEZ
M	MYČKA
Pi	PITKO
S	SPRCHA
U	UMÝVADLO
Vp	PODLAHOVÁ VPUST
Vý	VÝLEVKA
WC	ZÁCHOD
Z	ZAHRADNÍ KOHOUT (NEZÁMRZNÝ)
DN	STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
PO	STOUPAČKA POŽÁRNÍHO VODOVODU
KO	STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
VO	STOUPAČKA VODOVODU

LEGENDA ARMATUR

KK	UZÁVÍRACÍ KOHOUT (KK)
KKV	UZAV. KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (KKV)
ZK	ZPĚTNÁ Klapka (ZK)
V	VODOMĚR
RRV	RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL (RRV)
OM	TERMOSTATICKÝ OMEZOVACÍ PRŮTOKU
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT (VK)
ČK	ČISTÍCÍ KUS (ČK)
ČP	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

KK20	UZÁVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT
TK	TEPLOMĚR
TKM	TLAKOMĚR
PK	PLNÍČI A VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
KKV	KULOVÝ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM
PV	POJISTNÝ VENTIL
ZK	ZPĚTNÁ Klapka
MR	MEZIPŘÍRUBOVÁ UZÁVÍRACÍ Klapka
FK	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM
RV	REDUKČNÍ VENTIL

LEGENDA ARMATUR

KK20	UZÁVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT 3/4" (DN20)
KK25	UZÁVÍRACÍ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM DN25 (1")
PK20 8 bar	POJISTNÝ VENTIL 3/4" (DN20) S OTEVÍRACÍM PŘETLAKEM 8 BAR
ZK20	ZPĚTNÁ Klapka 3/4" (DN20)
UK65	MEZIPŘÍRUBOVÁ UZÁVÍRACÍ Klapka DN65
FK20	UZÁVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT S FILTREM NEČISTOT 5/4" (DN32)
RV20 8 bar	REDUKČNÍ VENTIL 3/4" (DN20) S VÝSTUPEM MAX 8 BAR
RS15	PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ S UZÁVÍRACÍ A REGULAČNÍ FUNKCÍ, DN15
TV15	TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL, DN15
22/600–900	DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO RADIK KLASIK TYP 22, VÝŠKA 600mm, DÉLKA 900mm


POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVZDUŠNITELNÉ A VYPUSTITELNÉ
ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z PLASTOVÝCH TRUBEK PP–RCT SPOJOVANÝCH PŘEVÁŽNĚ SVAŘOVÁNÍM
ROZVOD POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDEN Z OCELOVÝCH TRUBEK OBOUSTRANNĚ POZNÍKOVANÝCH
PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNÍ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
VEŠKERÉ ROZVODY VČETNĚ ZAŘÍZENÍ A ARMATUR BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ
KE KOTVENÍ BUDOU POUŽITÝ IZOLAČNÍ ZÁVĚSY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	
1.01	Zádvěří	7.08
1.02	Šatna dětí	18.59
1.03	Herna	126.9
1.04	Sklad lehátek	9.28
1.05	Sklad	8.83
1.06	Umývárna, WC dětí	17.05
1.07	Chodba	4.00
1.08	Umývárna učitelky	1.68
1.09	WC učitelky	1.10
1.10	Úklidová místnost	1.98
1.11	Šatna učitelky	3.42
1.12	Umývárna učitelky	2.28
1.13	Chodba	6.31
1.14	Výdejna	11.03
1.15	Sklad, rezerva	14.98
1.16	Strojovna VZT	8.30

CELKOVÁ PLOCHA 242.81



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Rozšíření kapacity MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4, k.ú. Michle	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT ZODP.PROJ. ING.M.PÁVEK	
		ZAK.Č. 0004 0261 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč	VÝKRES Kanalizace - přízemí NAVRHOVANÝ STAV	STUPEŇ DSP	D.1.2.2
		FORM. 914x420	D.1.2.2.1
		MĚR.: 1:50	ZTI 1.4
		DATUM 10/2024	PROFESE VÝKRES