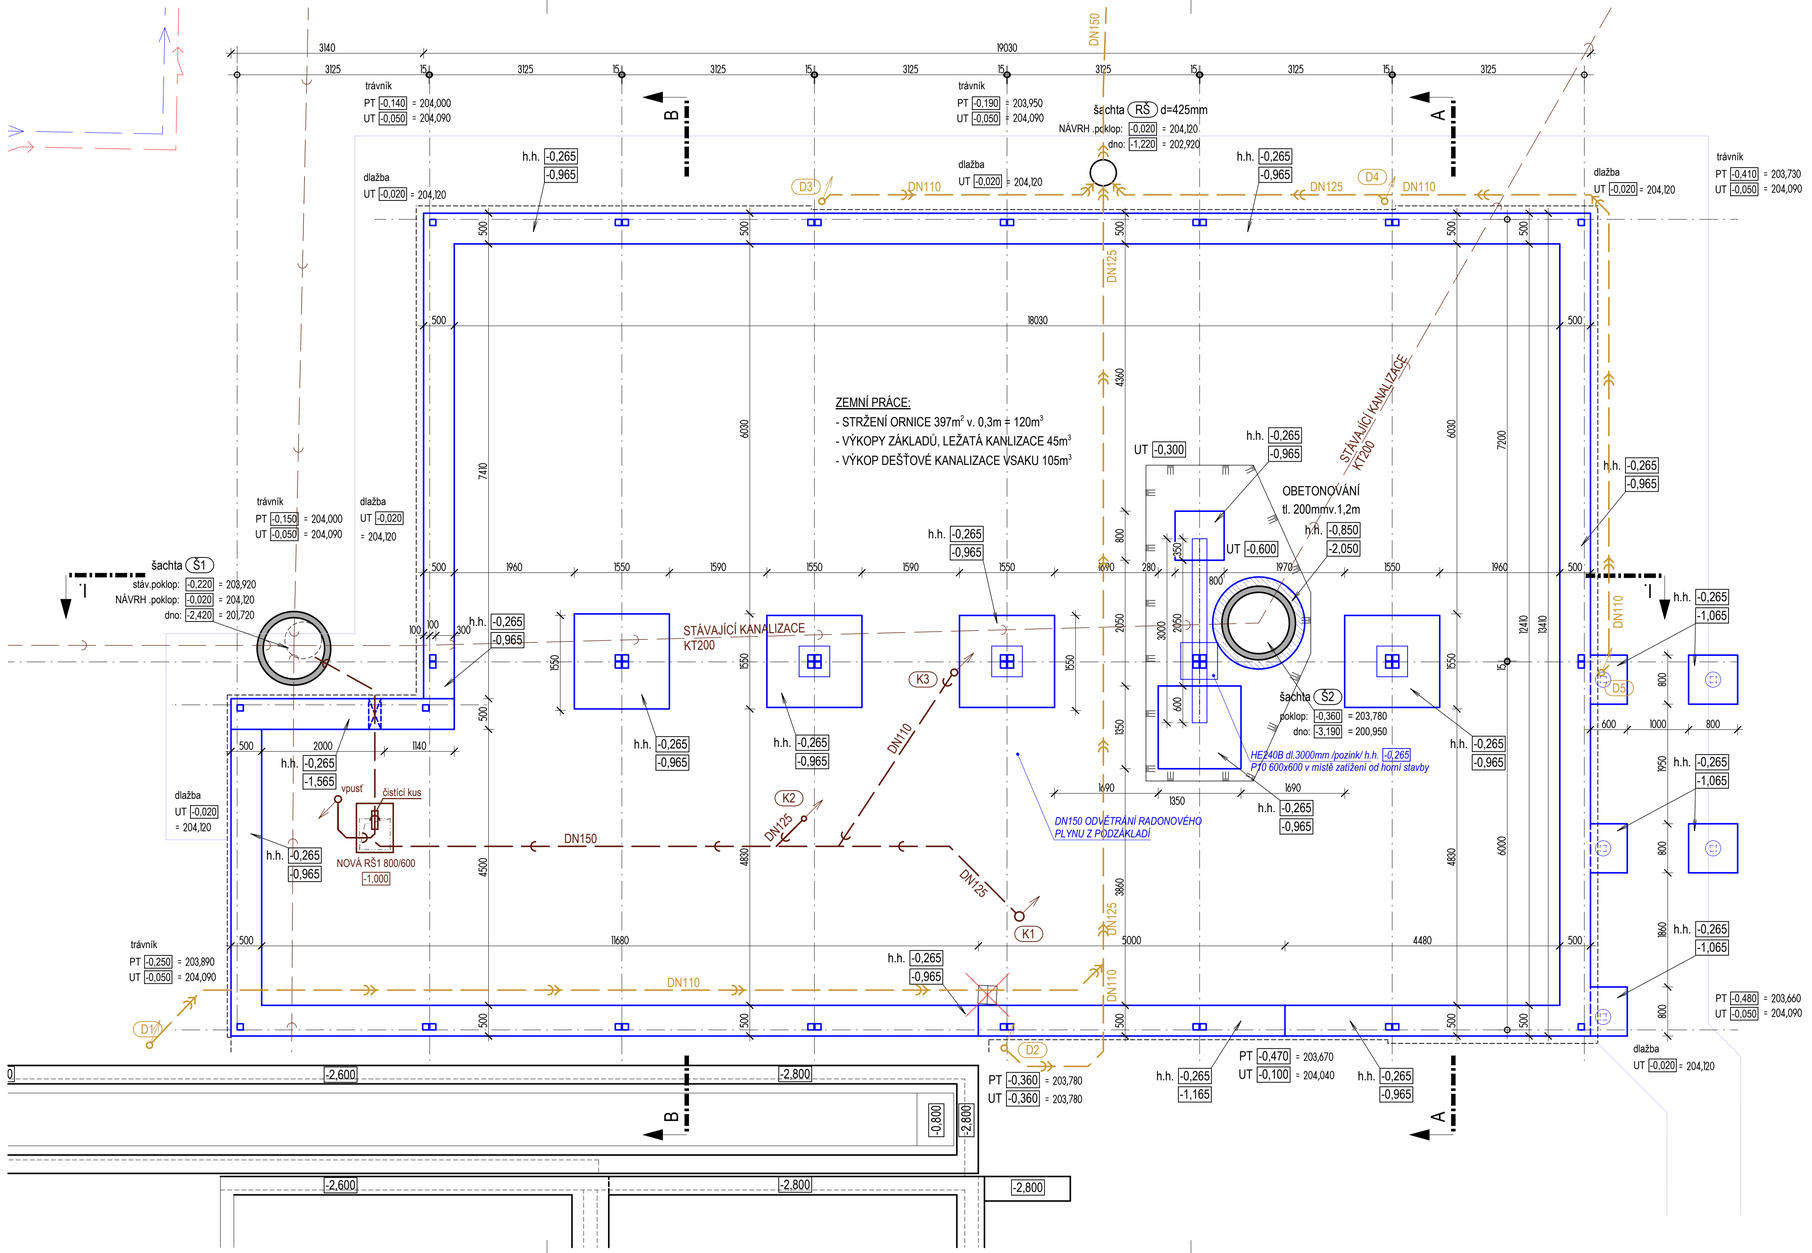

LEGENDA

- Stávající základový pas
- Navrhovaný základový pas
- Navrhovaná betonová patka s kalichem
- Obetonování stávající kanalizační šachty
- Stávající splašková kanalizace
- Navrhovaná splašková kanalizace
- Navrhovaná dešťová kanalizace

Digitálně podepsal Ing. Jiří Padevět
Datum: 2024.12.11 08:24:56 +01'00'

POZNÁMKY ZÁKLADY

- objekt bude polohově a výškově vytýčen a bude provedeno kontrolní měření odstupových vzdálenosti k hranicím katastru a sousední objektům
- před zahájením výkopových prací bude zmapováno skutečné vedení veškerých stávajících sítí ("vypípání"), včetně hloubek kanalizace
- v průběhu výkopových a základových pracích nesmí dojít k poškození funkčního areálového a veřejného vedení sítí
- dojede k odhalení a zhodnocení stavu stávajících kanalizačních šachet, bude provedena oprava dna do v. 1,0m kanalizační šachty Š1
- základovou spáru musí převzít geolog
- dojde k obetonování stávající šachty Š2 v.1,2m, tak aby bylo zamezeno provalení šachty od přilehlých základových patek
- před provedením základů musí být osazeno uzemnění objektu - viz elektro
- základové pasy budou provedeny z betonu C20-25 XC3
- na potrubí ležaté kanalizace bude provedena zkouška těsnosti, prostupy základovými pasy bude dilatovány (potrubí bude obsypáno pískem)
- projektant doporučuje k jednotlivým etapám stavby pořizovat fotografickou dokumentaci *(aby se předešlo nejasnostem v provedení stavby)*

±0,000 = +204,140

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 81/1795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz

AKCE: Rozšíření kapacity MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4, k.ú. Michle

OBJEDNAVATEL: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč

VÝKRES: Půdorys základů NAVRHOVANÝ STAV

VED.PROJ.	ING. J. PADEVĚT
ZODP.PROJ.	ING. J. PADEVĚT
SPOLUPR.	VÍT KALIBA
ZAK.Č.	0004 0261 40
STUPEŇ	DSP
FORM.	A3
MĚŘ.:	1:50
DATUM	10/2024

D.1.1.2 AS PROFESE

D.1.1.2.1 1.1 VÝKRES