


TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA
1	ŠKOLNÍ DÍLNA	60.88 m²	PVC
2	KABINET	19.24 m²	PVC
3	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	60.87 m²	PVC
4	CHODBA	61.92 m²	PVC
5	UČEBNA FAZIKY	61.71 m²	PVC
6	KABINET FYZIKY	18.83 m²	PVC
7	KABINET MATEMATIKY	20.11 m²	PVC
8	KABINET JAZYKŮ	39.73 m²	PVC
9	WC + UMÝVÁRNA - ZAM.	3.18 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
10	WC + UMÝVÁRNA - ZAM.	3.73 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
11	WC + UMÝVÁRNA - MUŽI	18.97 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
12	WC + UMÝVÁRNA - DÍVKY	21.82 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
13	CHODBA	31.56 m²	PVC
14	SCHODIŠTĚ	32.27 m²	PVC

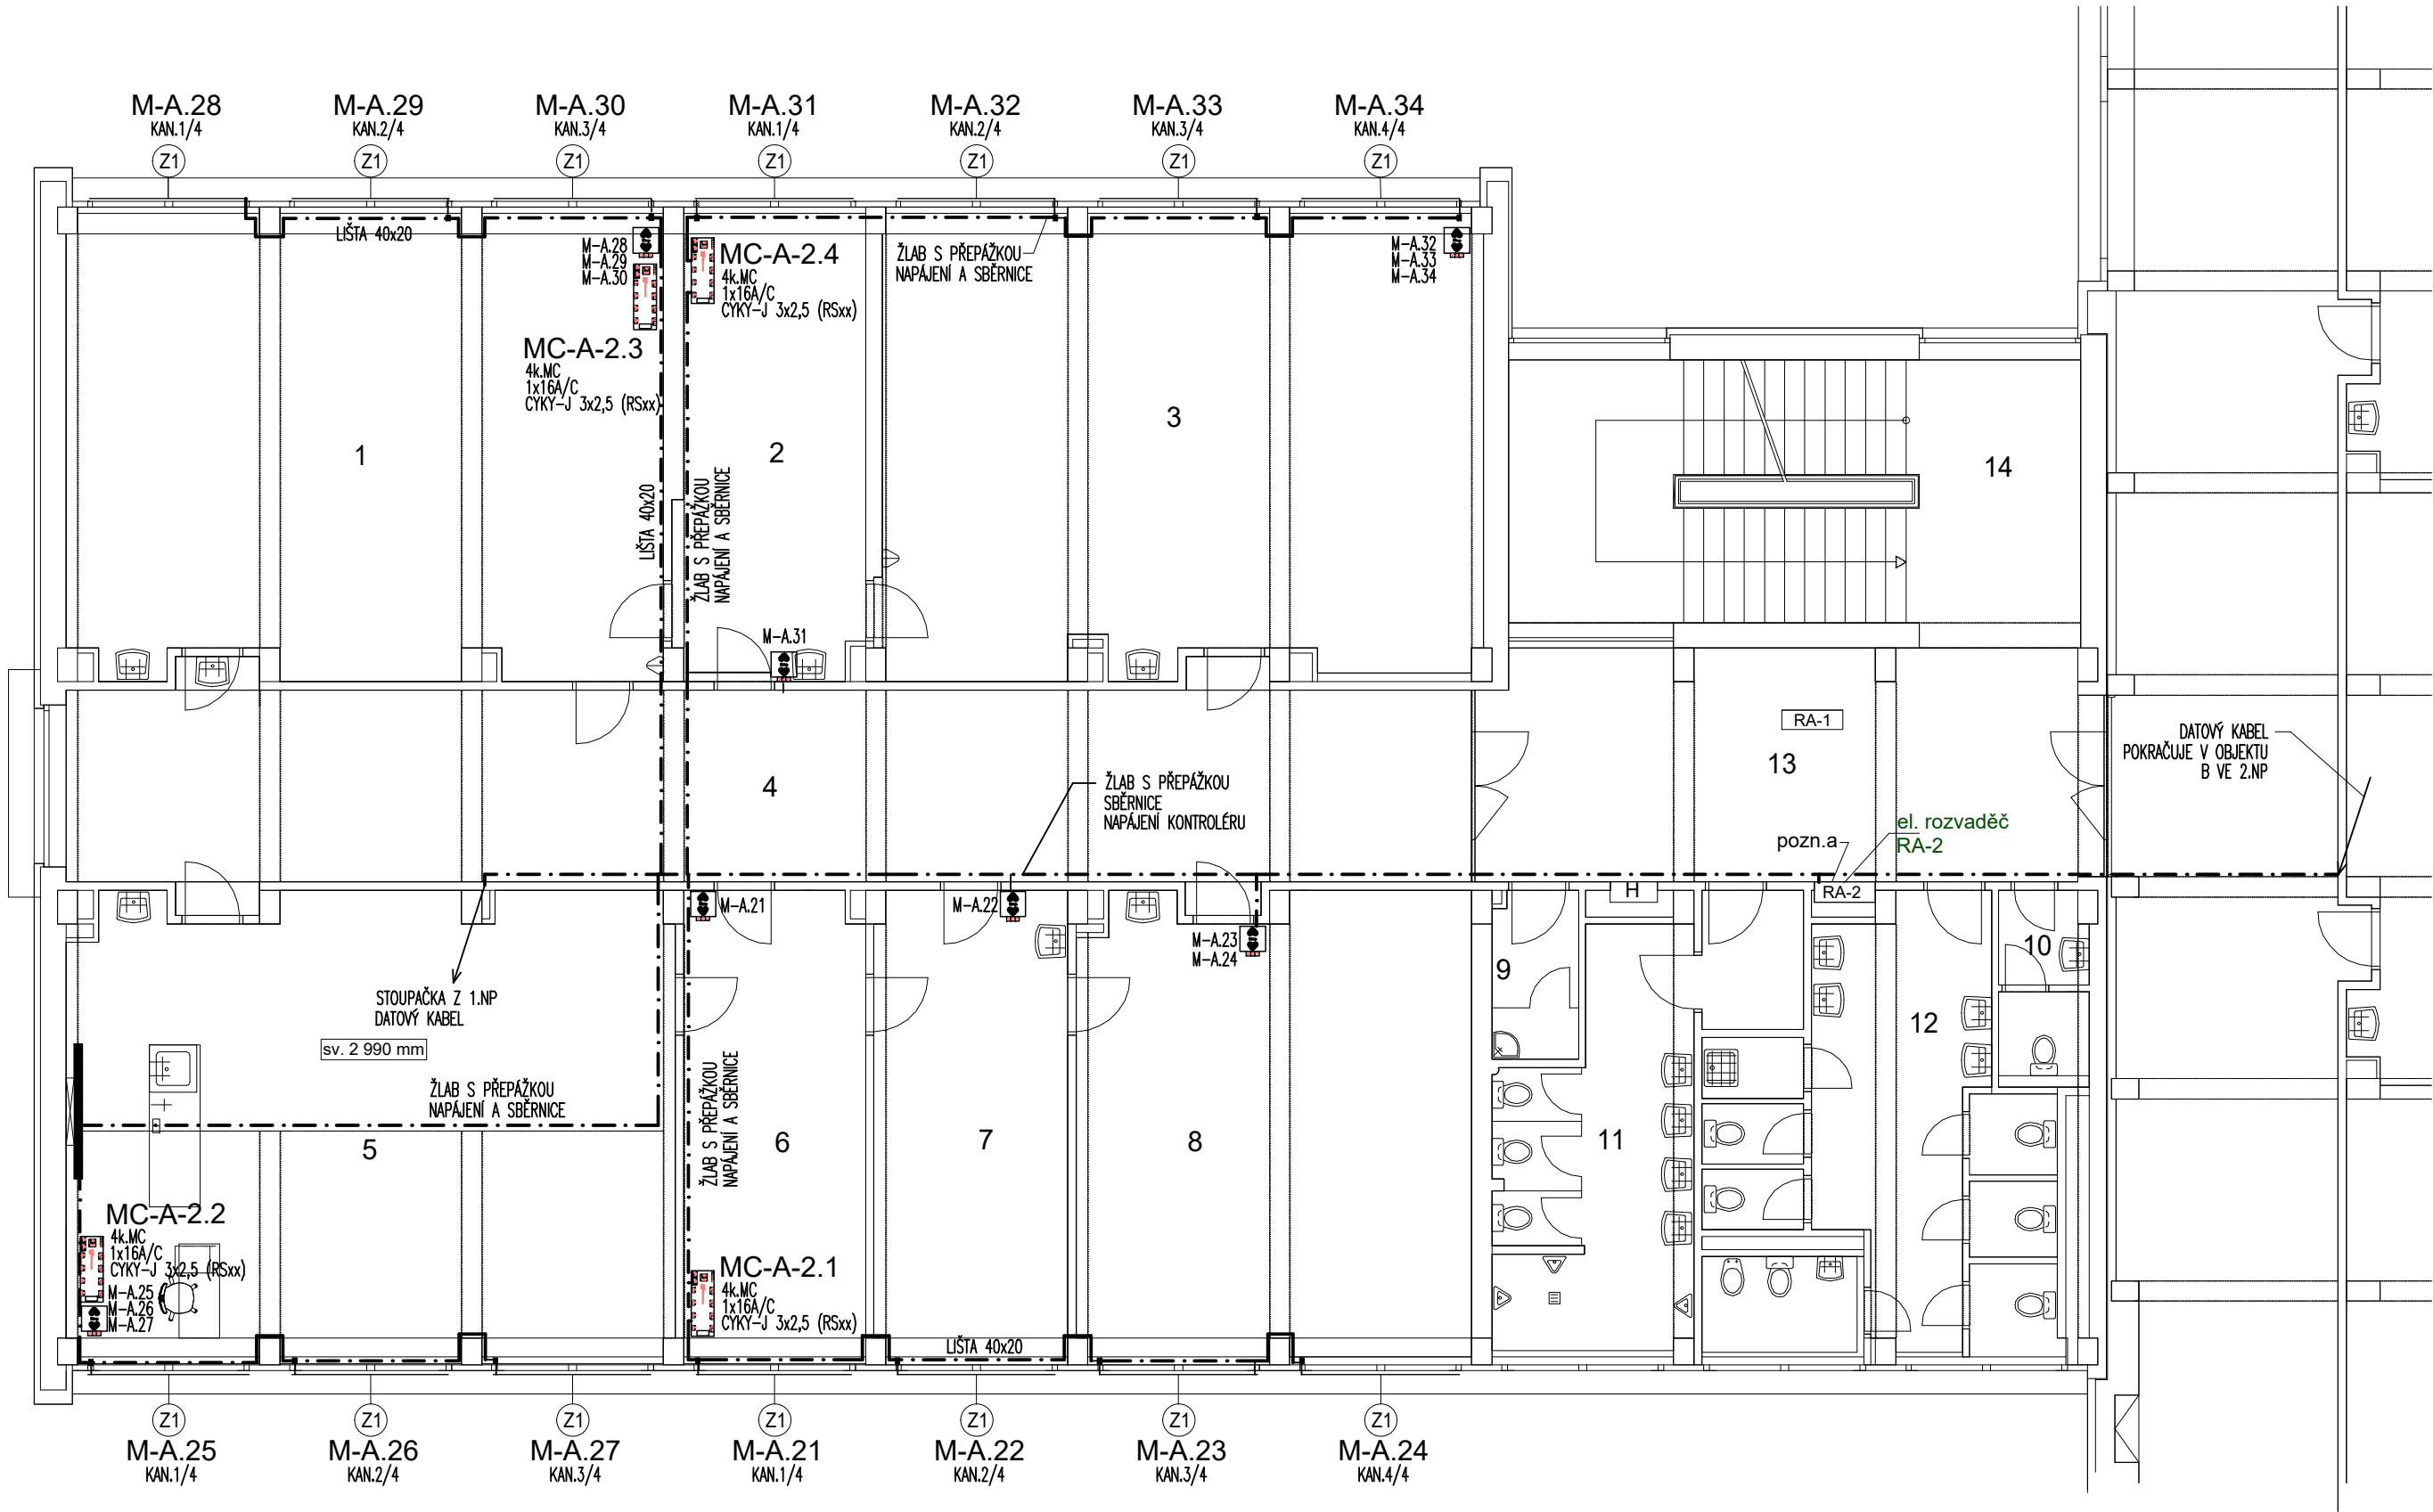

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):  
ZÁKLADNÍ:  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:  
IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)  
AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),  
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)  
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE  
PROUDOVÝM CHRÁNICEM (viz.odst. 415.1)  
ZVÝŠENÁ:  
DOPLŇKOVÁ:  
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

BUDOVA A - PŮDORYS 2.NP

LEGENDA:

nová předokenní roleta

Zx

LEGENDA:

-401- očíslování učeben a kabinetů

tabule

katedra

rozvaděč (stávající)

ovladač rolet

ovladač žaluzií

motorový kontrolér 4 kan.


motorový kontrolér 2 kan.

kabelová trasa


POZNÁMKY:

- rozvody pro napojení rolet budou osazeny do povrchových instalačních lišt
- instalační lišty na chodbách v jedné úrovni pod žb. průvlakem
- prostupy pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostupy musí být řádně utěsněny
- pozn.A - svislé kabely od rozvaděče k páteřnímu rozvodu pod průvlaky v chodbě zasekat do omítky. oítky opravit a vymalovat

PRINCIP PROPOJENÍ SBĚRNICE MEZI KONTROLÉRY  
OBJEKT "A" - 2.NP

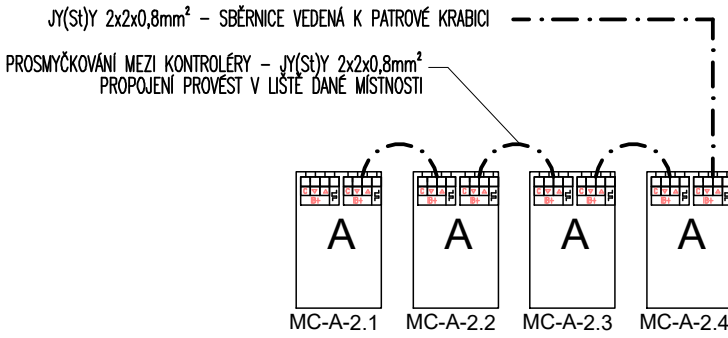

ZAPOJENÍ ŽALUZIÍ A OVLADAČŮ PROVĚST  
DLE SCHÉMATU ZAPOJENÍ

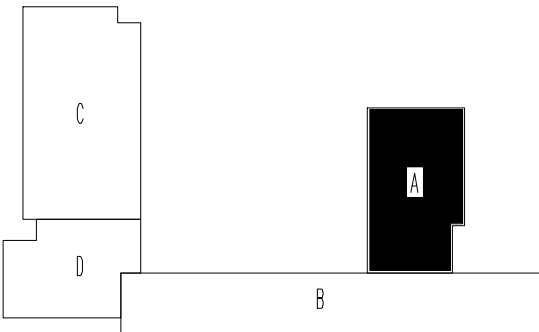

Schema

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE ZŠ Plamínkové 1593/2 Praha 4 - Opatření proti přehřívání učeben	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN SPOLUPR. ZAK.Č. 0004 0254 40
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Půdorys pavilon A - 2.NP Elektroinstalace	STUPĚŇ DPS FORM. 420x1050 MĚŘ.: 1:100 DATUM 12/2024 D.1.4 E 03 PROFESE VÝKRES