
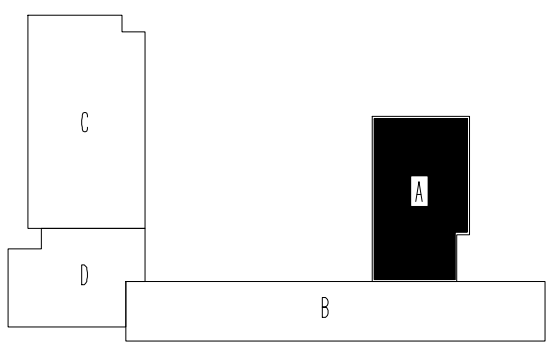
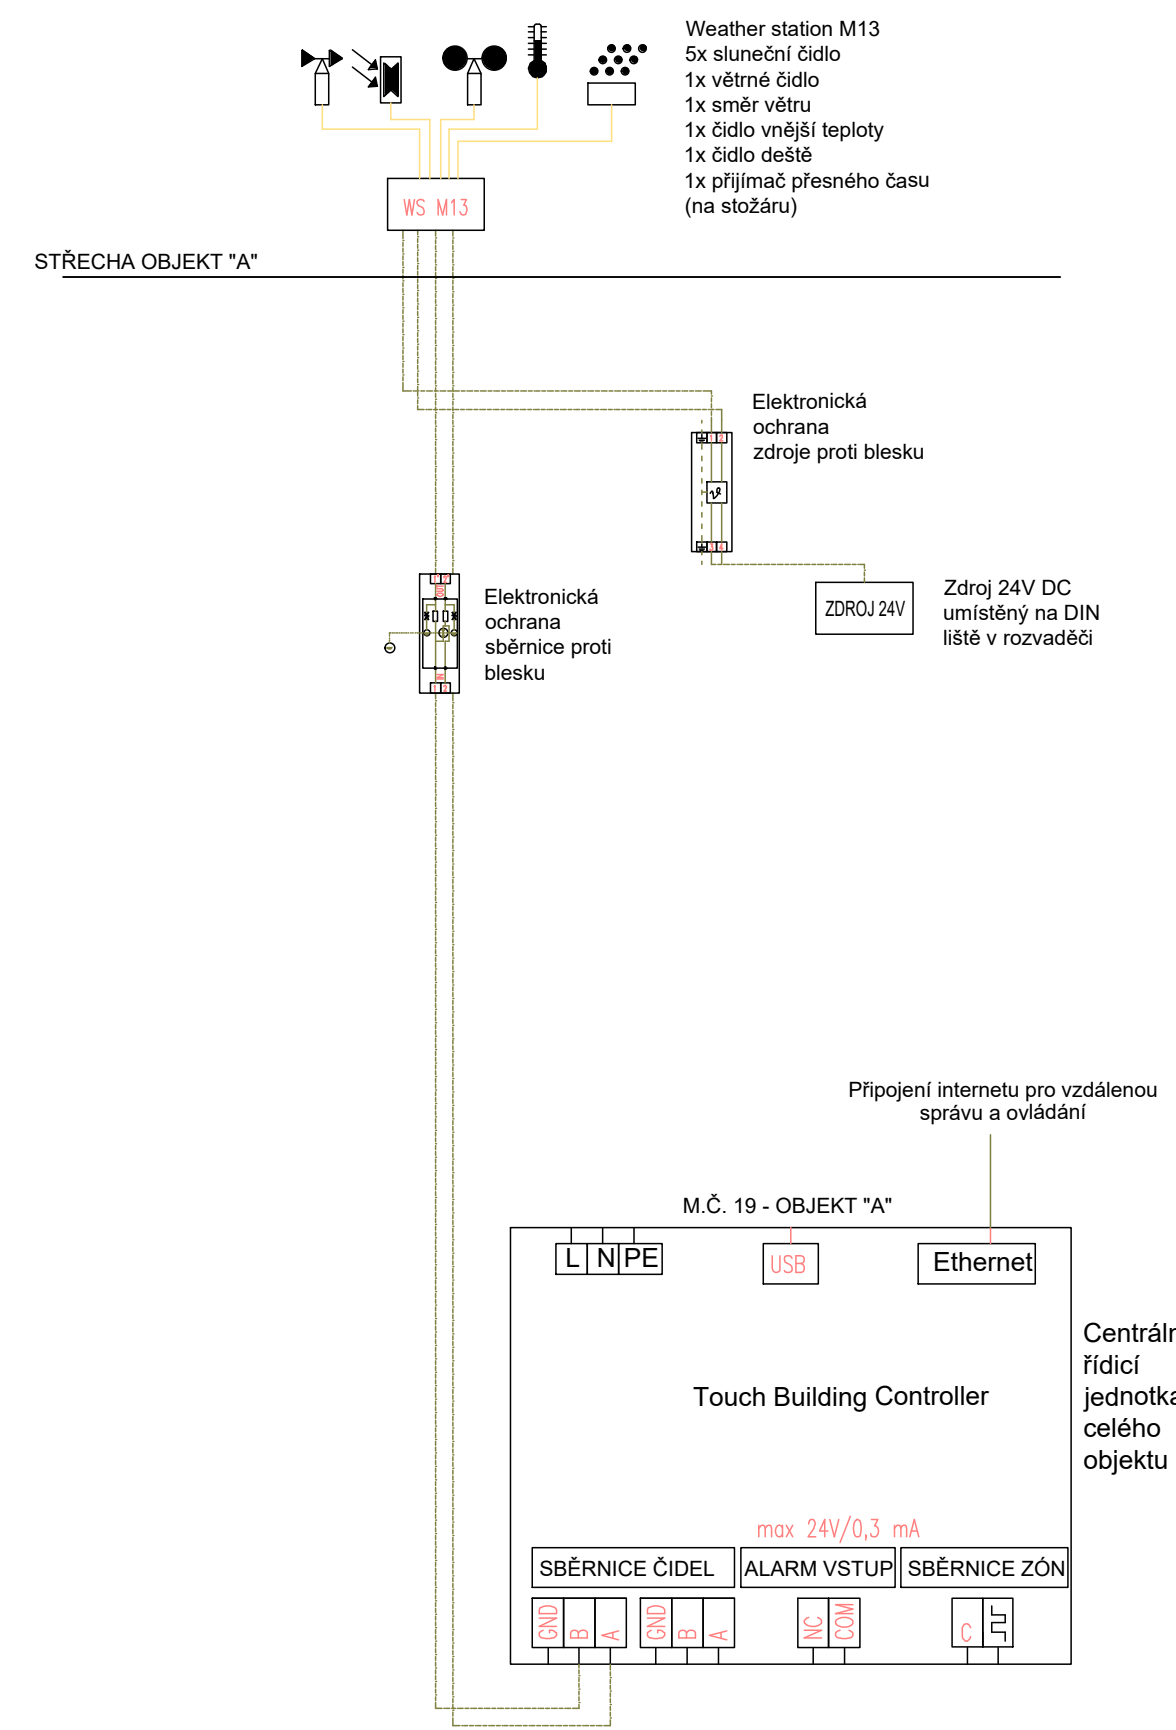


OBJEKT "A"

UPOZORNĚNÍ
MAXIMÁLNÍ DÉLKA SBĚRNICE JE 1000M
SPOLEČNÝ VODIČ "C" SE V PŘÍPADĚ KDY
JEDNO TLAČÍTKO OVLÁDÁ VÍCE KONTROLÉRŮ
NEPROPOJUJE, ABY NEVZNIKALA ZEMNÍ SMYČKA

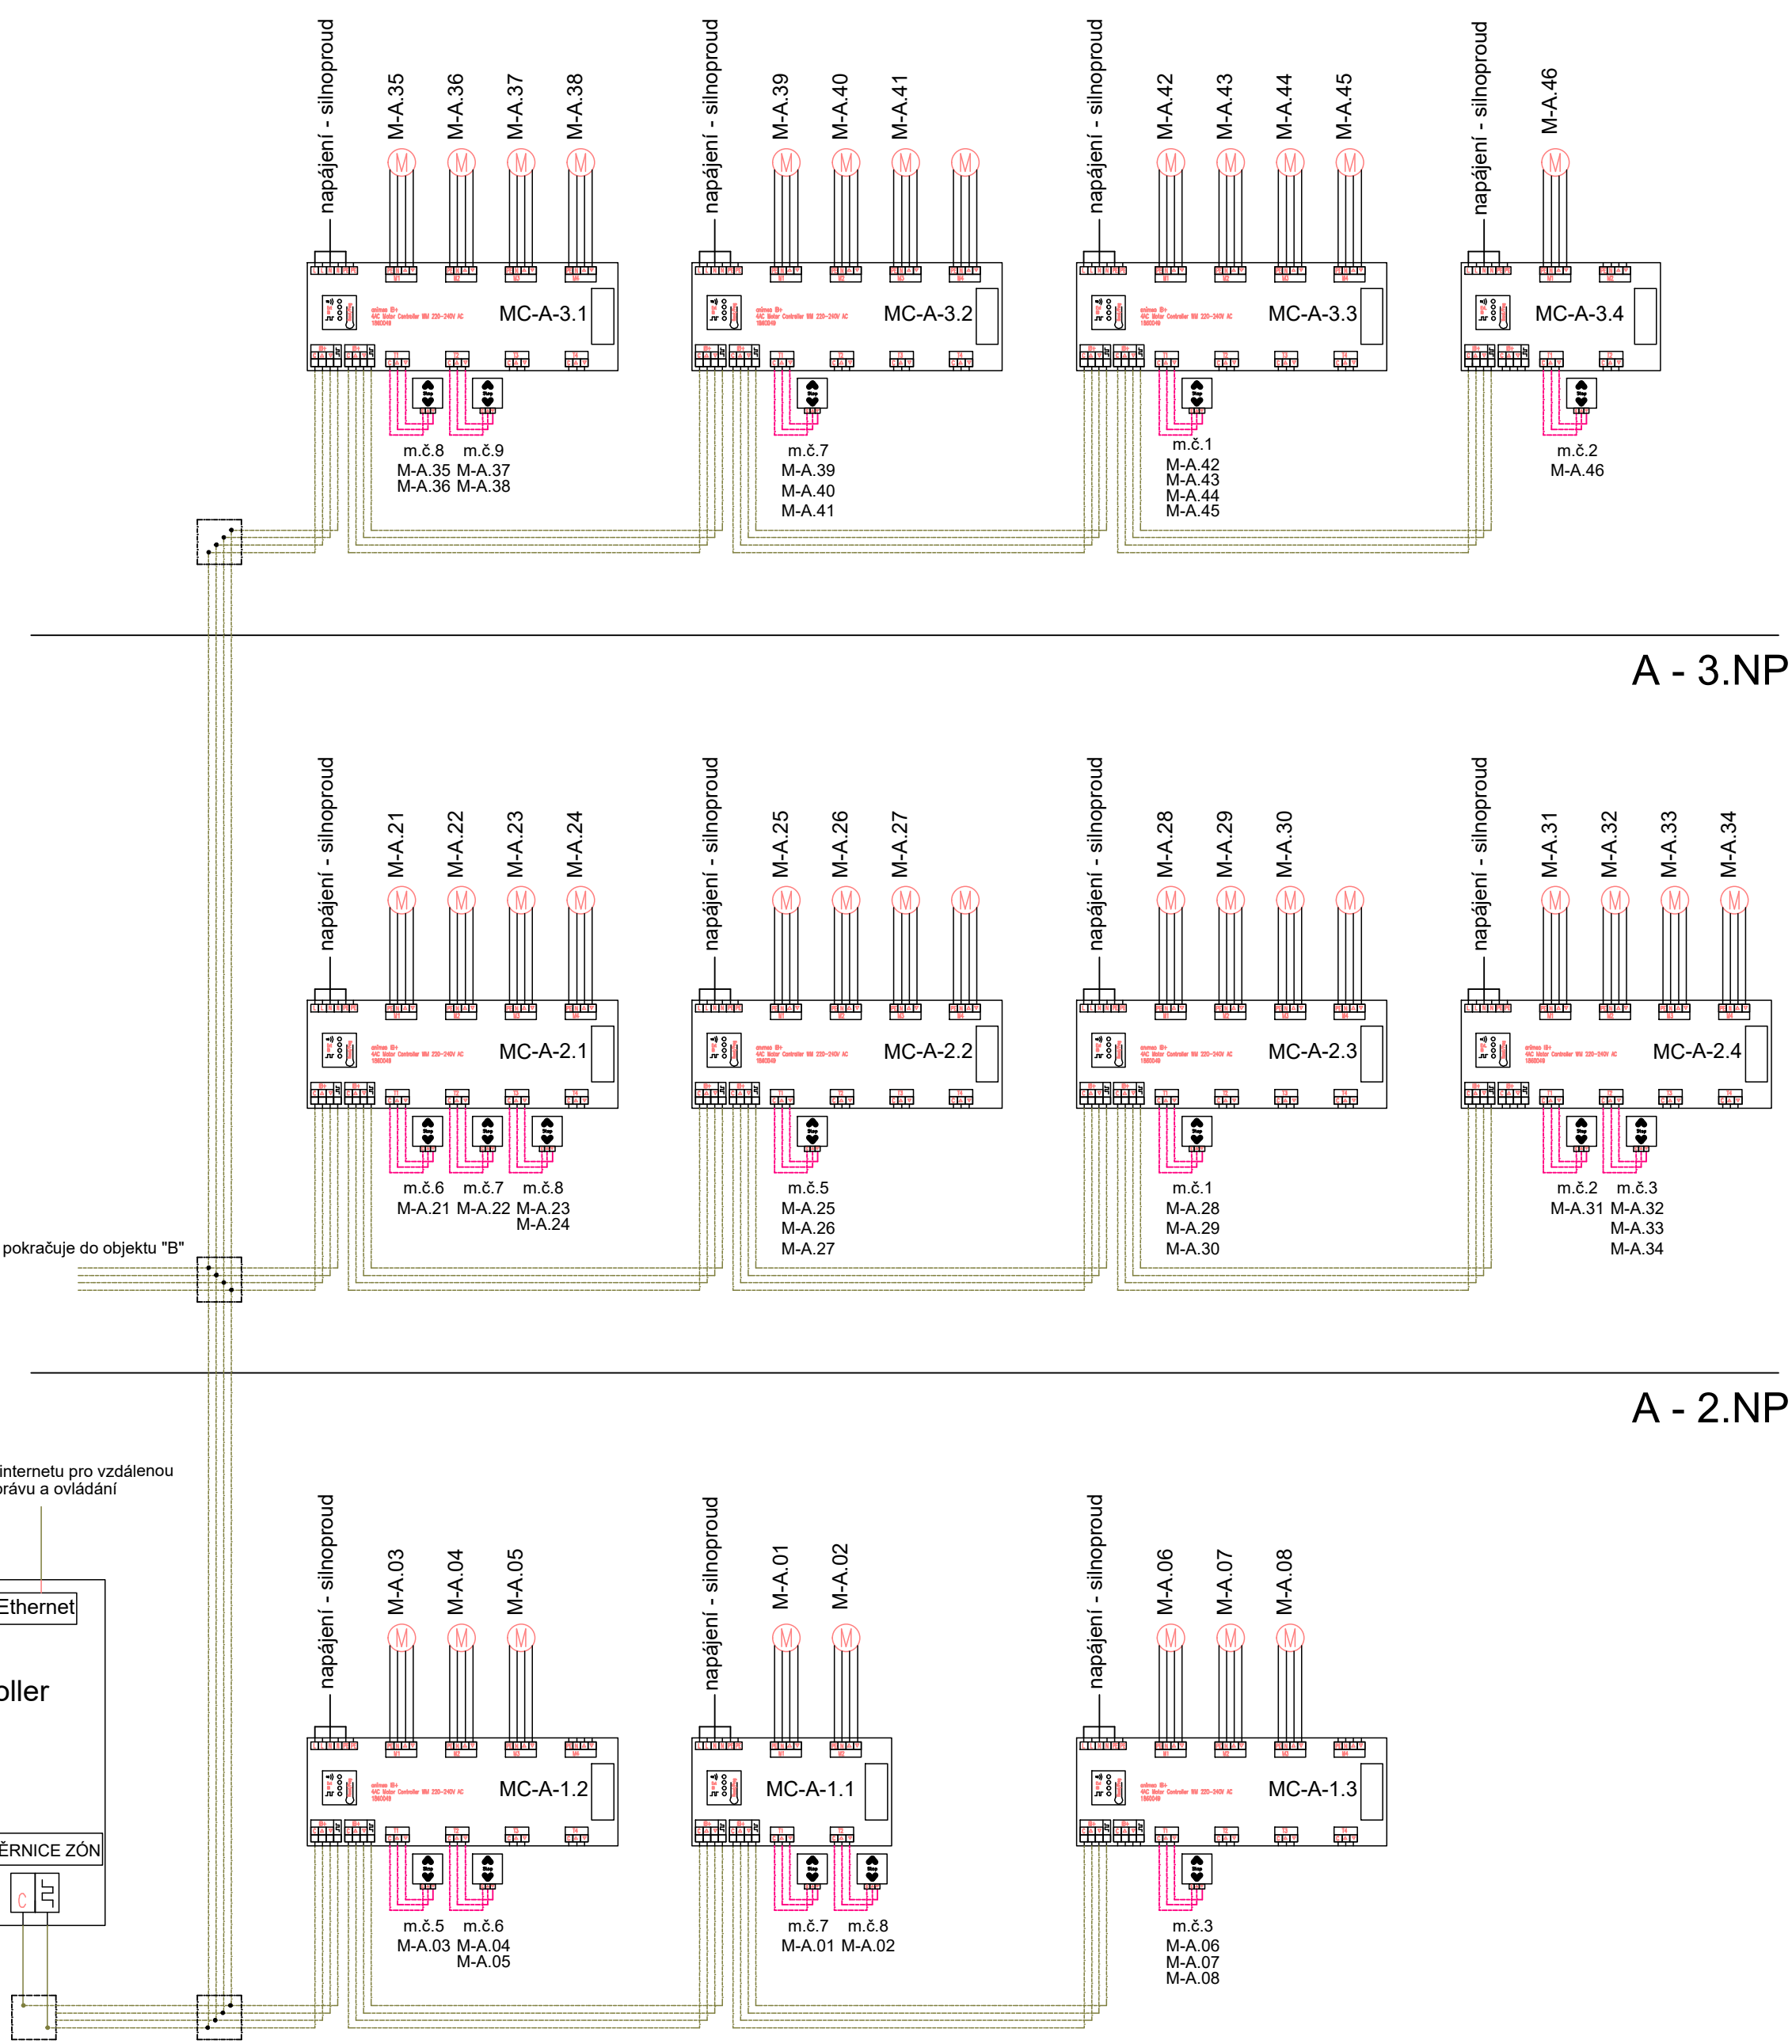

Schema

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE ZŠ Plamínkové 1593/2 Praha 4 - Opatření proti přehřívání učeben	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT		
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN		
		SPOLUPR.				
		ZAK.Č.		0004 0254 40		
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Schéma zapojení žaluzií - objekt "A"	STUPEŇ DPS		D.1.4		10
		FORM. A2		E		
		MĚŘ.:				
		DATUM 12/2024				
				PROFESE		

A - 1.NP

A - 3.NP

A - 2.NP