


TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA
1	SPECIÁLNÍ UČEBNA	80.74 m²	PVC
2	KABINET CHEMIE	20.11 m²	PVC
3	SKLAD	18.81 m²	PVC
4	SKLAD	21.05 m²	PVC
5	KABINET	16.74 m²	PVC
6	CHODBA	44.95 m²	PVC
7	SPECIÁLNÍ UČEBNA	81.31 m²	PVC
8	KABINET	19.96 m²	PVC
9	KABINET	40.00 m²	PVC
10	WC + UMÝVÁRNA - ZAM.	3.18 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
11	WC + UMÝVÁRNA - ZAM.	3.79 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
12	WC + UMÝVÁRNA - MUŽI	18.95 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
13	WC + UMÝVÁRNA - DÍVKY	26.55 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
14	CHODBA	31.56 m²	PVC
15	SCHODIŠTĚ	32.23 m²	PVC

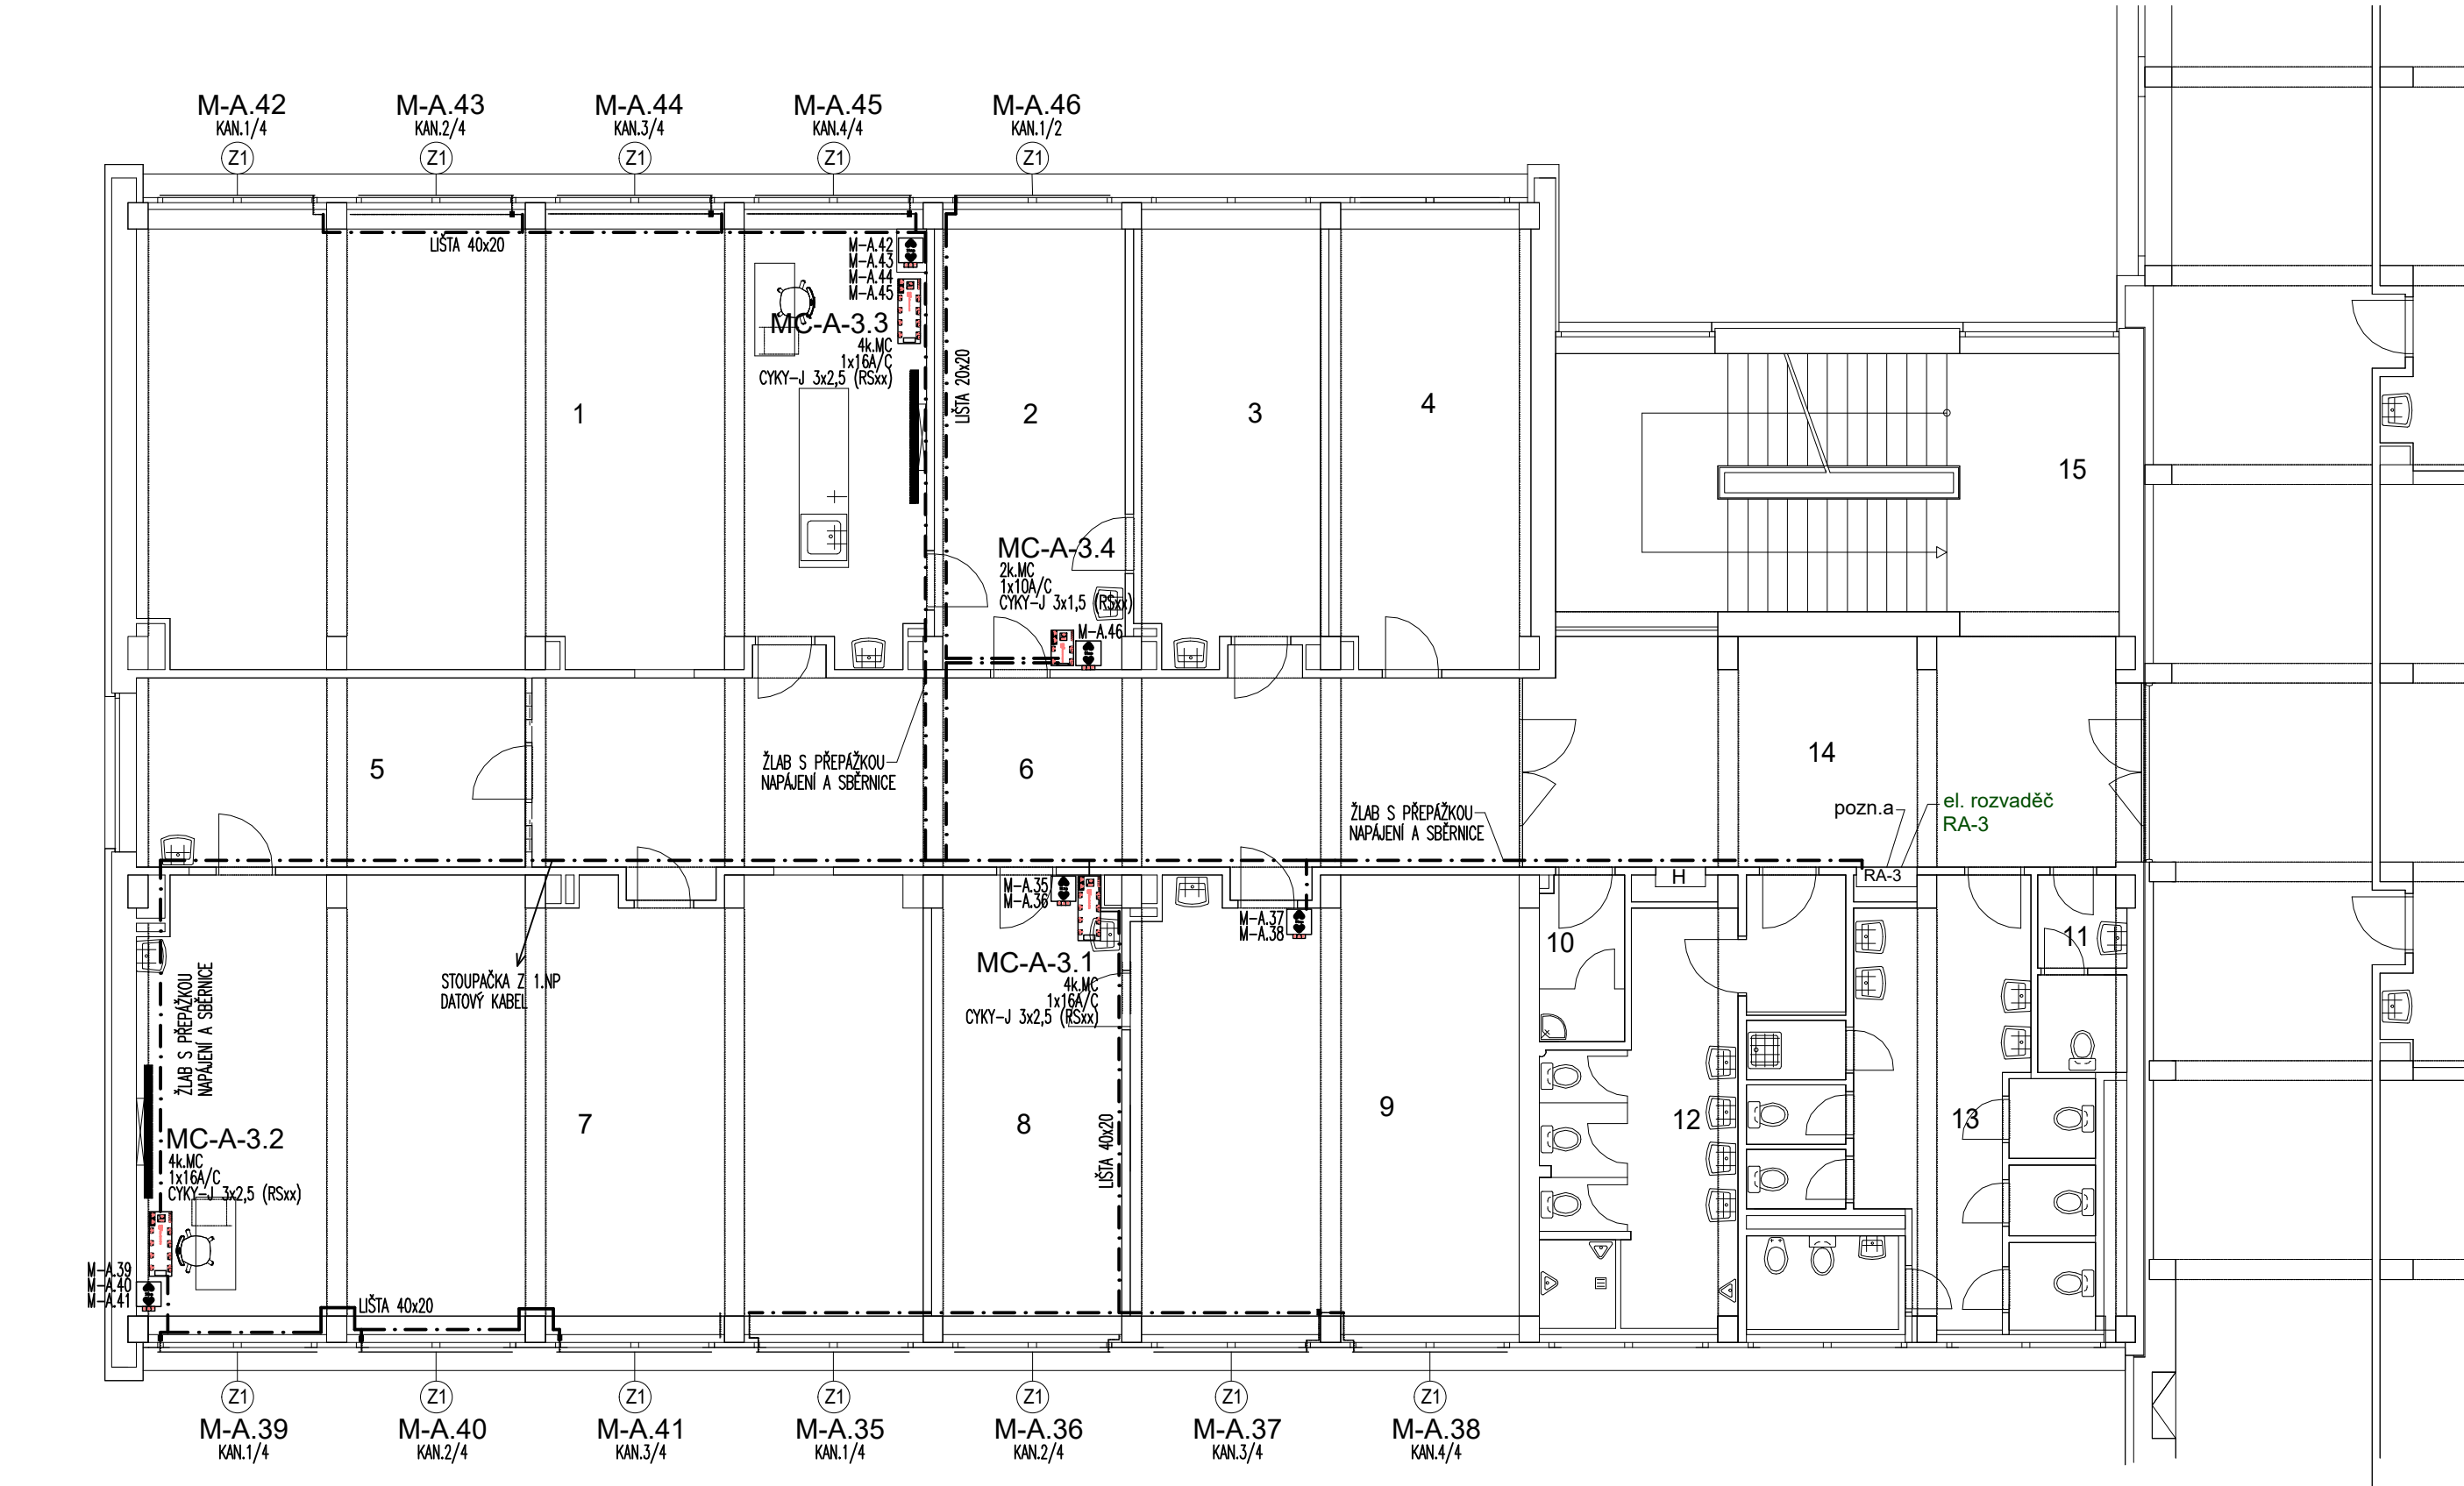


POZNÁMKY


NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):
ZÁKLADNÍ:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:
IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
PROUDOVÝM CHRÁNICEM (viz.odst. 415.1)
ZVÝŠENÁ:
DOPLŇKOVÁ:
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

BUDOVA A - PŮDORYS 3.NP


LEGENDA:




LEGENDA:

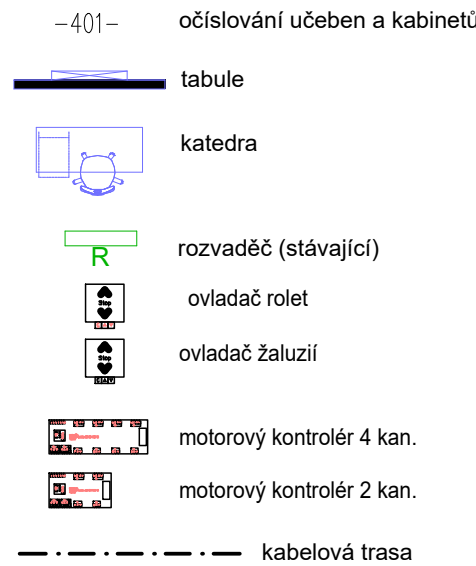

PRINCIP PROPOJENÍ SBĚRNICE MEZI KONTROLÉRY
OBJEKT "A" - 3.NP

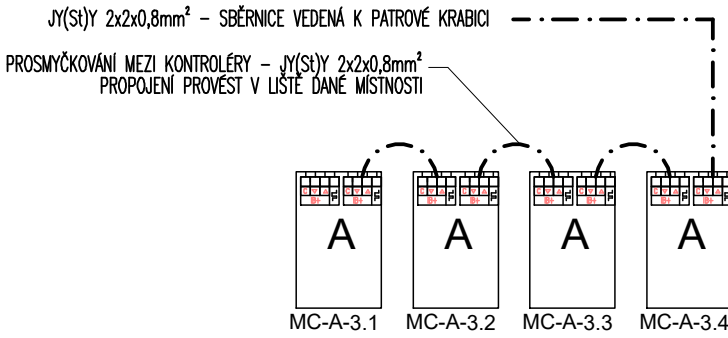

ZAPOJENÍ ŽALUZIÍ A OVLADAČŮ PROVĚST
DLE SCHÉMATU ZAPOJENÍ

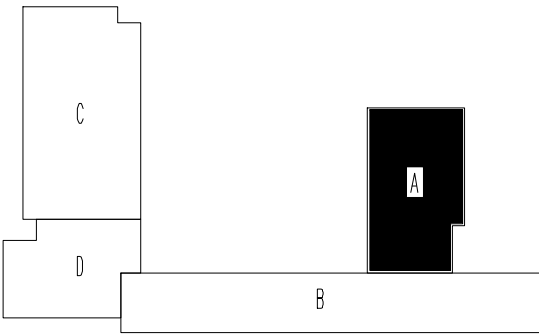

Schema

POZNÁMKY:

- rozvody pro napojení rolet budou osazeny do povrchových instalačních lišt
- instalační lišty na chodbách v jedné úrovni pod žb. průvlakem
- prostupy pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostupy musí být řádně utěsněny
- pozn.A - svislé kabely od rozvaděče k páteřnímu rozvodu pod průvlaky v chodbě zasekat do omítky. oítky opravit a vymalovat

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE ZŠ Plamínkové 1593/2 Praha 4 - Opatření proti přehřívání učeben	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN SPOLUPR. ZAK.Č. 0004 0254 40
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Půdorys pavilon A - 3.NP Elektroinstalace	STUPĚŇ DPS FORM. 420x1050 MĚŘ.: 1:100 DATUM 12/2024 D.1.4 E 04 PROFESE VÝKRES