# PODÉLNÝ PROFIL VO1 – 1:100/1:200




# PODÉLNÝ PROFIL VO2 – 1:100/1:200




# Půdorysné schéma VO1:

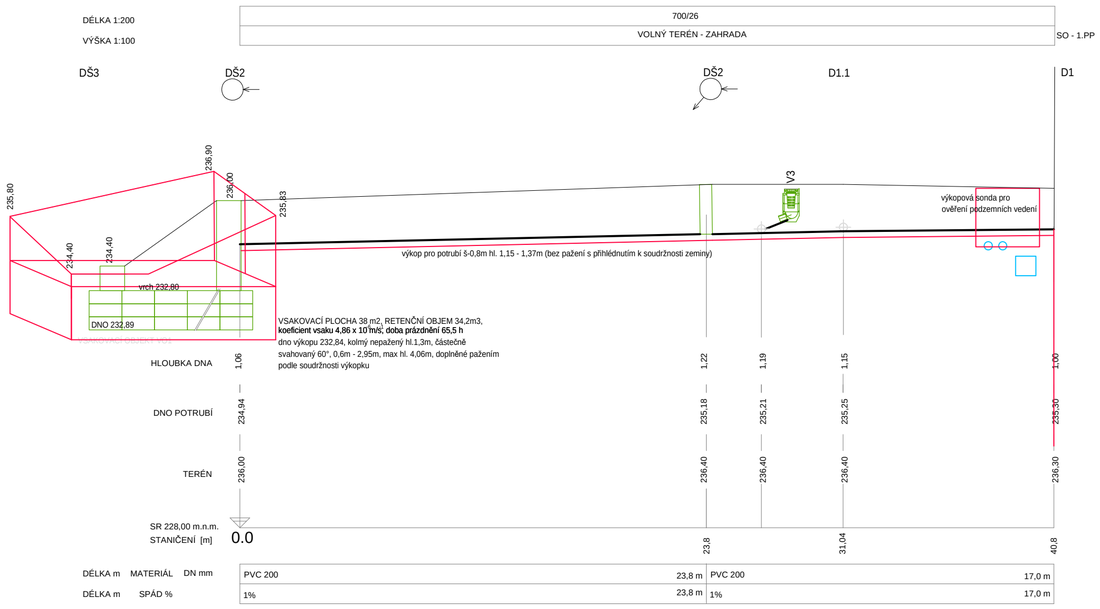


# Řez A–A

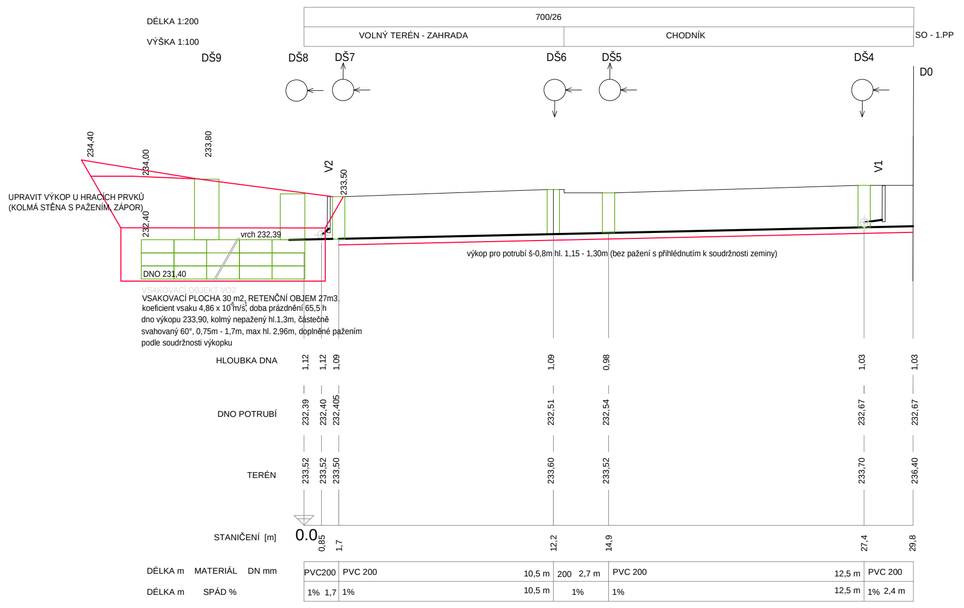


# Vzorová skladba uložení vsaku:

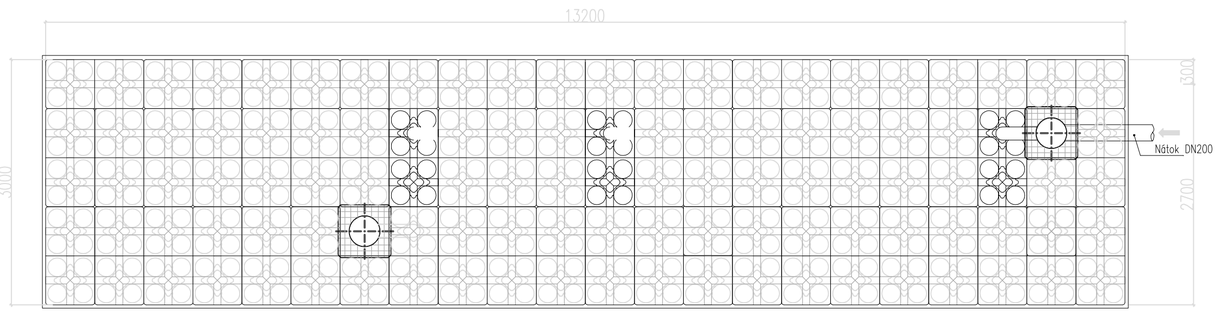


# POLDR

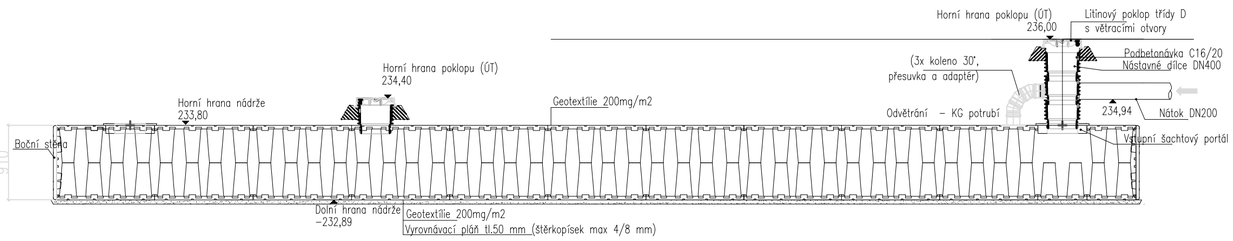


Stavební podklad je nutné urovnat vhodným zařízením. Podloží sestává z odolného stavebního základu a případně vyměněné– ho dna s minimální nosností EV 2>45 MN/ m², a minimální vyrovnávací vrstvy silné cca 5cm (drť/štěrk) frakce 4/8.
Vsakovací bloky se zcela obalí do filtrační netkané textilie, aby se zamezilo pronikání jemných půdních částic.
Položení filtrační textilie napříč k podélné ose stavebního výkopu. Pro výměru textilie platí následující: Délka textilních pásů = velikost objektu + minimálně 50 cm přesah. Přesah na čelních stranách by měl rovněž činit minimálně 50 cm. Oba konce geotextilie se provizorně dostatečně připevní k náspům/okrajům výkopu. Je nutno dbát na to, aby tkanina těsně přilehla ke stěnám vsakovacího systému.
Boční vyplnění je nutné provádět dle ČSN EN 1610, ve vrstvách násypu ne vyš– ších než ≤ 30 cm každé vrstvy, až po horní hránu výkopu. Výplňový materiál se zhutní pomocí lehké– ho zhutňovacího zařízení až na hustotu dle Proctorovy metody cca. 97 %. Je nutné zamezit přímému kontaktu zhutňovacího zařízení s umělohmotnými díly.
Při montáži je nutné postupovat dle montážní příručky výrobce.

PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ BUDE MAXIMÁLNĚ DODRŽEN ODSTUP OD STÁVAJÍCÍHO KOŘENOVÉHO SYSTÉMU VZROSTLÝCH STROMŮ A OD NADZEMNÍCH A PODZEMNÍCH OBJEKTŮ
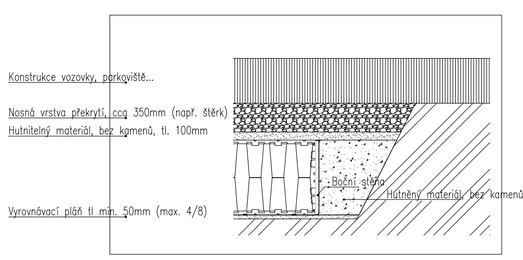
# Půdorysné schéma VO2:

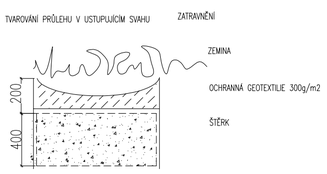


# Řez A–A




# VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC, PP, PEHD

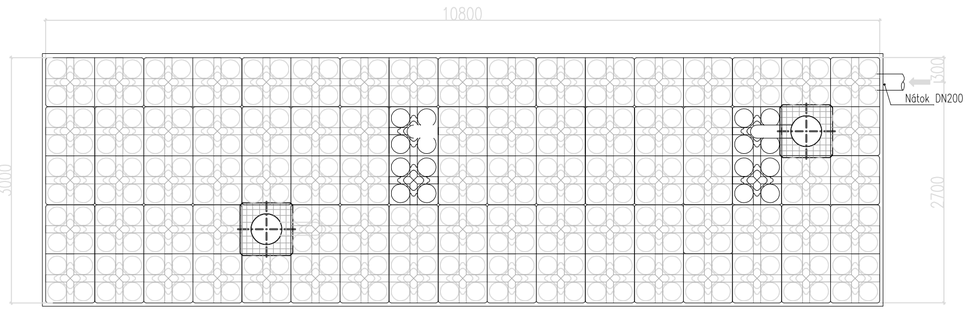


NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY

TABULKA 1
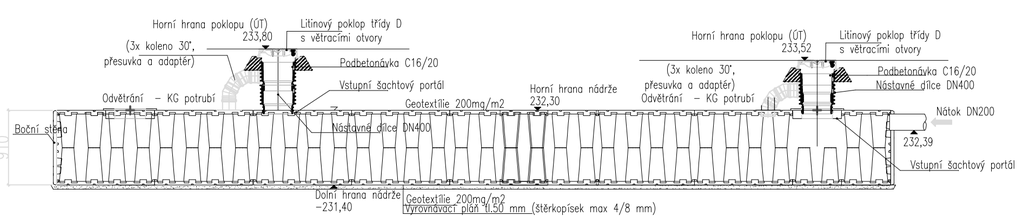
| Hloubka rýhy H | Zapažená rýha š |
|---|---|
| 1,00m ≤ H ≤ 1,75m | 0,8m |
| 1,75m < H ≤ 4,00m | 0,9m |
| H > 4,00m | 1,0m |

TABULKA 2
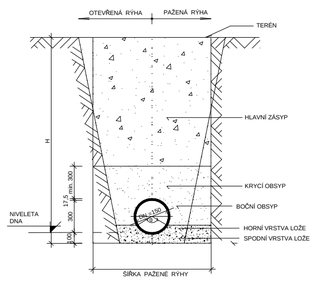
| DN POTRUBÍ | Zapažená rýha š |
|---|---|
| ≤ 225 | OD + 0,40m |
| > 225 až ≤ 350 | OD + 0,50m |
| > 350 až ≤ 700 | OD + 0,70m |
| > 700 až ≤ 1200 | OD + 0,85m |
| > 1200 | OD + 1,00m |

OD - VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY [m]
ŠÍŘKOU RÝHY JE VĚTŠÍ Z OBOU HODNOT UVEDENÉ V TAB.1 A TAB.2.

**ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.**

## ±0,000 = 237.15 Bpv (vstup do 1.NP)

| | | |
|---|---|---|
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: antre s.r.o. | | ČÍSLO ZAKÁZKY: 07 S 24 |
| HIP: Ing. Karel Šíp | | STUPEŇ DOKUMENTACE: DPPS |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Krpata | PROJEKTANT č.dok.: Jiří Patera | PROFESE: HDV |
| INVESTOR: MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00 | | STAVEBNÍ ÚŘAD: PRAHA 4 |
| NÁZEV AKCE: ZŠ A MŠ OHRADNÍ, obj. MŠ OHRADNÍ 1367, PRAHA 4<br>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU vč. nuceného větrání<br>Ohradní 1367/2 Praha 4, č.parc.: 700/25, 700/26, k.ú.: Michle | | DATUM: 02/2025<br>ZMĚNA č.:<br>FORMÁT: 8 x A4 |
| ČÁST: NAVRHOVANÝ STAV | SO 01 | MĚŘÍTKO: 1:100 |
| OBSAH: PODÉLNÝ PROFIL, DETAILY | ČÍSLO VÝKRESU: 04 | ČÍSLO TISKU: |


antre projektový atelier
Antre s. r. o.
Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9
Atelier :
Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116
e-mail : antre@antre.cz