# PŮDORYS 2.NP – OSY 10÷15




## ŘEZ I–I




## ŘEZ II–II

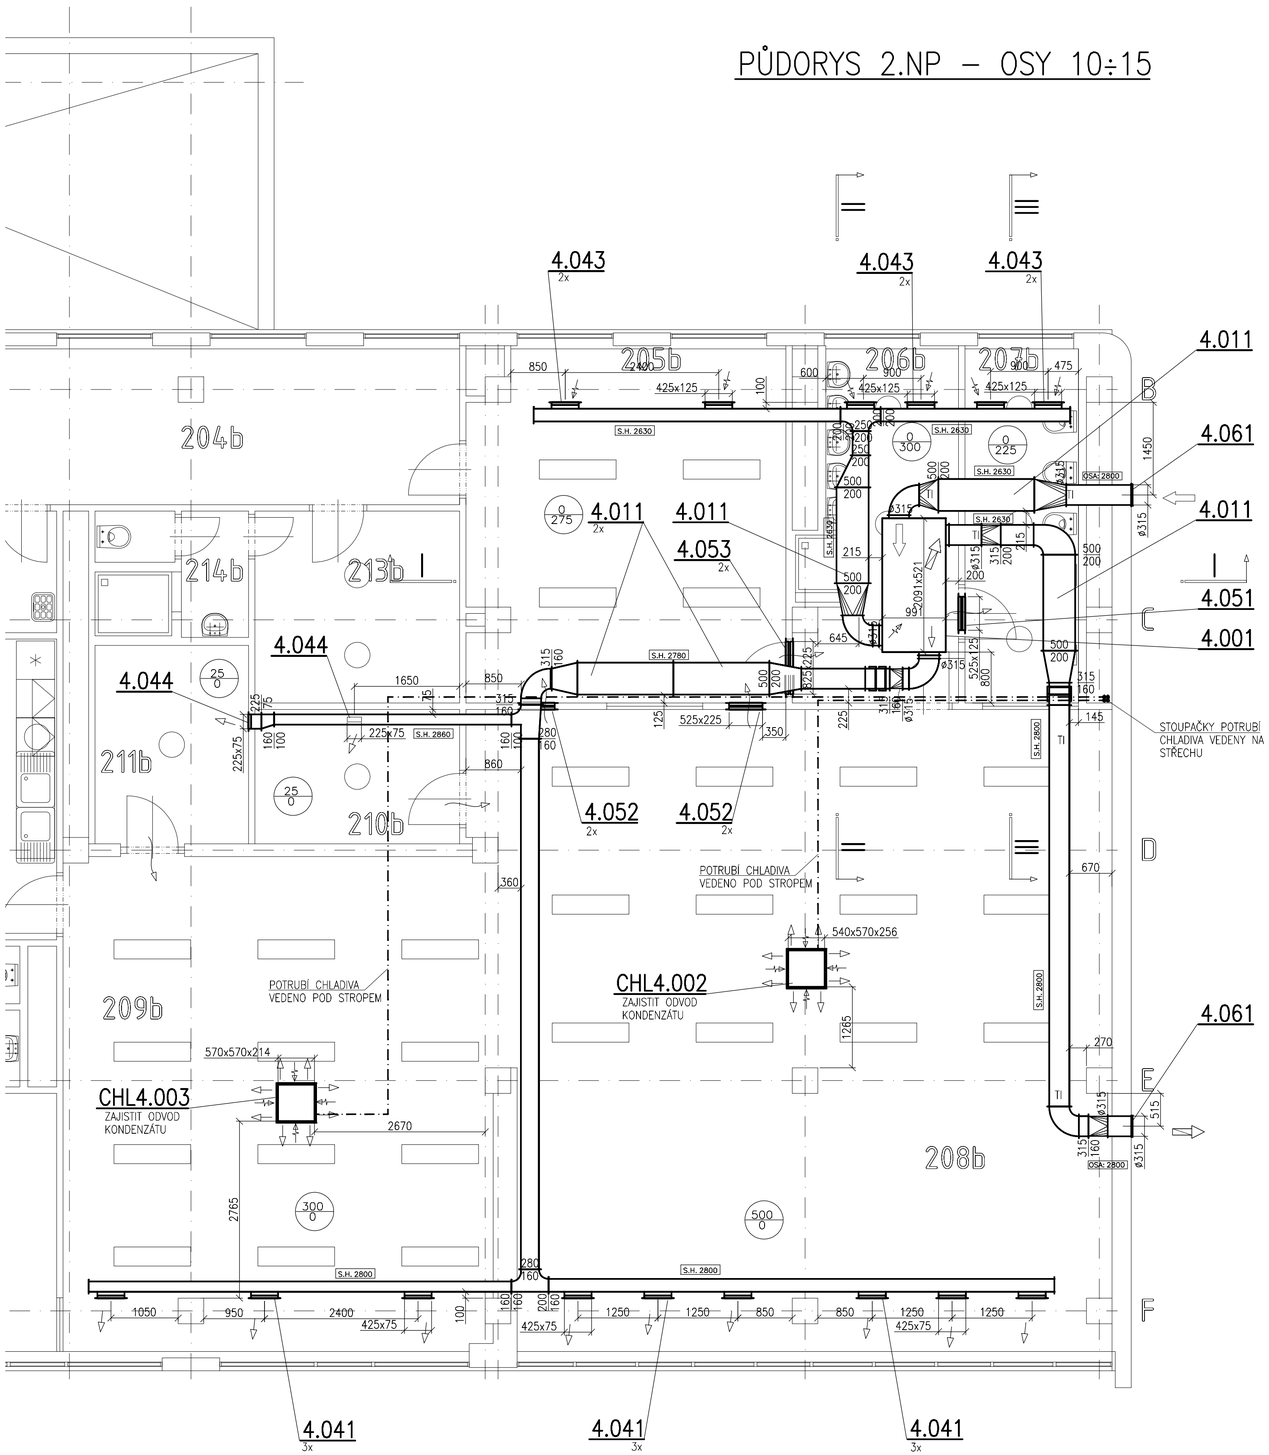


## ŘEZ III–III

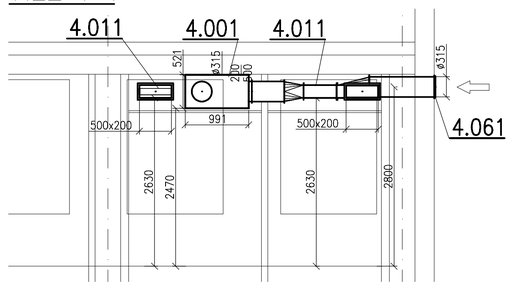


## LEGENDA

- ..... PŘÍVOD VZDUCHU
- ..... ODVOD VZDUCHU
- ..... PŘEPOUŠTĚNÍ VZDUCHU
- ..... VÝFUK VZDUCHU
- ..... SÁNÍ VZDUCHU
- S.H. 2800 ..... VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY POTRUBÍ OD PODLAHY
- OSA: 2800 ..... VZDÁLENOST OSY POTRUBÍ OD PODLAHY
- 800/600 ..... MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO/ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- TI ..... TEPELNÁ IZOLACE

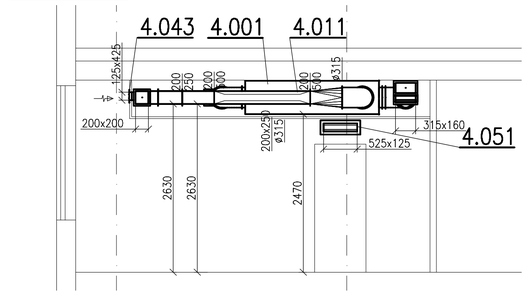Od VZT jednotky zajistit odvod kondenzátu

Polohu stěnových mřížek určit po dohodě se stavbou, spodní hrana mřížky cca 2100mm od podlahy

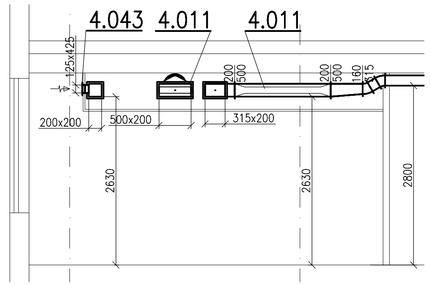Přesná trasa VZT potrubí bude upřesněna při montáži dle skutečného stavu stavby a technologických rozvodů

VZT potrubí instalovat co nejtěsněji u stropu

Pod VZT jednotkou zajistit v podhledu obslužný prostor, půdorysné rozměry cca 2200x1100mm

Řídící jednotku MaRu VZT jednotky instalovat na stěnu umývárny, přesnou polohu konzultovat s uživatelem

Od vnitřních chladících jednotek zajistit odvod kondenzátu, přesnou trasu vedení potrubí a umístění jednotek nutno konzultovat se stavbou a s uživatelem

IZOLACE:

Tepelná izolace: a) izolovat tepelnou izolací VZT rozvody u sacího potrubí zař.4 v celé délce
b) izolovat tepelnou izolací VZT rozvody u výfukového potrubí zař.4 v celé délce

Tabulka místností 2.NP

| Číslo | Název | Plocha (m²) |
|---|---|---|
| 204b | CHODBA | 21,03 |
| 205b | ŠATNA DĚTI | 26,81 |
| 206b | UMÝVÁRNA DĚTI | 11,50 |
| 207b | WC DĚTI | 10,52 |
| 208b | HERNA | 97,54 |
| 209b | PRACOVNA | 51,95 |
| 210b | SKLAD LEHÁTEK | 6,72 |
| 211b | SKLAD HRAČEK | 7,44 |
| 212b | PŘÍPRAVNA POKRMŮ | 11,28 |
| 213b | ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ | 9,60 |
| 214b | PŘEDSÍŇ, WC, SPRCHA | 4,16 |
| 215b | ÚKLID, SKLAD | 4,31 |
| 216b | PŘEDSÍŇ, WC | 3,89 |


kps VZT spol. s r. o.
TECHNIKA PROSTŘEDÍ, INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Třebohostická 2, 108 00 Praha 10
tel.:607 733 616
e-mail:kps@kps-vzt.cz



ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.


±0,000 = 237.15 Bpv (vstup do 1.NP)

| | | |
|---|---|---|
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: antre s.r.o. | | ČÍSLO ZAKÁZKY: 07 S 24 |
| HP: Ing. Karel Šíp | | STUPEŇ DOKUMENTACE: DPPS |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Pulec | PROJEKTANT č.dok.: Ing. Vladimír Říha | PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA |
| INVESTOR: MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00 | | STAVEBNÍ ÚŘAD: PRAHA 4 |
| NÁZEV AKCE: ZŠ A MŠ OHRADNÍ, obj. MŠ OHRADNÍ 1367, PRAHA 4<br>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU vč. nuceného větrání<br>Ohradní 1367/2 Praha 4, č.parc.: 700/25, 700/172, 700/26, 700/51, k.ú.: Michle | | DATUM: 02/2025<br>ZMĚNA č.:<br>FORMÁT: 8 x A4 |
| ČÁST: NAVRHOVANÝ STAV | SO 01 | MĚŘÍTKO: 1:50 |
| OBSAH: PŮDORYS 2. NP - OSY SLOUPŮ 10÷15 | ČÍSLO VÝKRESU: 06 | ČÍSLO TISKU: |


antre projektový ateliér
Antre s. r. o.
Sídlo : Štěpanická 274, Praha 9
Atelier : Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116
e-mail : antre@antre.cz