

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Revitalizace koupaliště Lhotka Praha 4 - II. Etapa - 2. část	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.	
		ZAK.Č. 0004 0258 40	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4, 140 49	VÝKRES Schéma zapojení RV	STUPEŇ DPS	D.1.2.5
		FORM.	EL
		MĚŘ.:	3
		DATUM 09/2025	PROFESE VÝKRES

ROZVADĚČ RV


DRUH ROZVÁDĚČE	: ROZVÁDĚČ UMÍSTĚNÝ V SAMOSTATNÉM PILÍŘI, VIZ. TECHNICKÝ LIST
ROZMĚRY	: 15 MODULŮ
POLOHA	: SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	: N/A
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I _{ks} = 10 kA
KRYTÍ	: IP44
PŘÍVOD	: ZESPODA
VÝVODY	: DOLŮ
BARVA	: ČERNÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ:	3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM	
PROVEDENA DLE NORMY	
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):	
<u>ZÁKLADNÍ:</u>	IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:	AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
<u>ZYŠŤENÁ:</u>	DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
<u>DOPLŇKOVÁ:</u>	PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM (viz.odst. 415.1)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

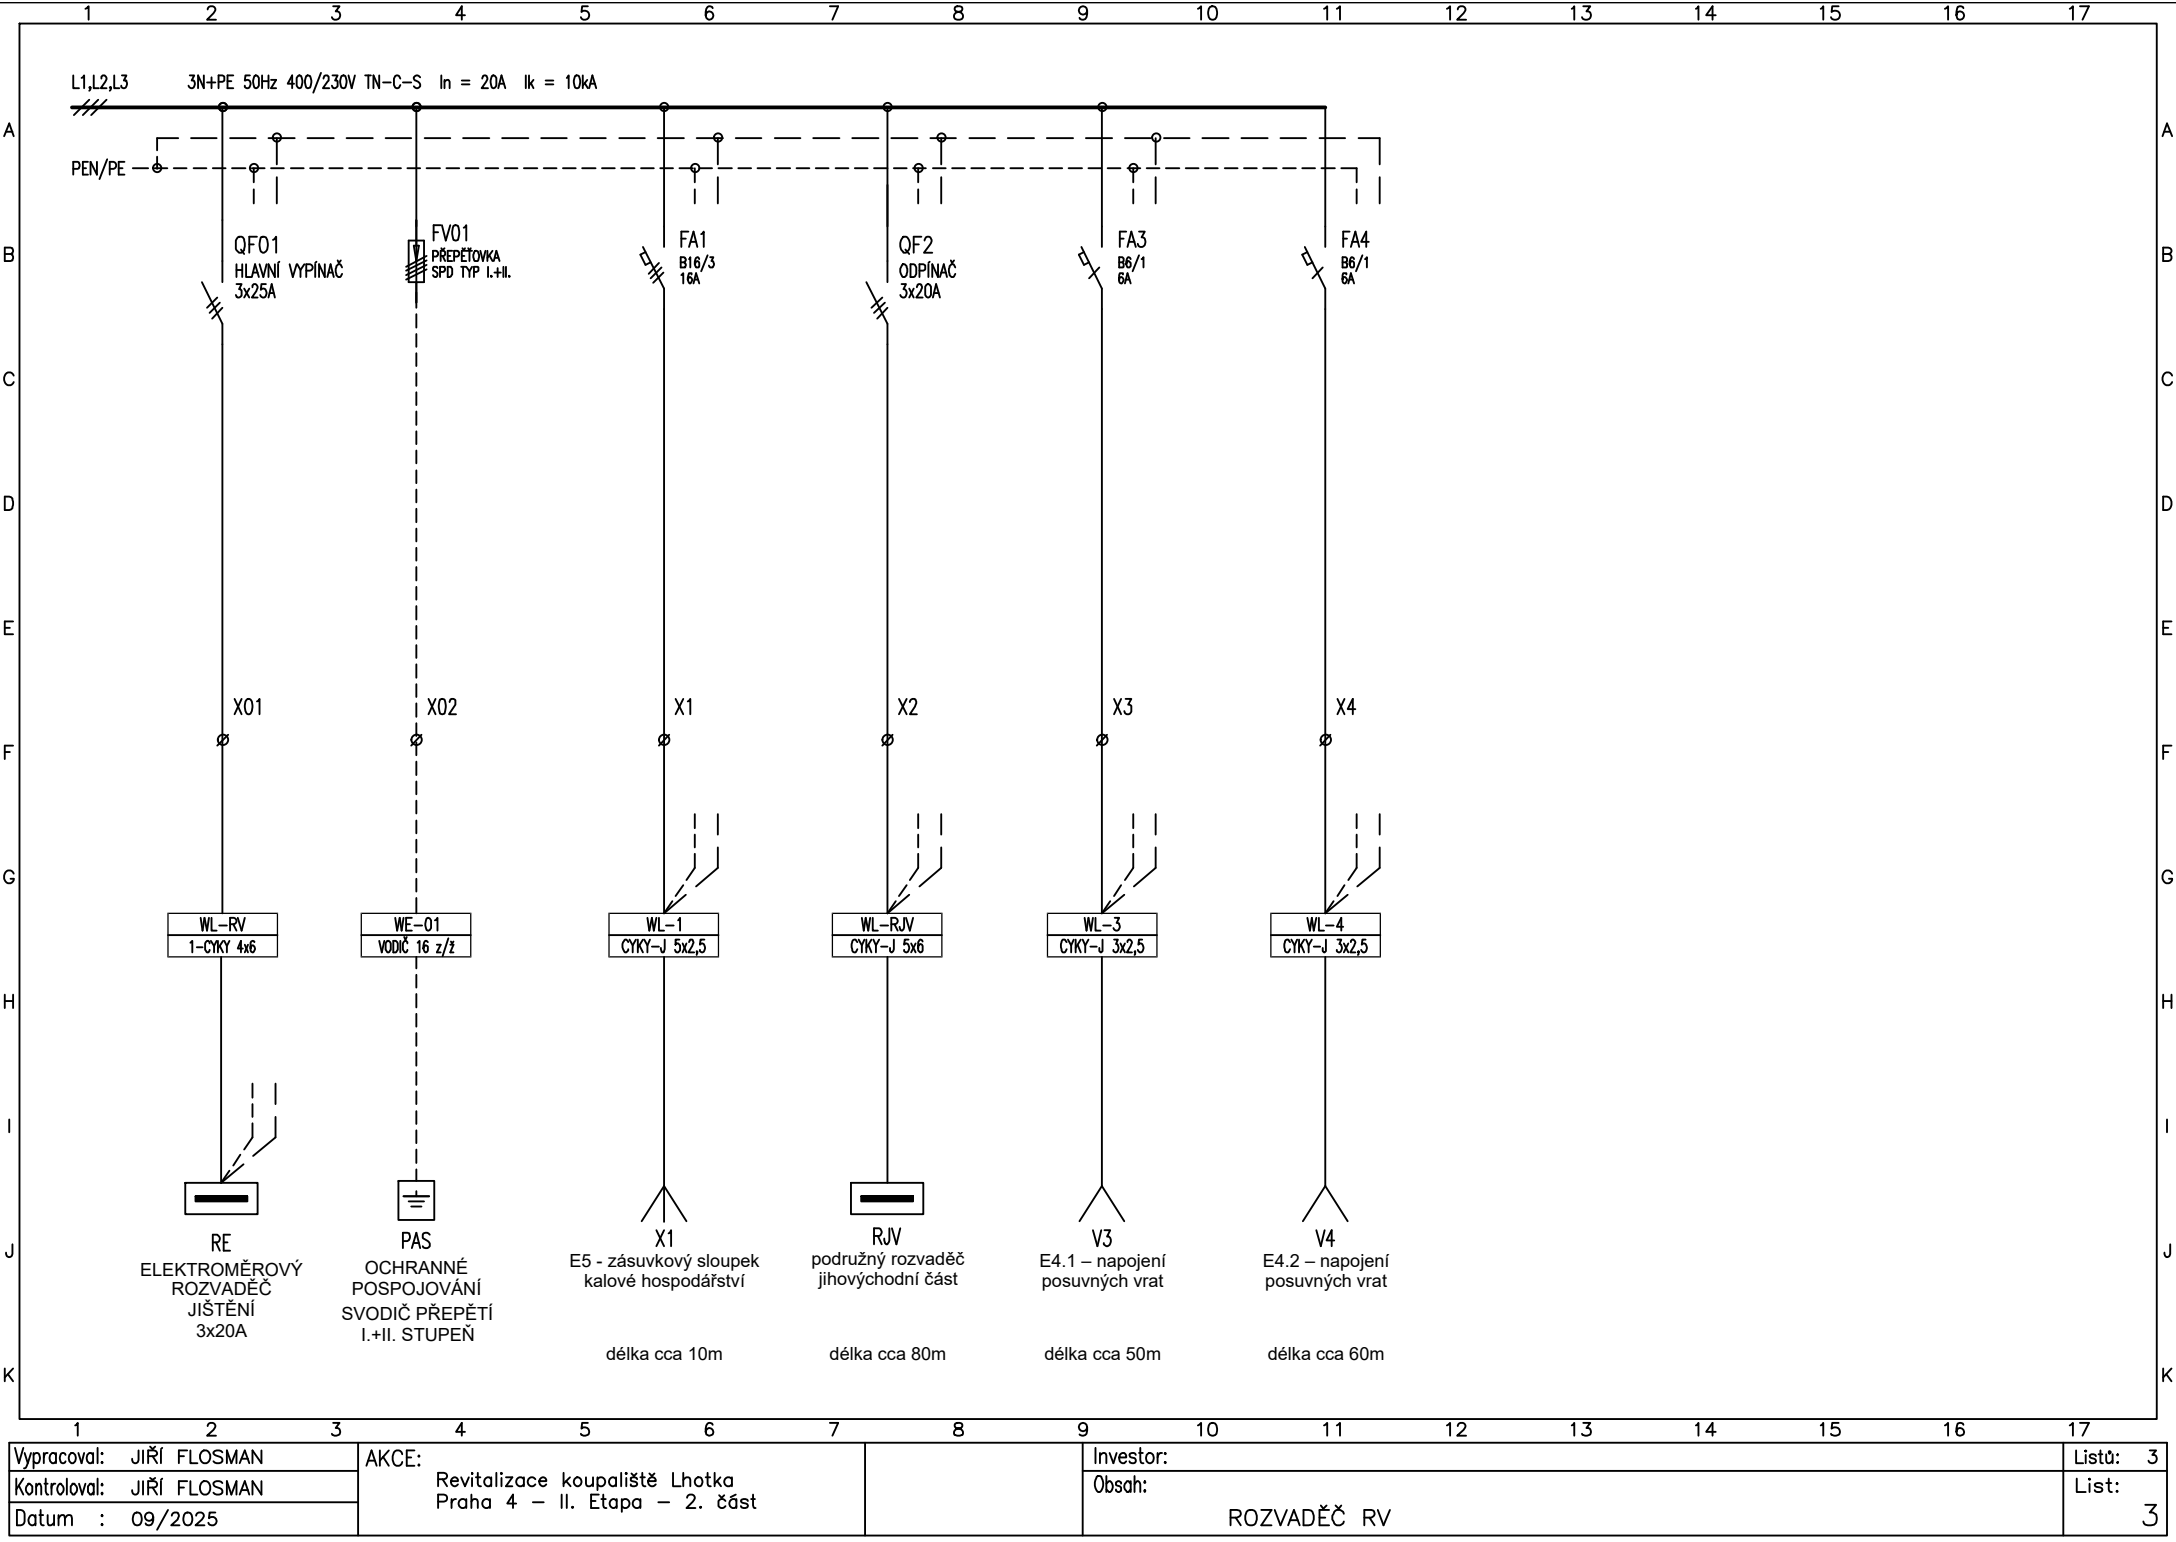

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Revitalizace koupaliště Lhotka Praha 4 – II. Etapa – 2. část		Investor:	Listů: 3
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN			Obsah: ROZVADĚČ RV	List: 3
Datum : 09/2025				