

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@rprojekt.cz	AKCE Revitalizace koupaliště Lhotka Praha 4 - II. Etapa - 2. část	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.	
		ZAK.Č. 0004 0258 40	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4, 140 49	VÝKRES Schéma zapojení RJV	STUPEŇ DPS	D.1.2.5
		FORM.	EL
		MĚŘ.:	4
		DATUM 09/2025	PROFESE VÝKRES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	A
B																	B
C																	C
D																	D
E																	E
F																	F
G																	G
H																	H
I																	I
J																	J
K																	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

ROZVADĚČ RJV

DRUH ROZVADĚČE

ROZMĚRY

POLOHA

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE

ZKRATOVÁ ODOLNOST

KRYTÍ

PŘÍVOD

VÝVODY

BARVA

: ROZVADĚČ UMÍSTĚNÝ V SAMOSTATNÉM PILÍŘI, VIZ. TECHNICKÝ LIST

: 15 MODULŮ

: SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

: N/A

: I_{ks} = 10 kA

: IP44

: ZESPODA

: DOLŮ

: ČERNÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ:

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

PROVEDENA DLE NORMY

ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):

ZÁKLADNÍ:

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

ZVÝŠENÁ:

DOPLŇKOVÁ:

3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN–S

IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)

AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),

UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)

DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

PROVEDENÍ ROZVADĚČE:

SCHÉMA ROZVADĚČE A NAVRŽENÝ ROZMĚR JE POUZE REFERENČNÍ.

V RÁMCI DODÁVKY ROZVADĚČE MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY


POŽADAVKY (KRYTÍ IP, IK, POŽÁRNÍ ODOLNOST).

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ

4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Revitalizace koupaliště Lhotka Praha 4 – II. Etapa – 2. část		Investor:	Listů: 3
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN			Obsah:	List:
Datum : 09/2025			ROZVADĚČ RJV	2

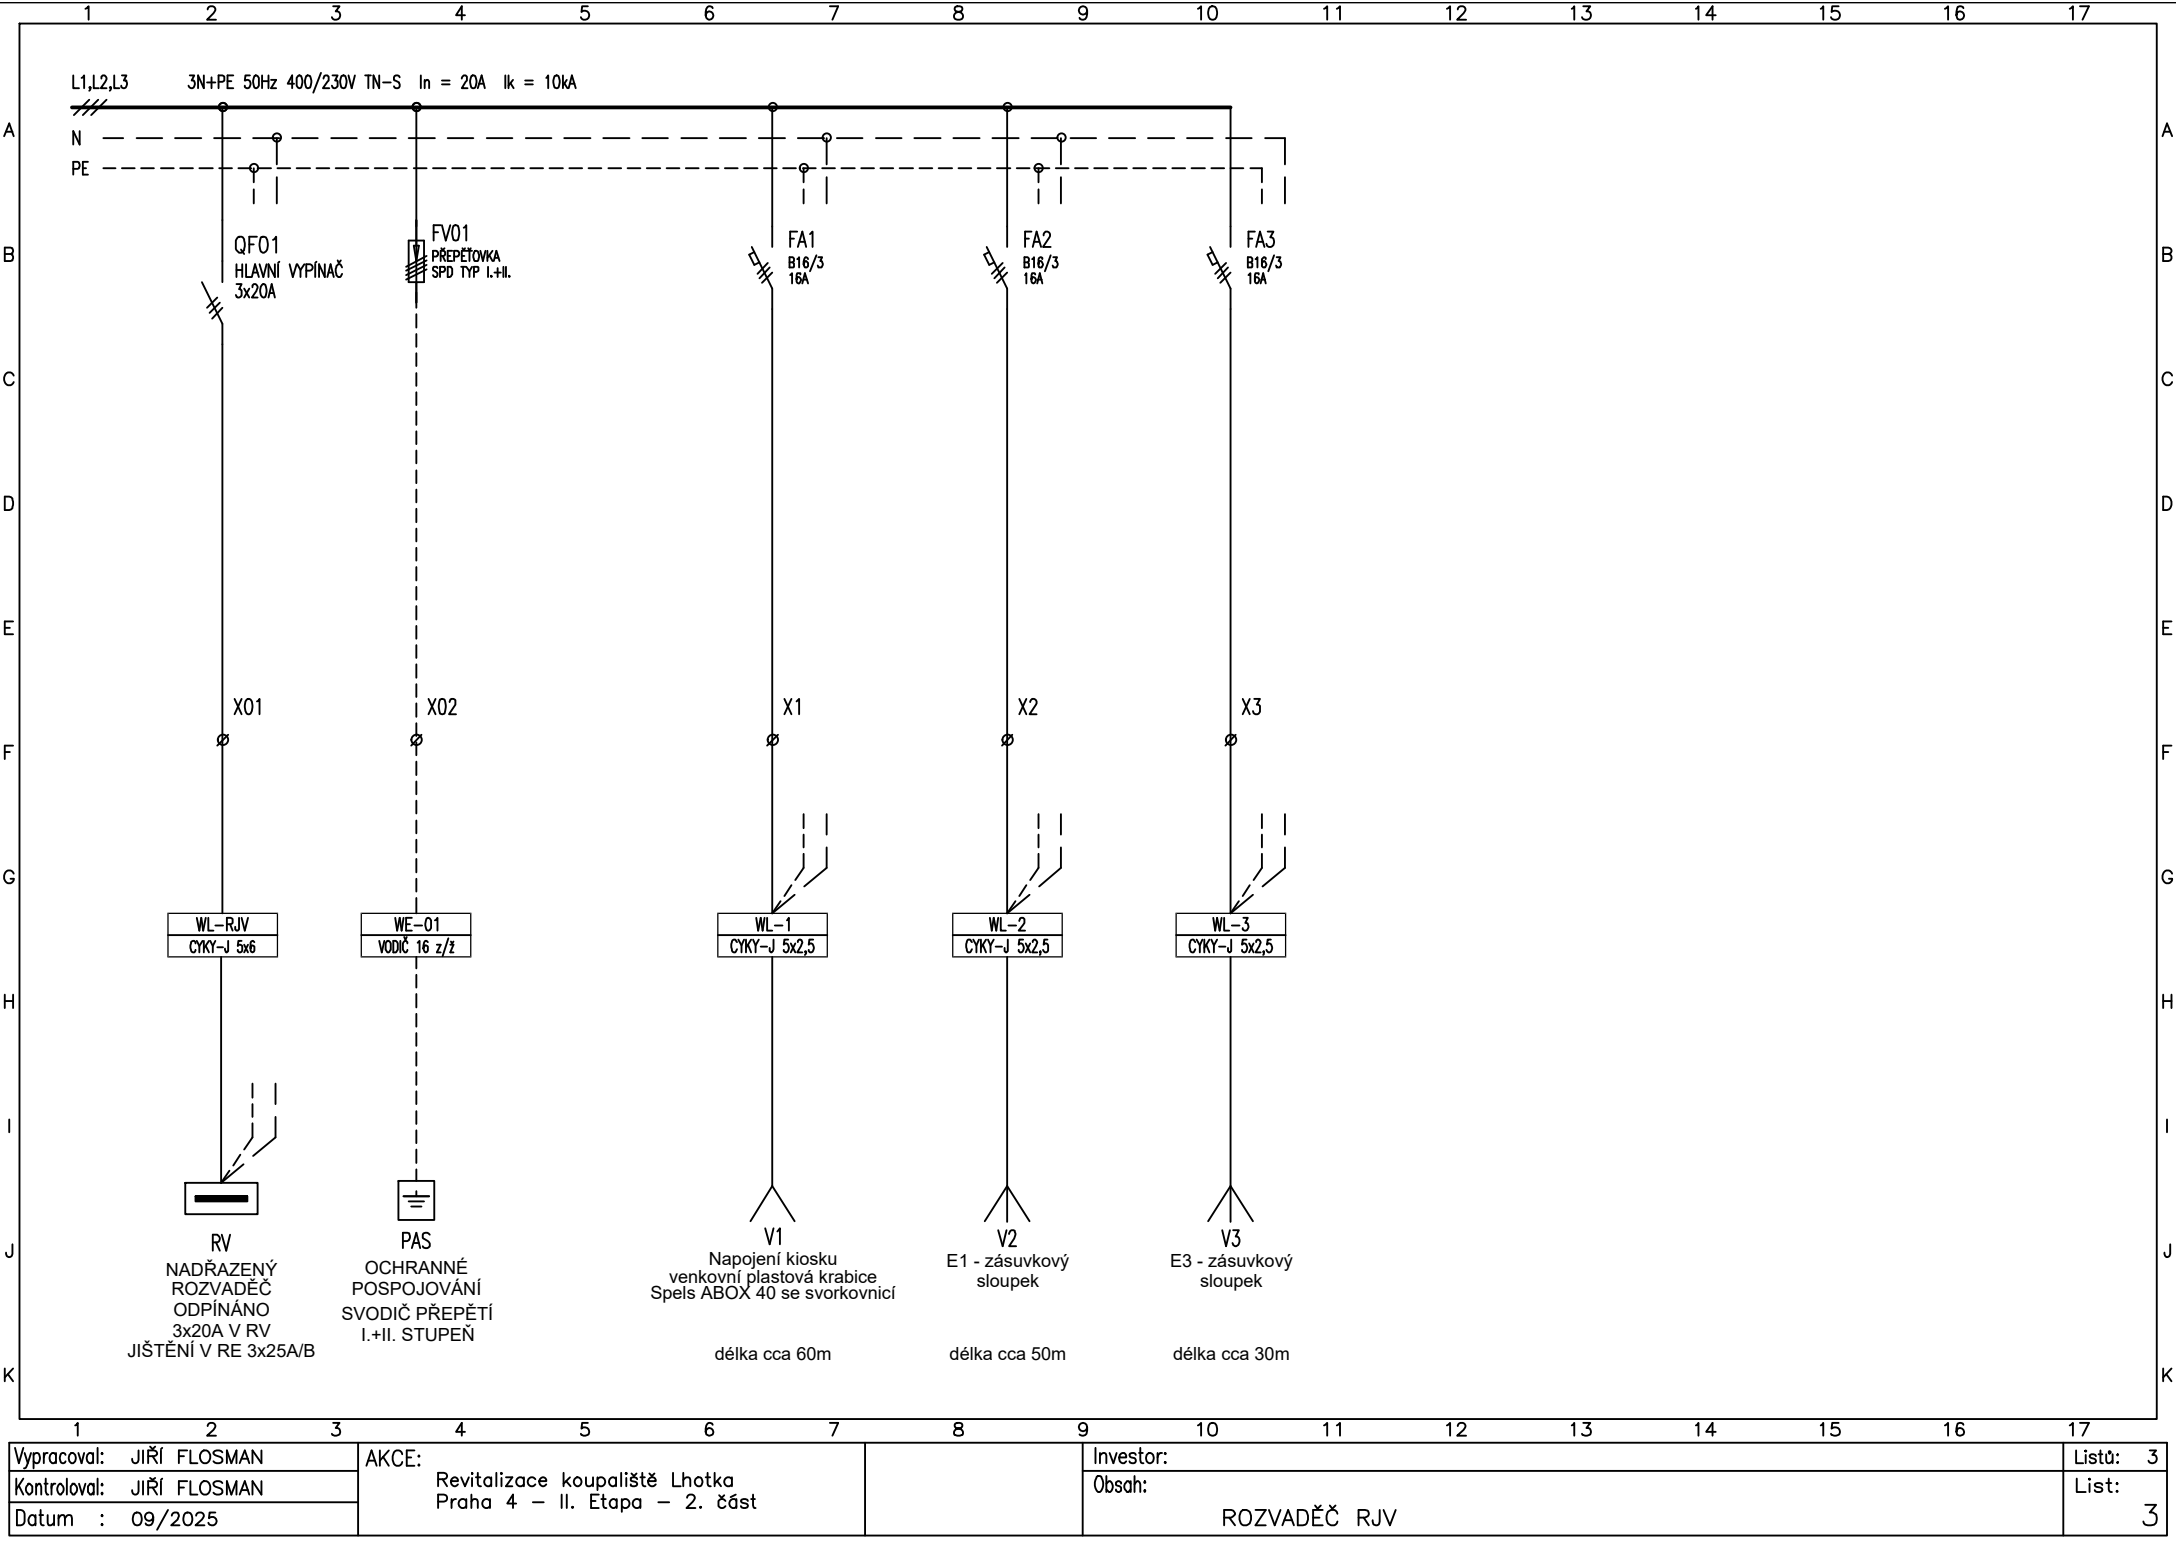

Vypracoval:	JIŘÍ FLOSMAN
Kontroloval:	JIŘÍ FLOSMAN
Datum :	09/2025

AKCE:	Revitalizace koupaliště Lhotka Praha 4 – II. Etapa – 2. část
-------	---

--

Investor:	
Obsah:	ROZVADĚČ RJV

Listů: 3
List: 3