


R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace Základní škola Tolerance Mochovská 41, č.p. 570 Praha 9, k.ú. Hloubětín	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0004 0227 40	
OBJEDNAVATEL Magistrát hlavního města Prahy Marianské nám. 2/2 Praha 1, 110 01	VÝKRES Schéma rozvaděče R3NPA4	STUPEŇ		DPS	
		FORM.		<div>D.1.4</div> <div>E</div> <div>20</div>	
		MĚŘ.:			
		DATUM			
				PROFESE	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
A																		A											
B																		B											
C																		C											
D																		D											
E																		E											
F																		F											
G																		G											
H																		H											
I																		I											
J																		J											
K																		K											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
<div>ROZVADĚČ R3NPA4</div> <div>rozměry jsou pro referenční typ</div> <div><div><div>DRUH ROZVADĚČE</div><div>ROZMĚRY (šxvxh)</div><div>POLOHA</div><div>POŽÁRNÍ KLASIFIKACE</div><div>ZKRATOVÁ ODOLNOST</div><div>KRYTÍ</div><div>PŘÍVOD</div><div>VÝVODY</div><div>BARVA</div></div><div><div>: OCELOPLECHOVÝ</div><div>: 600x460x270</div><div>: NA OMÍTKU</div><div>: EI 30 DP1</div><div>: I_{ks} = 10kA</div><div>: IP54</div><div>: ZESPODA</div><div>: NAHORU</div><div>: RAL 7035 – ŠEDÁ</div></div></div> <div><div>NAPÁJECÍ SÍŤ:</div><div>OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM</div><div>PROVEDENA DLE NORMY</div><div>ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):</div><div><u>ZÁKLADNÍ:</u></div><div>OCHRANNÁ OPATŘENÍ:</div><div><u>ZVÝŠENÁ:</u></div><div><u>DOPLŇKOVÁ:</u></div><div>3PEN,50Hz 400/ 230V, TN–S</div><div>IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)</div><div>AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),</div><div>UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)</div><div>DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE</div><div>PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)</div></div> <div>VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)</div>																													
<div>BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :</div> <div>0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ</div> <div>4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI</div>																													
<table><tr><td>Vypracoval: Jiří Flosman</td><td rowspan="3">AKCE: Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč</td><td rowspan="3"></td><td>Investor:</td><td>Listů: 4</td></tr><tr><td>Kontroloval: Jiří Flosman</td><td>Obsah:</td><td>List:</td></tr><tr><td>Datum : 09/2025</td><td colspan="2">Rozvaděč R3NPA4</td><td>2</td></tr></table>																		Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč		Investor:	Listů: 4	Kontroloval: Jiří Flosman	Obsah:	List:	Datum : 09/2025	Rozvaděč R3NPA4		2
Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč		Investor:	Listů: 4																									
Kontroloval: Jiří Flosman			Obsah:	List:																									
Datum : 09/2025			Rozvaděč R3NPA4		2																								

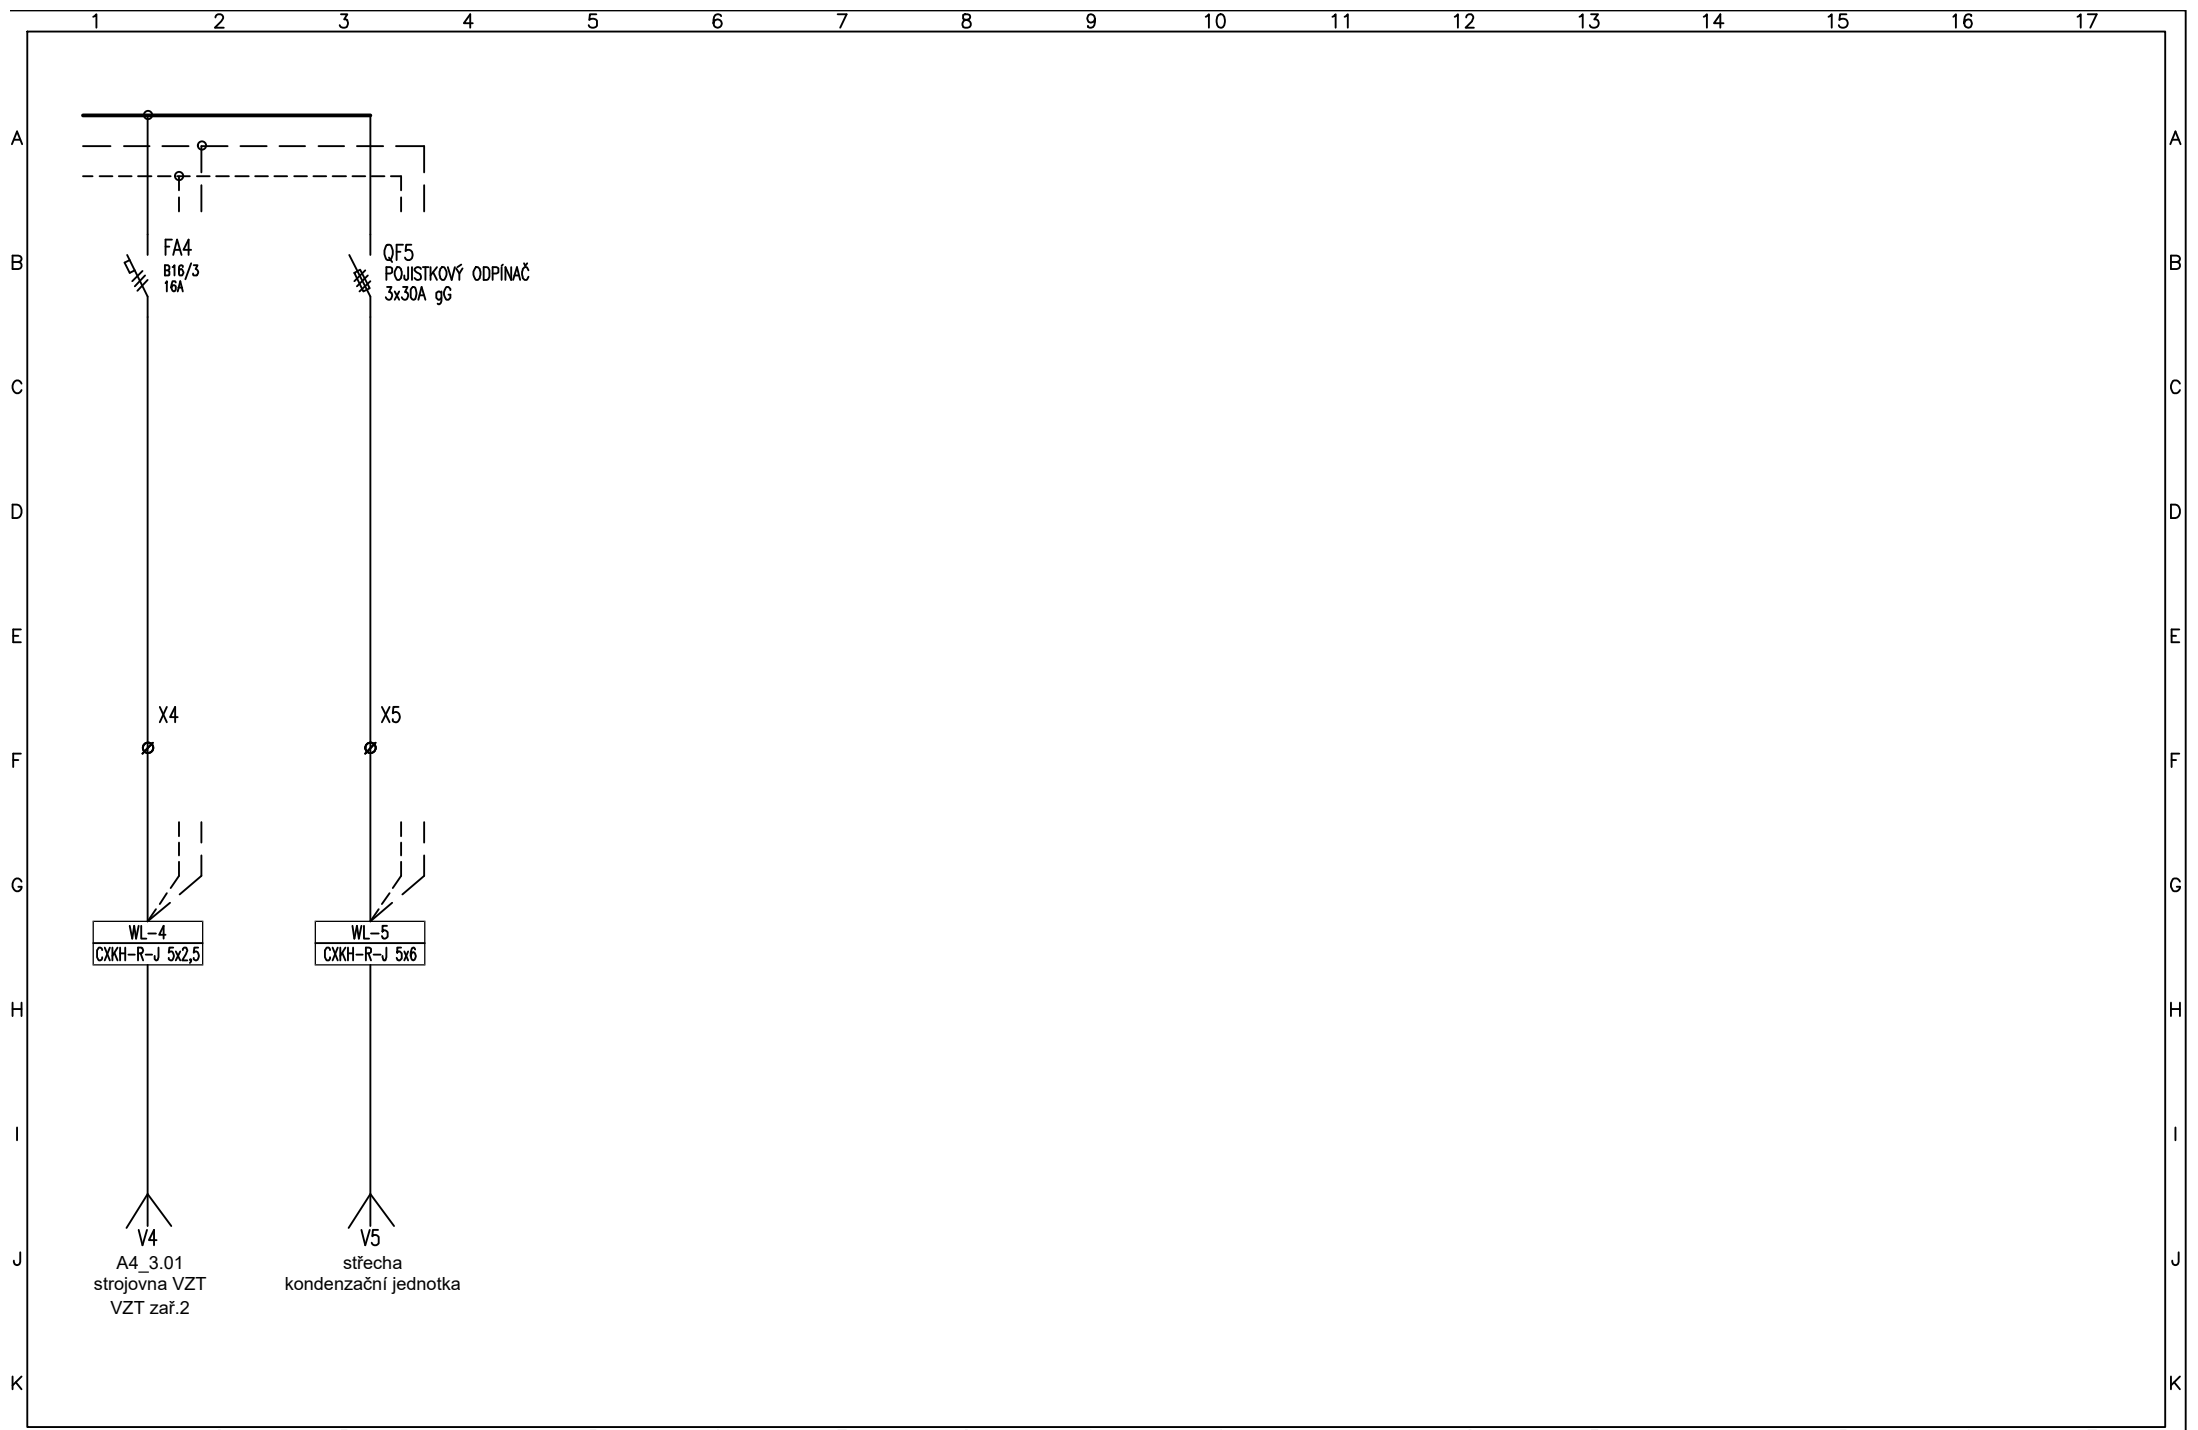

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Jiří Flosman		AKCE:								Investor:					Listů: 4	
Kontroloval: Jiří Flosman										Obsah:					List:	
Datum : 09/2025										Rozvaděč R3NPA4					4	