



<b>Jiří Flosman, projektová kancelář</b> <b>jiri.flosman@post.cz, tel. +420 725 083 422</b>		AUTORIZACE, PODPIS:		
AKCE:	<b>Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 43</b> <b>v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník</b>			
INVESTOR:	<b>Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b,</b> <b>Praha 4</b>			
DÍL PD:		MĚŘÍTKO:		
		DATUM:		
<b>D Dokumentace objektů a zařízení</b> <b>D.1.4.e - Elektroinstalace silnoproudé</b>		-		
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO KOPIE:	
<b>Rozvaděč R2</b>				
ČÍSLO PŘÍLOHY:	REVIZE:	STUPEŇ PD:		
<b>D.1.4.e.06</b>	-	<b>DPS</b>		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																		A
B																		B
C																		C
D																		D
E																		E
F																		F
G																		G
H																		H
I																		I
J																		J
K																		K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<div>ROZVADĚČ R2</div> <div><div><div>DRUH ROZVÁDĚČE</div><div>ROZMĚRY</div><div>POLOHA</div><div>POŽÁRNÍ KLASIFIKACE</div><div>ZKRATOVÁ ODOLNOST</div><div>KRYTÍ</div><div>PŘÍVOD</div><div>VÝVODY</div><div>BARVA</div></div><div><div>: OCELOPLECHOVÝ</div><div>: 7x12 MODULŮ</div><div>: NA OMÍTCE</div><div>: N/A</div><div>: Iks = 10 kA</div><div>: IP40/20</div><div>: ZESPODA</div><div>: HOREM</div><div>: RAL 7035 – ŠEDÁ</div></div></div> <div><div>NAPÁJECÍ SÍŤ:</div><div>OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM</div><div>PROVEDENA DLE NORMY</div><div>ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):</div><div><u>ZÁKLADNÍ:</u></div><div>OCHRANNÁ OPATŘENÍ:</div><div><u>ZVÝŠENÁ:</u></div><div><u>DOPLŇKOVÁ:</u></div></div> <div><div>3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN–S</div><div>IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)</div><div>AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),</div><div>UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)</div><div>DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE</div><div>PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)</div></div> <div>VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)</div>																		

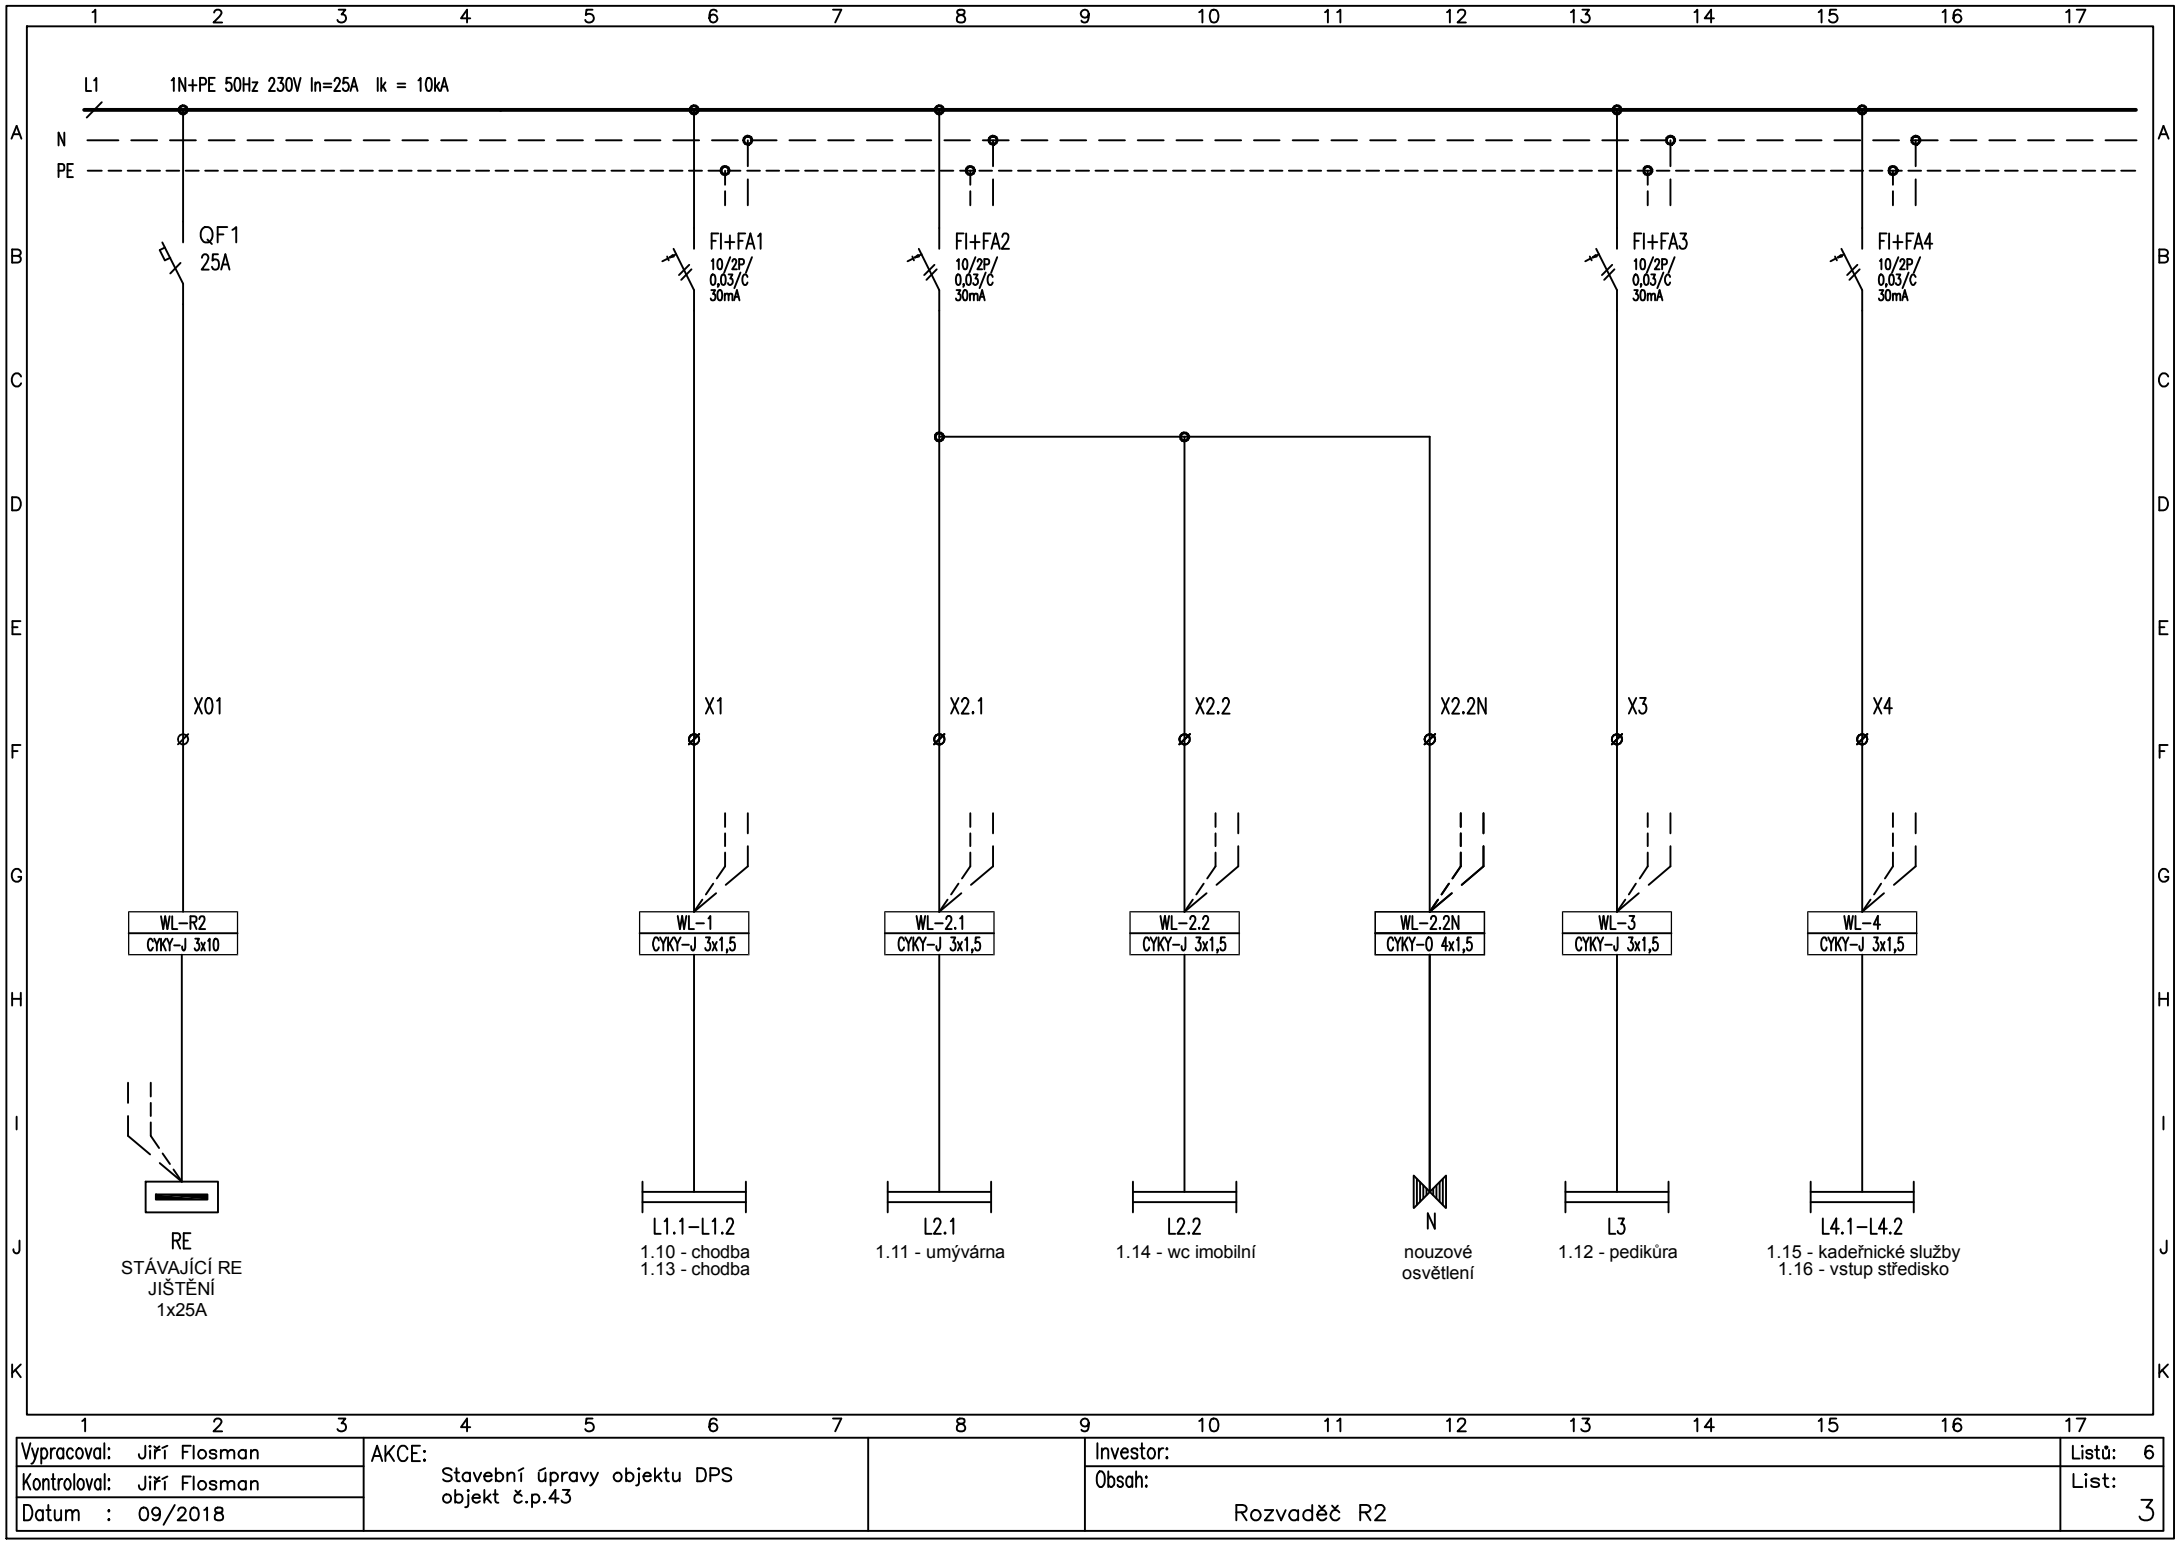


Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Stavební úpravy objektu DPS objekt č.p.43		Investor:	Listů: 6
Kontroloval: Jiří Flosman			Obsah:	List: 3
Datum : 09/2018			Rozvaděč R2	

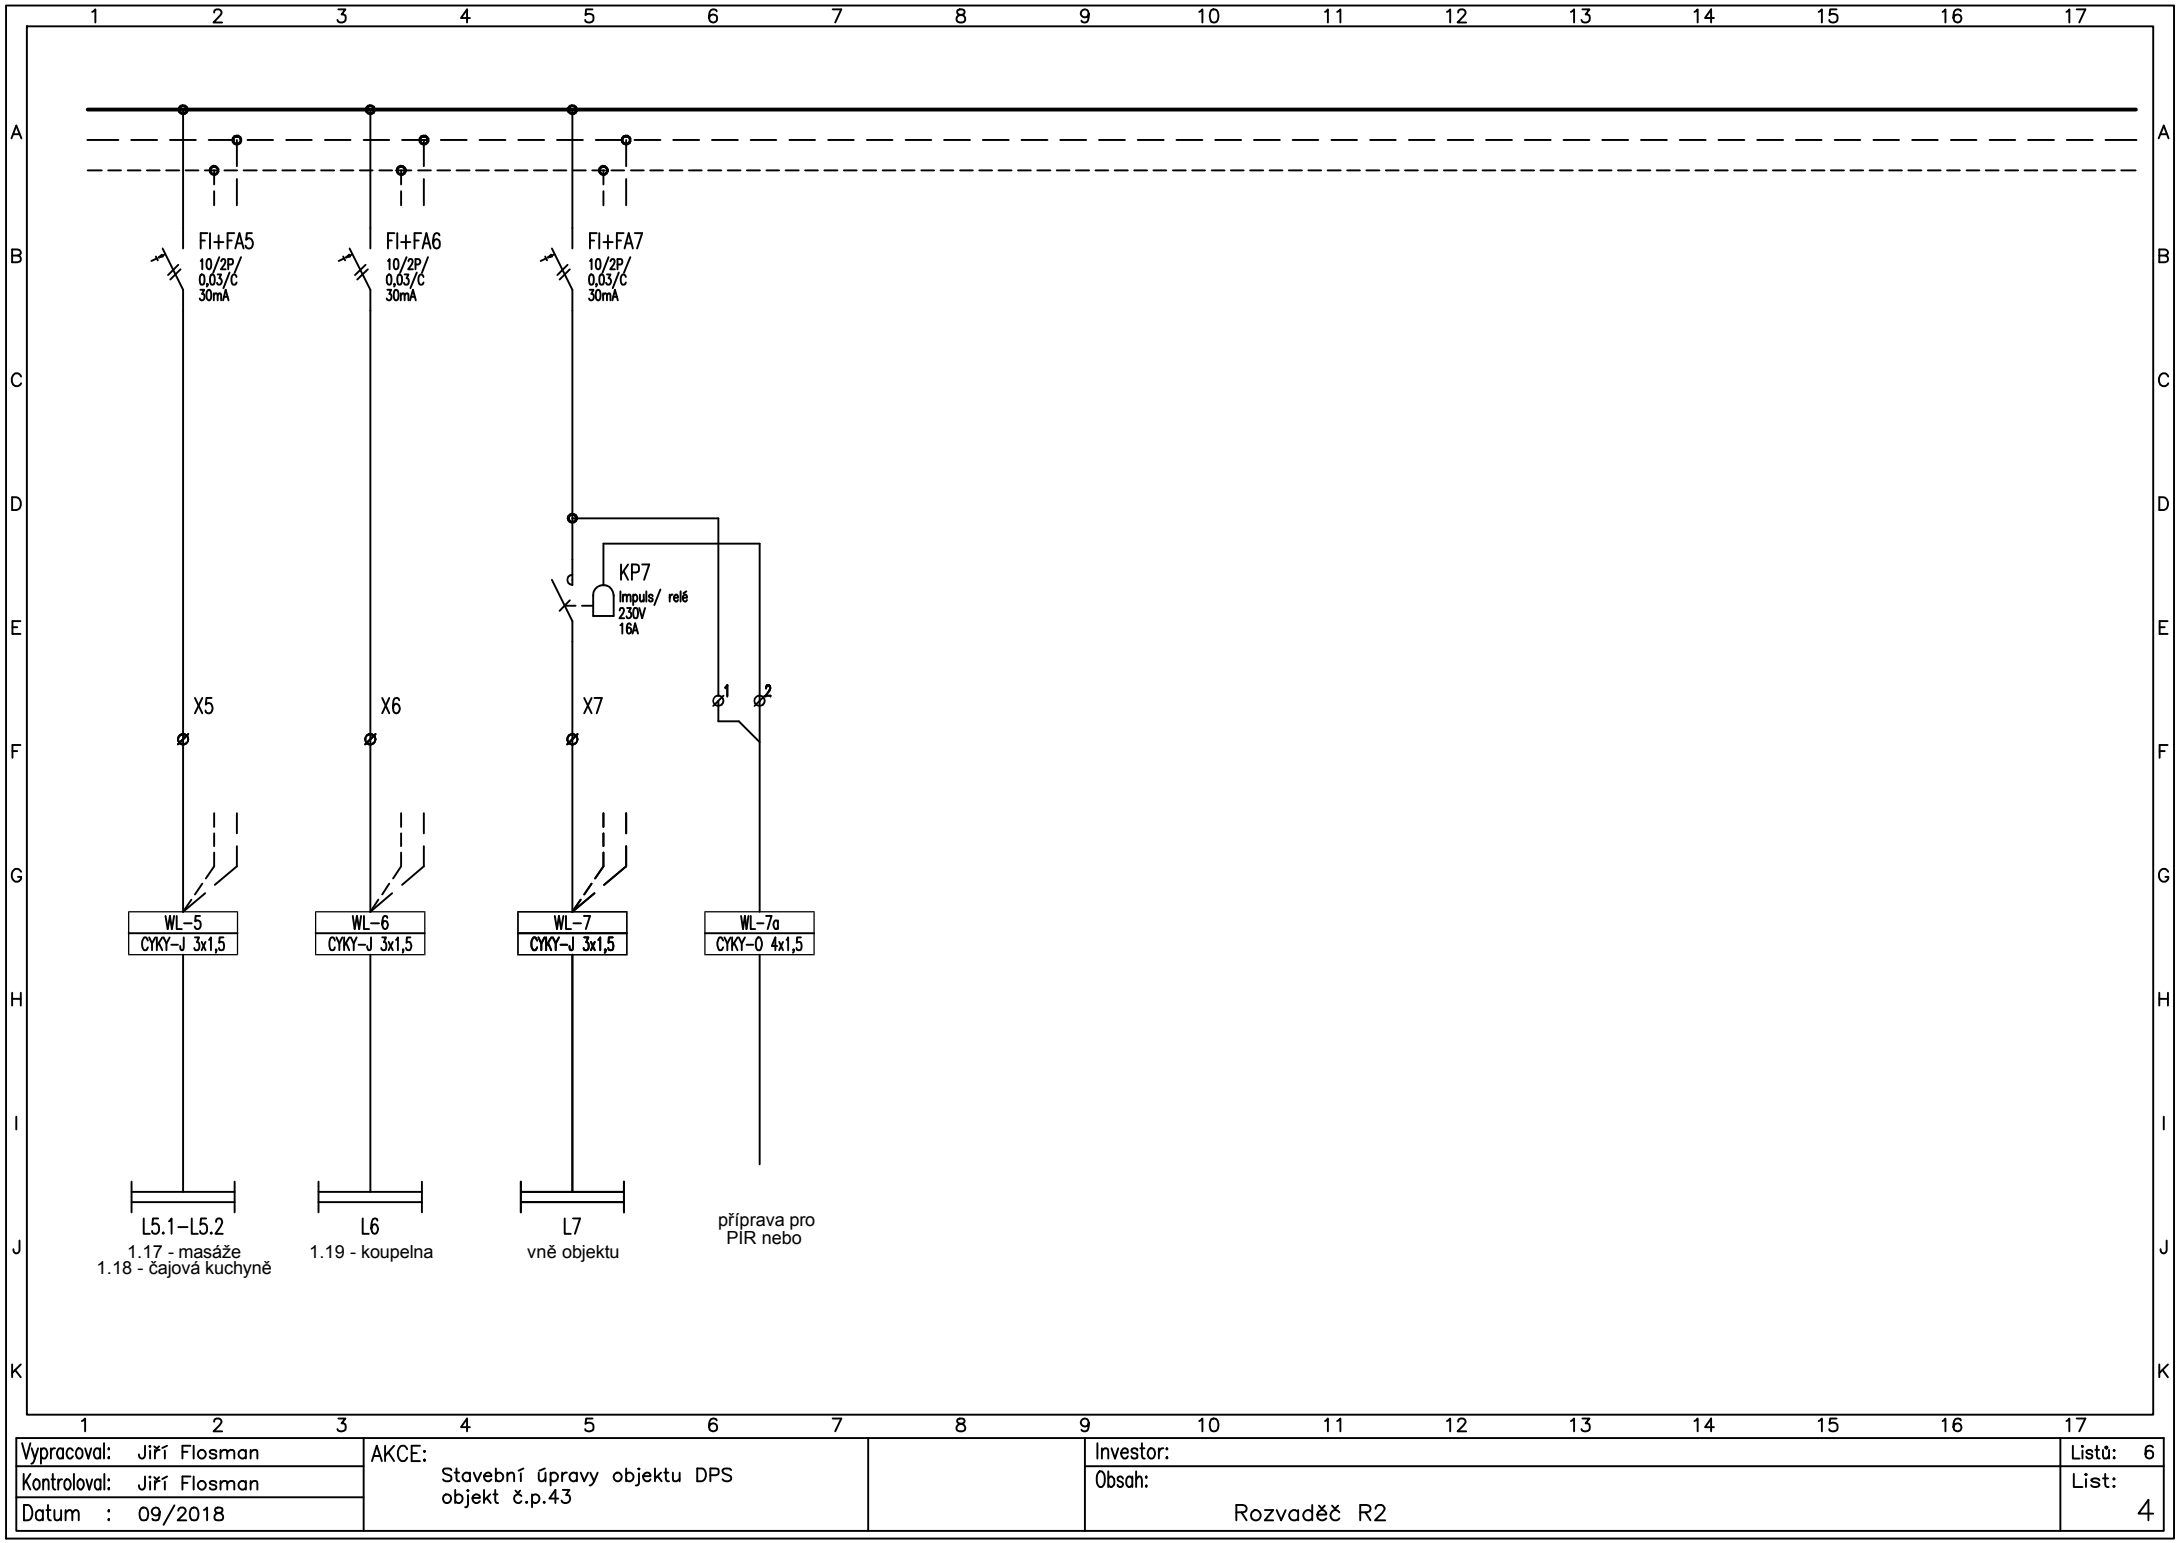

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE:  Stavební úpravy objektu DPS objekt č.p.43		Investor:	Listů: 6
Kontroloval: Jiří Flosman			Obsah:	List: 4
Datum : 09/2018			Rozvaděč R2	



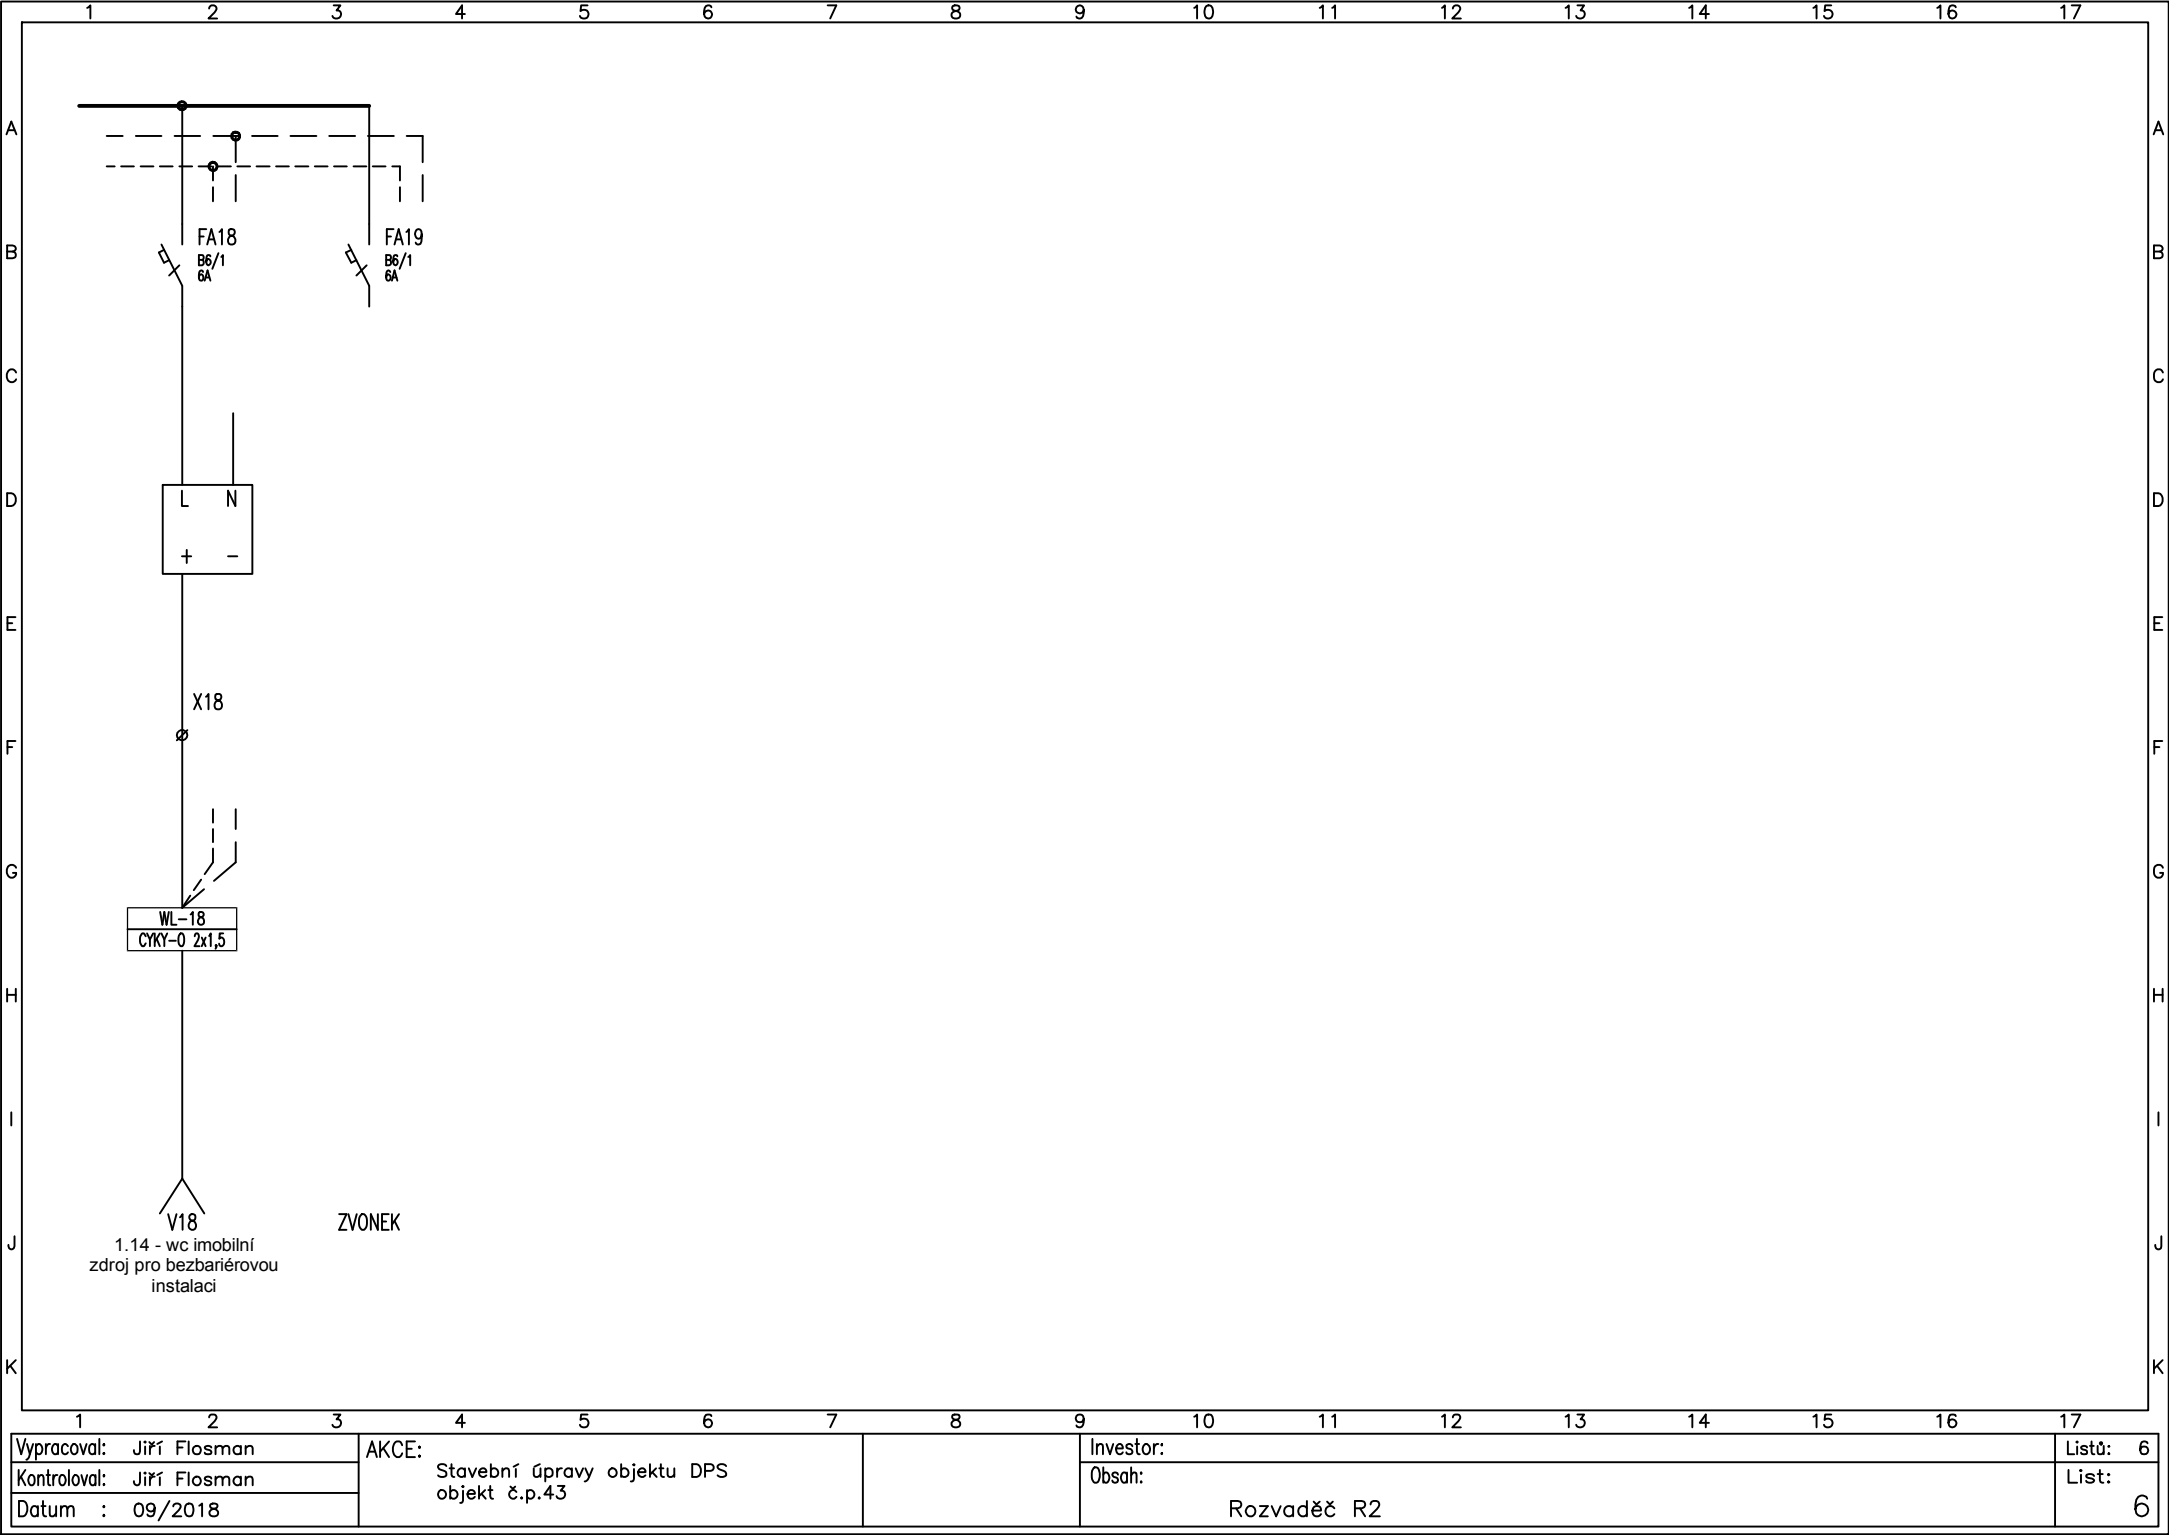

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Stavební úpravy objektu DPS objekt č.p.43		Investor:	Listů: 6
Kontroloval: Jiří Flosman			Obsah:	List:
Datum : 09/2018			Rozvaděč R2	6