


## SPECIFIKACE MATERIÁLU

1	MO JISTIČ PL7-10/B/1 10KA 262674	ks	3,0
2	MO JISTIČ PL7-32/B/3 10KA 263392	ks	1,0
3	SPINAC MODULARNI IS-63/3	ks	1,0
4	LISTA PROPOJ. Z-GV-10/3P-3TE-C	ks	0,2
5	KRYT KONCOVY Z-AK-10/2+3P	ks	2,0
6	SVORKOVNICE KL-7	ks	1,0
7	NOSIC SVORKOVNICE KT-3, horizont	ks	1,0
8	lista DIN T 35x7,5	ks	1,0
9	H07 V-U 6 ČR-černý /CY/	m	3,0
10	H07 V-U 16 ČR-černý /CY/	m	4,0

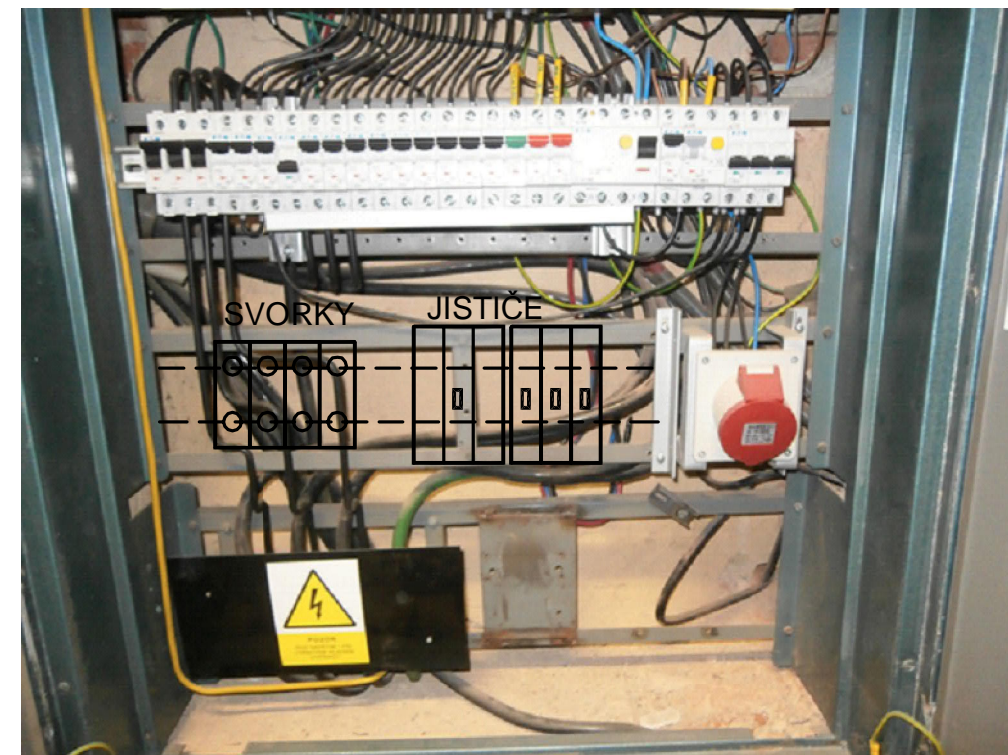

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

## POPIS ROZVODNÉHO ZAŘÍZENÍ

Z DŮVODU PŘEMÍSTĚNÍ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE "RE" DO 1.PP A POŽADAVKU NAPOJENÍ SLABOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ V MÍSTNOSTI ŠKOLNÍKA BUDE NUTNO UPRAVIT STÁVAJÍCÍ PATROVOU OCELOPLECHOVOU (ZAPUŠTĚNOU) ROZVODNICI. JEDNAK BUDE NUTNO VYUŽÍT VOLNÝ STŘEDNÍ PŘÍČNÍK, NA KTERÝ SE UMÍSTÍ LIŠTA DIN PRO MOŽNOST OSAZENÍ ŘADOVÝCH SVOREK PRO NAPOJENÍ NOVÉHO PŘÍVODU OD RE A OSAZENÍ 3ks JEDNOFÁZOVÝCH JISTIČŮ S POŽADOVANOU HODNOTOU 1x16A/B A 1ks JISTIČE 3x32A PRO MOŽNOST NAPOJENÍ KERAMICKÉ PECE, KTERÁ JE V SOUČASNOSTI NAPOJENA ZE SKŘÍŇOVÉHO ROZVADĚČE, KTERÝ BUDE ZRUŠEN. STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD OD ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE BUDE PŘERUŠEN V DOSTATEČNÉ DÉLCE UMOŽŇUJÍCÍ VÝVOD K PATROVÝM ROZVADĚČŮM PŘEPOJIT DO ŘADOVÉ SVORKY 4xAY70, KTERÁ BUDE NAPOJENA Z NOVĚ NAVRŽENÉHO RE KABELM CYKY-J 4x25 A PŘEDŘADNÝM JIŠTĚNÍM 3x63A. S OHLEDEM NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ JIŠTĚNÍ BUDE PROVEDENA NÁHRADA HL. VYPÍNAČE ROZV. 3x40A ZA 3x63A A ZE SVORKOVNICE BUDOU NAPOJENY NOVĚ NAVRŽENÉ JISTIČE PRO SLABOPR. ZAŘÍZENÍ, KTERÁ BUDOU NAPOJENA KABELY CYKY-J 3x2,5 S ULOŽENÍM POD OMÍTKU. PŘÍVOD I VEŠKERÉ VÝVODY BUDOU PROVEDENY HOREM SKŘÍŇE.

SOUSTAVA 3x230/400V, 50Hz, TN-C-S, OCHRANA SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed3				
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 13 P 19		
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DŮR+DPS/DPS		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Karel Čáp	PROJEKTANT č.dok. Karel Čáp	PROFESE D.1.4 ELEKTROINSTALACE		
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4		
NÁZEV AKCE ZŠ ŠKOLNÍ - REKNSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ ŠKOLNÍ Školní 700/5, 147 00 Praha 4, č. par. 9, k.ú. Braník		DATUM 08/2020	antre projektový atelier  Antre s. r. o.  Sídlo : Štěpanická 274, Praha 9 Atelier : Drahobejlova 54, Praha 9 IČO : 26 49 63 99, DIČ : 009 - 26 49 63 99 tel : 266 109 838, fax : 266 316 116 e-mail : antre.office@volny.cz	
ČÁST NAVRHOVANÝ STAV		SO 01		
OBSAH ÚPRAVA STÁV. ROZVODNÉHO ZAŘÍZENÍ R-MÍSTNOST ŠKOLNÍKA (PATROVÁ ROZVODNICE)		ČÍSLO VÝKRESU E16		
		ČÍSLO TISKU		