


Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2018_04718
 Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
 pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
 24.01.2018 09:46:06

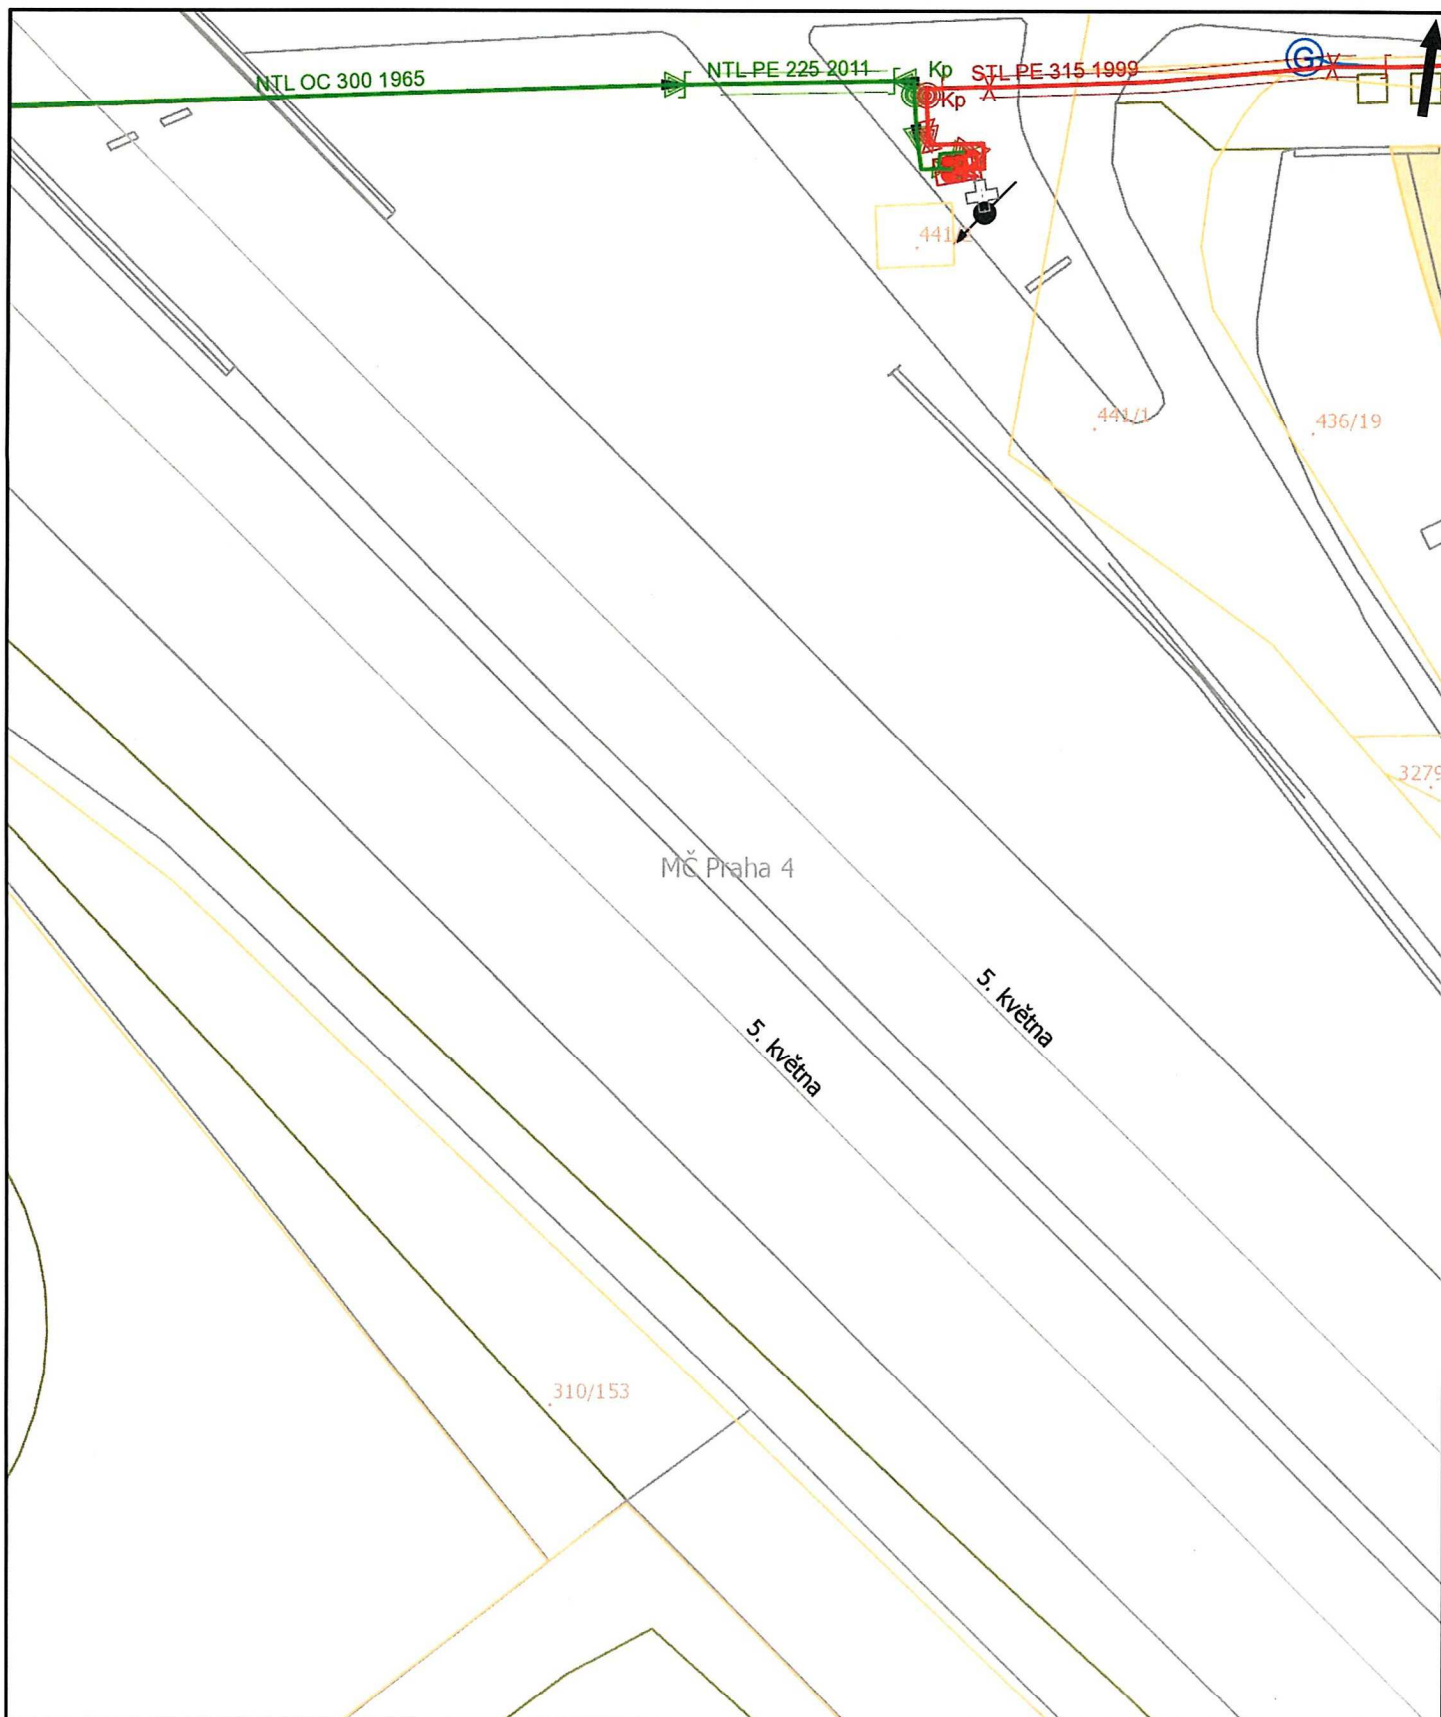

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
 člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
 U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

— NTL
 — VTL

— STL 1 bar
 — STL 3 bar

----- odstavené
 - - - - - přibližný pr.

0 10 20 m

str. 5 / 8