


Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2018_04718
Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická,
pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
24.01.2018 09:46:06

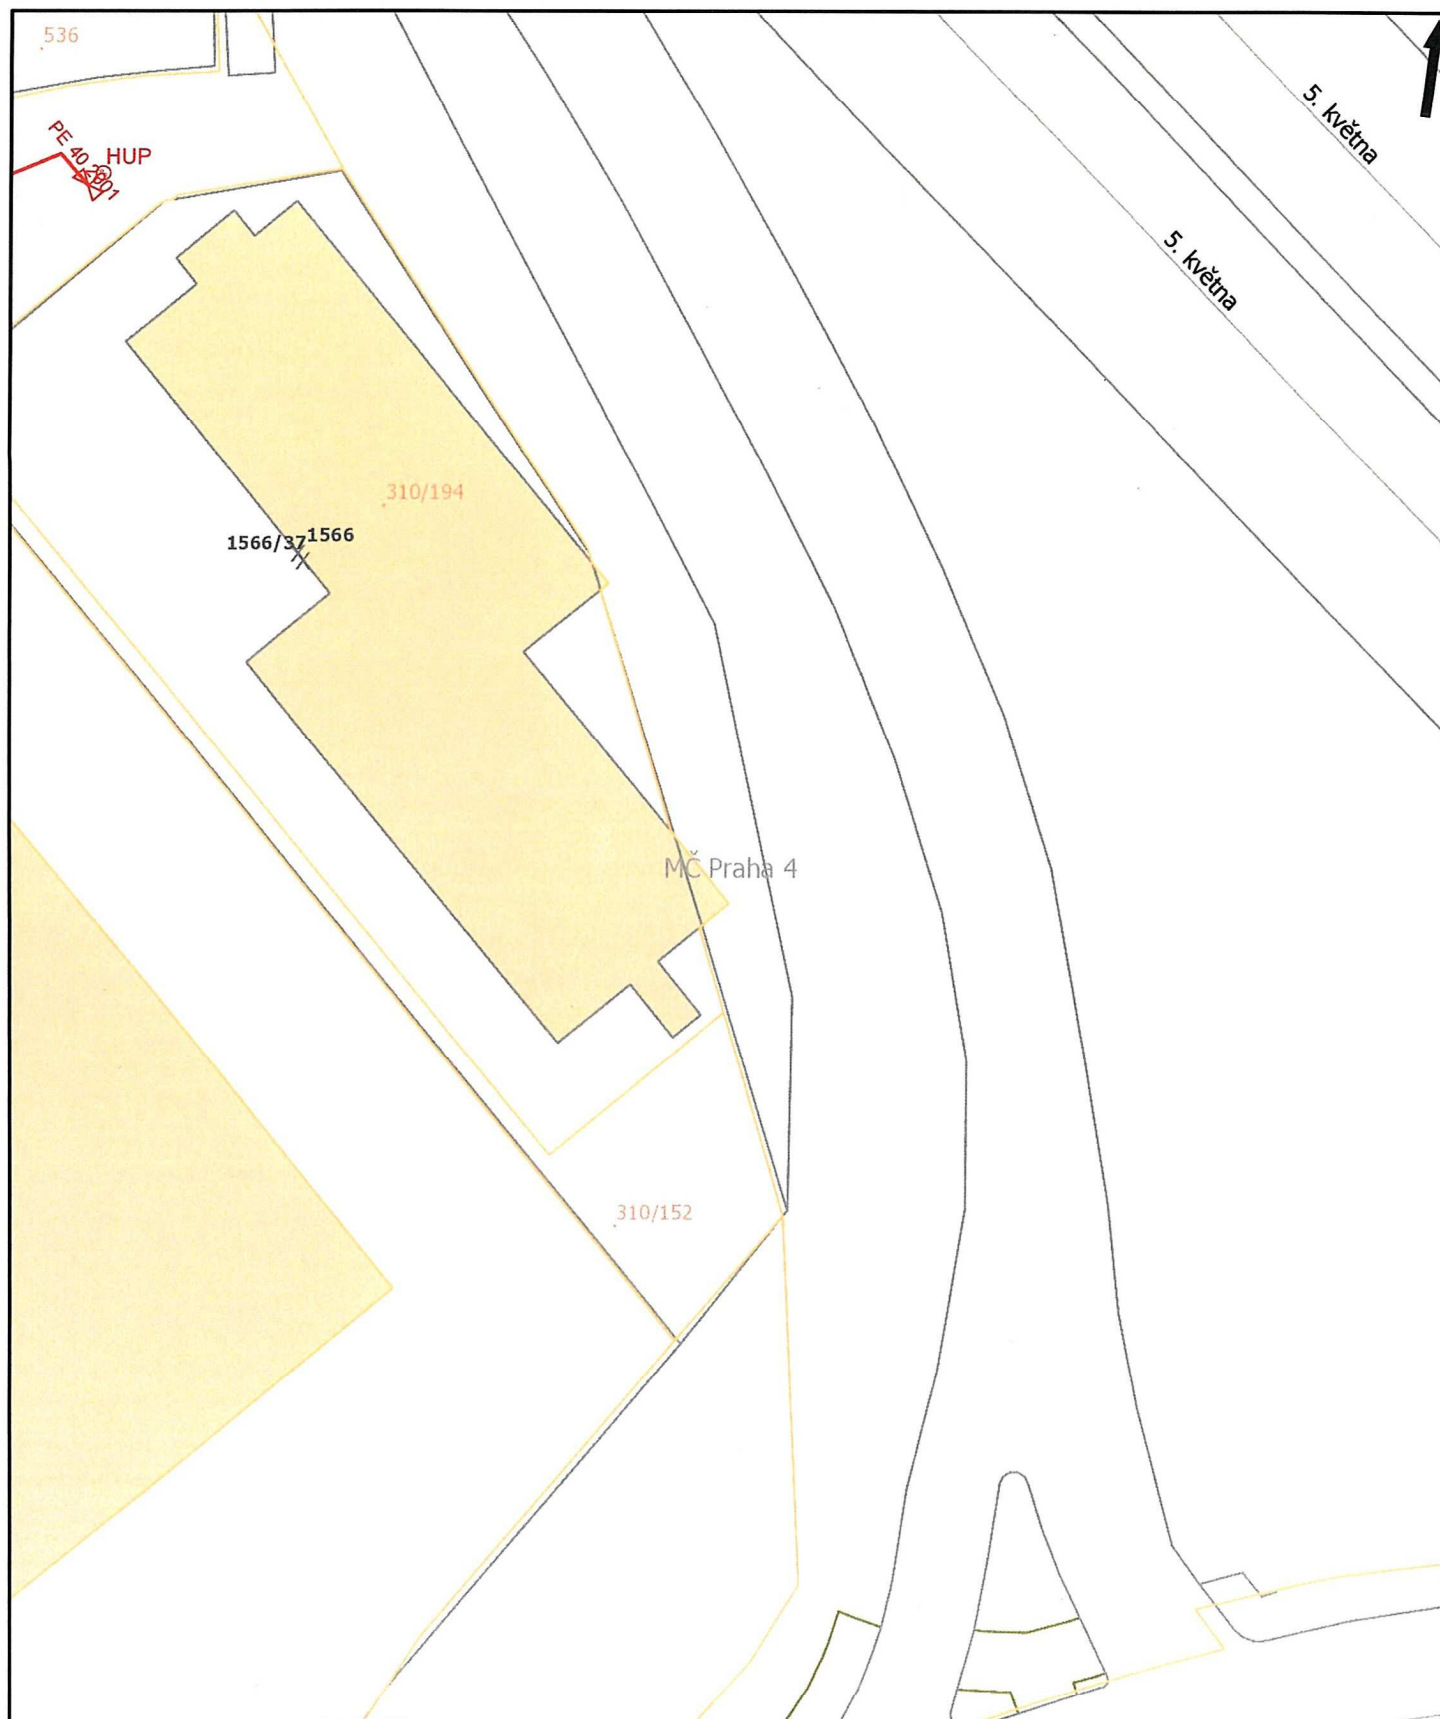

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

— NTL
— VTL

— STL 1 bar
— STL 3 bar

---- odstavené
---- přibližný pr.

0 10 20 m

str. 1 / 8