



<b>Jiří Flosman, projektová kancelář</b> <b>jiri.flosman@post.cz, tel. +420 725 083 422</b>		AUTORIZACE, PODPIS:		
AKCE:	<b>Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 43</b> <b>v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník</b>			
INVESTOR:	<b>Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b,</b> <b>Praha 4</b>			
DÍL PD: <b>D Dokumentace objektů a zařízení</b> <b>D.1.4.e - Elektroinstalace silnoprůdé</b>		MĚŘÍTKO:	-	
		DATUM:	09/2018	
NÁZEV VÝKRESU: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">Rozvaděč R3</div>			ČÍSLO KOPIE:	
ČÍSLO PŘÍLOHY: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">D.1.4.e.07</div>	REVIZE: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">-</div>	STUPEŇ PD: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">DPS</div>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A	<div>ROZVADĚČ R3</div>																A
B	<div><div><div>DRUH ROZVÁDĚČE</div><div>ROZMĚRY</div><div>POLOHA</div><div>POŽÁRNÍ KLASIFIKACE</div><div>ZKRATOVÁ ODOLNOST</div><div>KRYTÍ</div><div>PŘÍVOD</div><div>VÝVODY</div><div>BARVA</div></div><div><div>: OCELOPLECHOVÝ</div><div>: 7x12 MODULŮ</div><div>: NA OMÍTCE</div><div>: N/A</div><div>: Iks = 10 kA</div><div>: IP40/20</div><div>: ZESPODA</div><div>: HOREM</div><div>: RAL 7035 – ŠEDÁ</div></div></div>																B
C																	C
D																	D
E	<div><div><div>NAPÁJECÍ SÍŤ:</div><div>OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM</div><div>PROVEDENA DLE NORMY</div><div>ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):</div><div><u>ZÁKLADNÍ:</u></div><div>OCHRANNÁ OPATŘENÍ:</div><div><u>ZVÝŠENÁ:</u></div><div><u>DOPLŇKOVÁ:</u></div></div><div><div>3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN–S</div><div>IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)</div><div>AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),</div><div>UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)</div><div>DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE</div><div>PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)</div></div></div>																E
F																	F
G																	G
H																	H
I																	I
J	<div><div>BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :</div><div><div>0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ</div><div>4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI</div></div></div>																J
K																	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Jiří Flosman			AKCE: Stavební úpravy objektu DPS objekt č.p.43			Investor:			Obsah: Rozvaděč R3			Listů: 5					
Kontroloval: Jiří Flosman												List: 2					
Datum : 09/2018																	

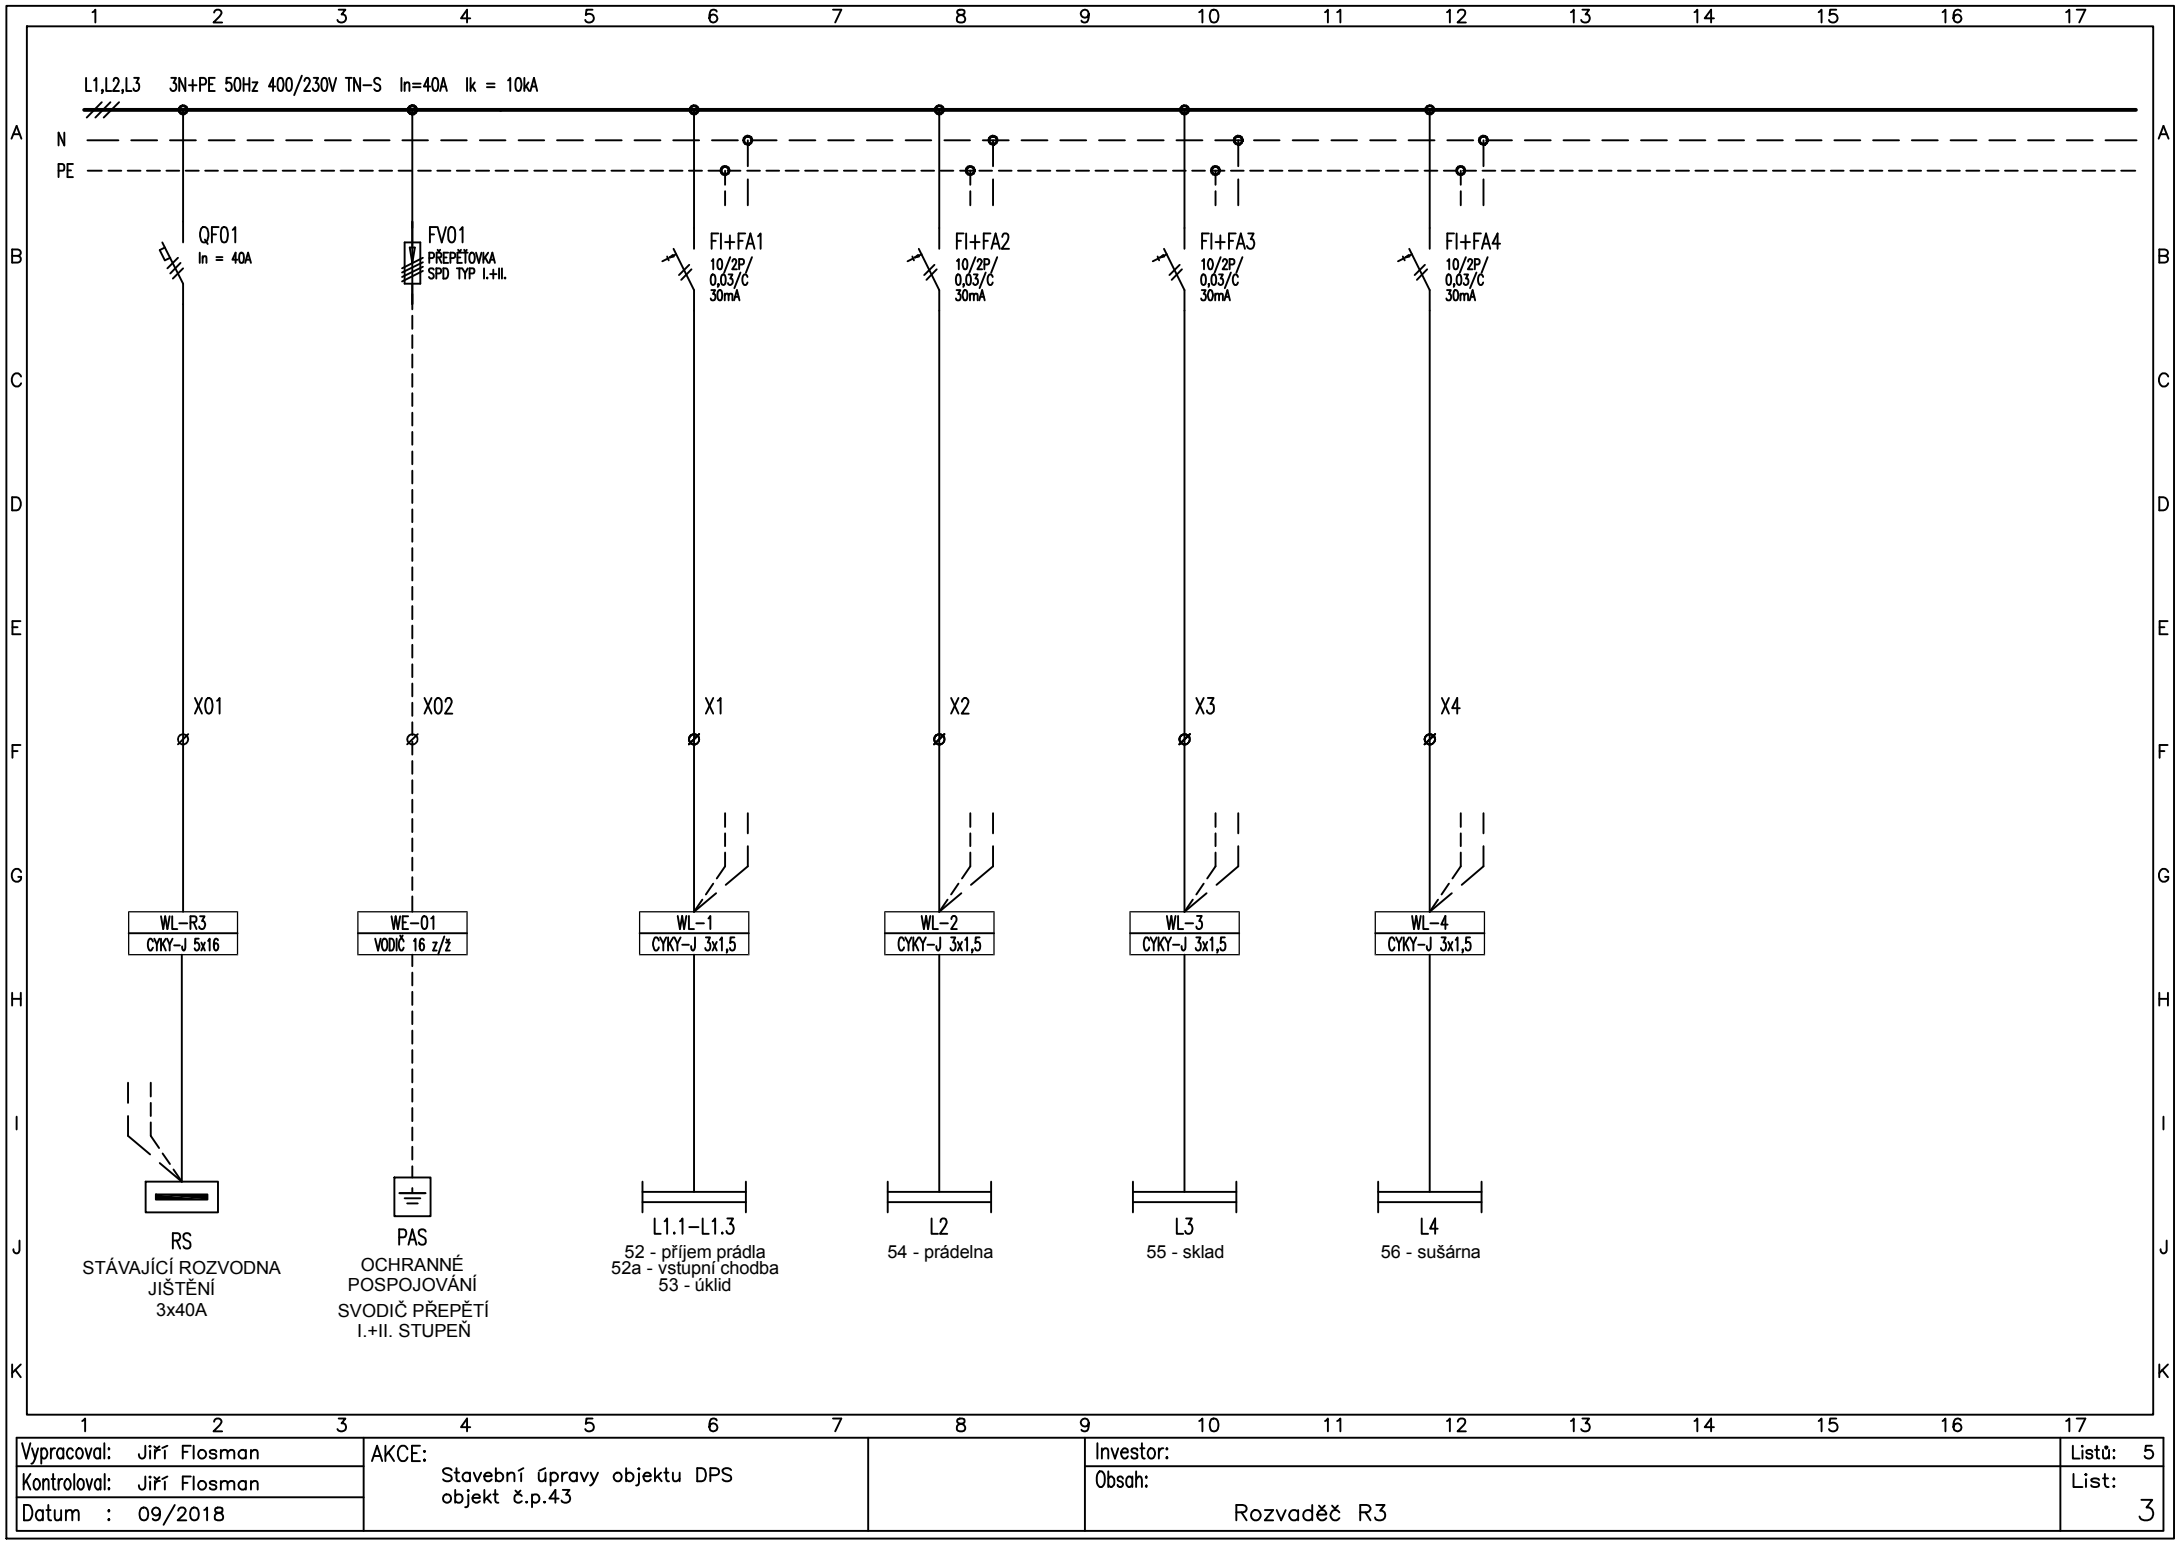

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE:  Stavební úpravy objektu DPS objekt č.p.43		Investor:	Listů: 5
Kontroloval: Jiří Flosman			Obsah:	List: 3
Datum : 09/2018			Rozvaděč R3	

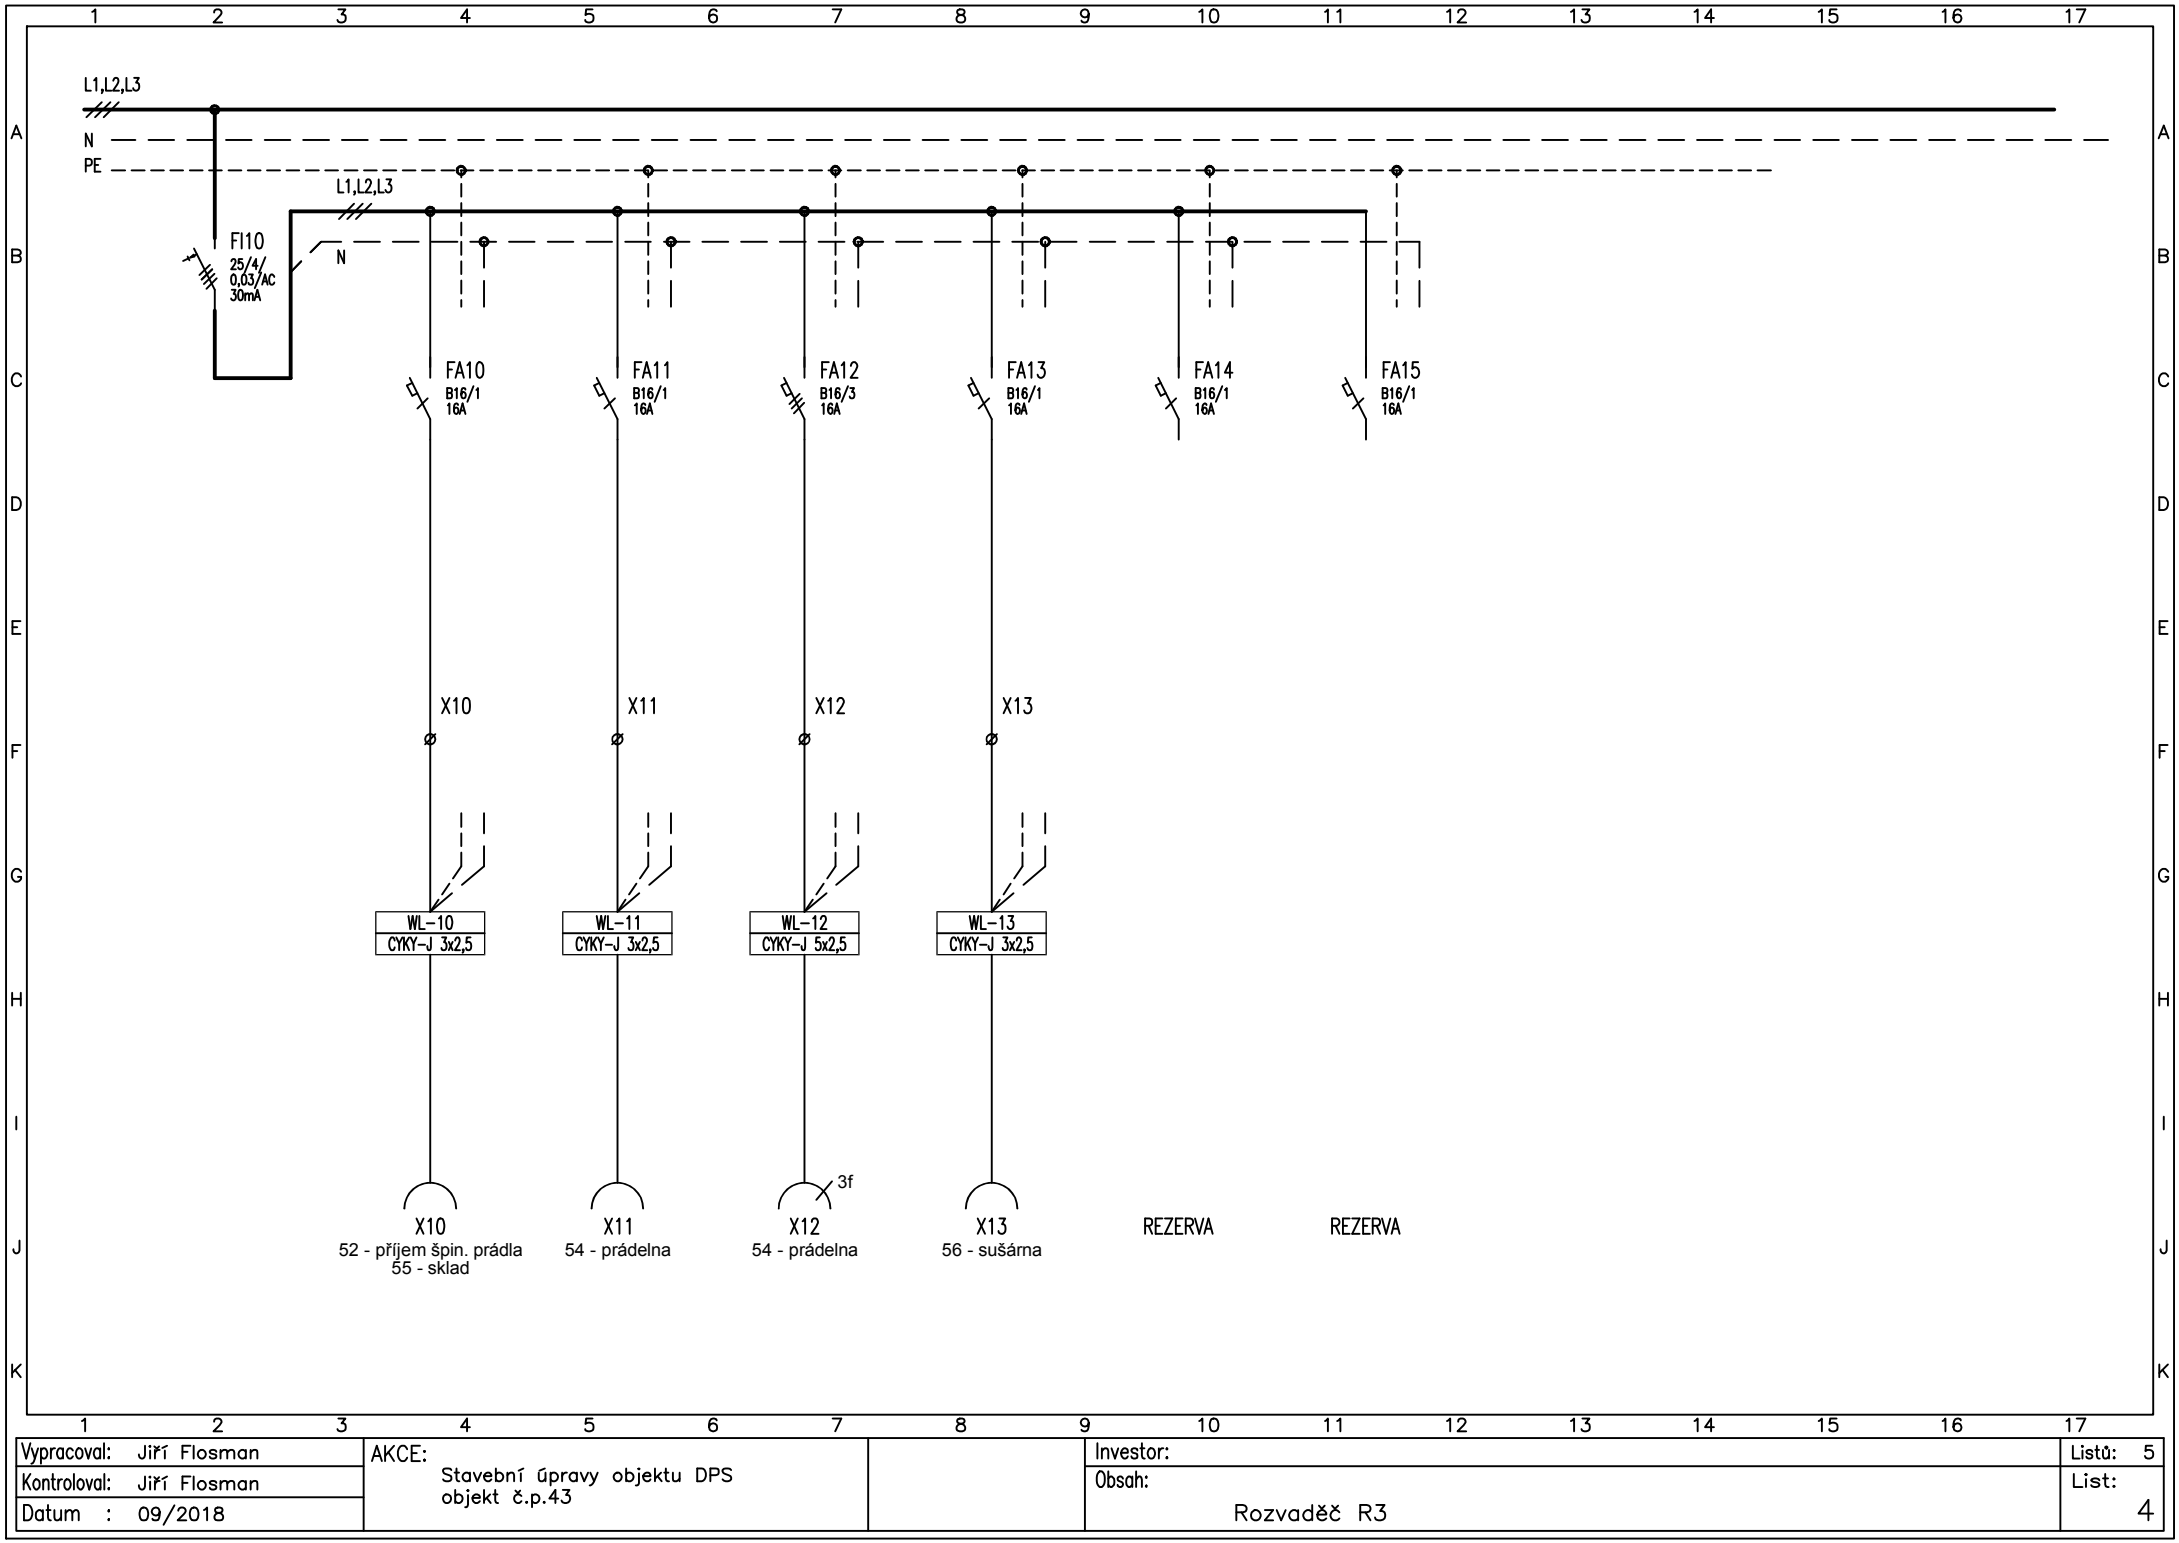


Vypracoval: Jiří Flosman  
Kontroloval: Jiří Flosman  
Datum : 09/2018

AKCE:  
Stavební úpravy objektu DPS  
objekt č.p.43

Investor:  
Obsah:  
Rozvaděč R3

Listů: 5  
List: 4

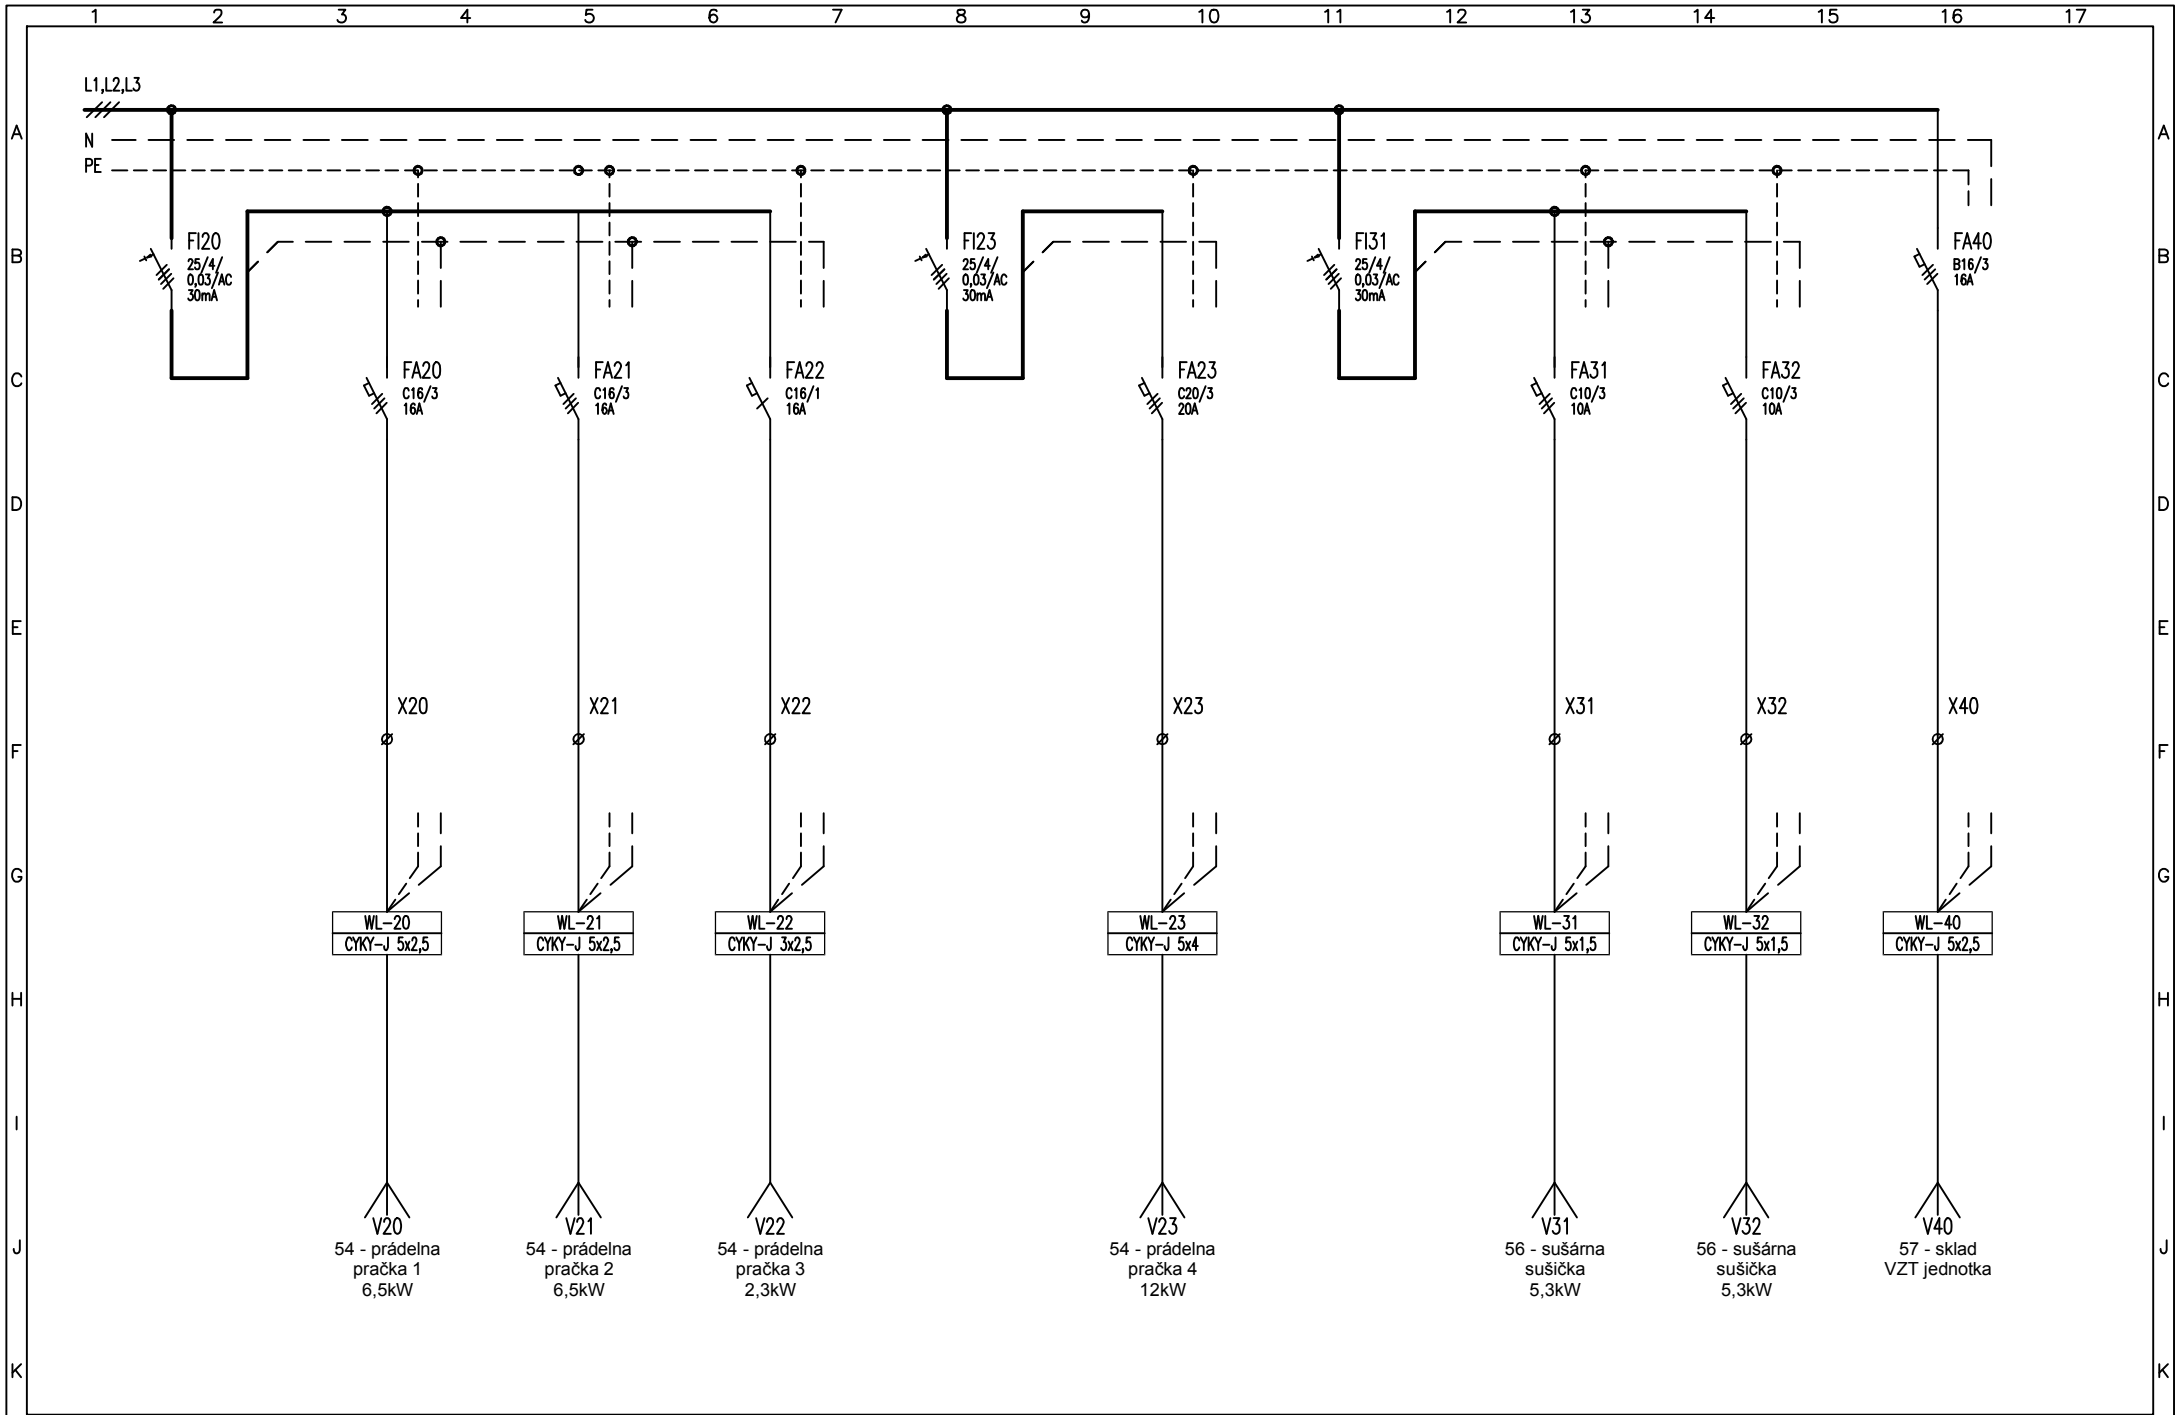

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
Vypracoval: Jiří Flosman				AKCE: Stavební úpravy objektu DPS objekt č.p.43								Investor:												Listů: 5									
Kontroloval: Jiří Flosman												Obsah:												List: 5									
Datum : 09/2018												Rozvaděč R3												5									