
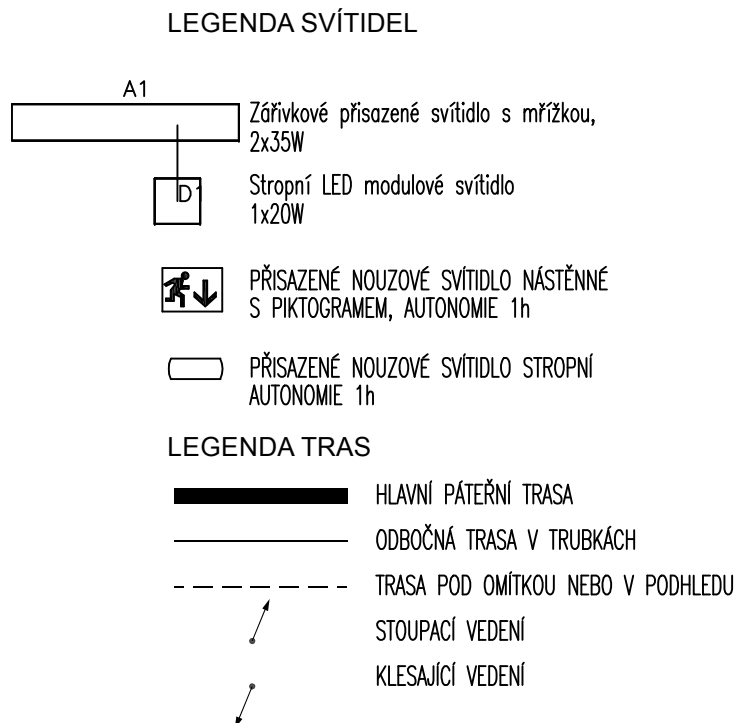


OBJEKT Č.P.65



LEGENDA SILNOPROUD	
ZN.	POPIS
	SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPINAČ DVOJPÓLOVÝ
	SPINAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPINAČ STŘÍDAVÝ
	SPINAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPINAČ SÉRIOVÝ
	SPINAČ KŘÍŽOVÝ
	SPINAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
PAS	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE HOP
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN

	OZNÁZENÍ MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
57	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	13.96
58	MANDL A ŽEHLNÍ	13.32
59	UMÝVÁRNA+ŠATNA	4.41
60	WC	1.29
61	PŘEDSÍNÍ	3.84
62	VÝDEJ ČISTÉHO PRÁDLA	6.21
62	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	3.36

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ:	3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY	
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):	
<u>ZÁKLADNÍ:</u>	IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPAŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:	AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
	UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
<u>ZVÝŠENÁ:</u>	DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
<u>DOPLŇKOVÁ:</u>	PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM (viz.odst. 415.1)
VNĚŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)	

- ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY S CELOPLASTOVOU ISOLACÍ V SOUSTAVĚ TN-C-S
- VEŠKERÉ INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 33 2130 ed. 3(12/ 2014), ULOŽENÍ VEDENÍ BUDE SKRYTĚ VE STĚNÁCH, NEBO NA POVRCHU V KABELOVÝCH LÁVKÁCH NEBO PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH.
- ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A OVLÁDACÍCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
- INSTALACE V KOUPELNÁCH A WC BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (9/ 2007)+Z1(6/ 2012)
- ZÁSUVKOVÉ VÝVODY, KTERÉ MAJÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI PŘEPĚTÍ, JE NUTNO OSADIT ZÁSUVKAMI S VESTAVĚNOU PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 3. STUPNĚ
- SOUSTĚHY A KRÍŽENÍ ROZVODŮ SILNOPROUDU A SLABOPROUDU BUDOU DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 50174-2 ed.2 (5/ 2010)
- TYP OSVĚTLENÍ BUDE SCHVÁLEN ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM.
- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY CERTIFIKOVANÝMI PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jiří Flosman, projektová kancelář jiri.flosman@post.cz, tel. +420 725 083 422		AUTORIZACE, PODPIS:	
AKCE:	Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník		
INVESTOR:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4		
DIL PD: D Dokumentace objektů a zařízení D.1.4.e - Elektroinstalace silnoproudé		MĚŘÍTKO:	1:50
		DATUM:	08/2018
NÁZEV VÝKRESU: Elektroinstalace 1.PP - č.p.65, část 2			ČÍSLO KOPIE:
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.e.04	REVIZE: -	STUPEŇ PD: DPS	