

Překlady:

př. 1 - keramický plochý překlad š. 115 mm, v, 71 mm, dl. 2500 mm 1 ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZN.
47	SKLAD	16.97	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	OMÍTKA STĚRKOVÁ/ŠTUKOVÁ	OMÍTKA STĚRKOVÁ
48	ELEKTRO-ROZVODNA	6.93	BETON. MAZANINA STÁVAJÍCÍ		OMÍTKA STĚRKOVÁ/ŠTUKOVÁ	OMÍTKA STĚRKOVÁ
49	CHODBA	9.79	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	OMÍTKA STĚRKOVÁ/ŠTUKOVÁ	OMÍTKA STĚRKOVÁ
51	SKLAD	14.01	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	OMÍTKA STĚRKOVÁ/ŠTUKOVÁ	OMÍTKA STĚRKOVÁ
52	PŘÍJEM ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4.86	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA STĚRKOVÁ
52a	VSTUPNÍ CHODBA	4.45	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	OMÍTKA STĚRKOVÁ/ŠTUKOVÁ	OMÍTKA STĚRKOVÁ
53	ÚKLID	1.27	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.2	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA STĚRKOVÁ
54	PRÁDELNA	11.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.2	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA STĚRKOVÁ
55	SKLAD	5.76	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	OMÍTKA STĚRKOVÁ/ŠTUKOVÁ	OMÍTKA STĚRKOVÁ
56	SUŠÁRNA	17.33	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	OMÍTKA STĚRKOVÁ/ŠTUKOVÁ	OMÍTKA STĚRKOVÁ


PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 93.02

POZNÁMKA:

- všechny prostupy mezi jednotlivými požárními úseky s požární ucpávkou (prostupy v dělicí konstrukci mezi hlavní chodbou a místnostmi prádelny a skladu)
- SDK představené stěny s kovovými stojkami (kotvené i nekotvené na stěnu) budou 2x opalštěné, ve vlhkém prostředí (prádelna, sušárna, koupelny a WC) budou použity SDK desky do vlhkého prostředí
- nad otvory v nově vyzdvaných příčkách budou typové systémové překlady pro nenosné zdivo
- budou opraveny stěrkové omítky v rozsahu 80 m2 a štukové omítky v rozsahu 70 m2
- pozn. 1 - 2x SDK desky s požární odolností (např. knauf Red 15 mm) pro uzavření instalačního jádra
- pozn. 2 - dveře podříznuté a bez prahů pro přívod vzduchu do místnosti
- pozn. 3 - nade dveřmi prostup 400x150 mm pro osazení ventilační mřížky, H.H. 2300 mm překlad bude tvořen L profilem (viz statika)
- pozn. 4 - prostup v žb. stěně pro průchod VZT potrubí (upřesnění dle dodávky VZT potrubí)
- pozn. 5 - prostup ve zděné příčce pro průchod VZT potrubí (upřesnění dle dodávky VZT potrubí)
- pozn. 6 - nad umyvadlem zrcadlo 1x0,8 m, S.H. 1,2 m zapuštěno do obkladu
- pozn. 7 - drážky v podlaze 100/150 mm po vybouraných příčkách budou zabetonovány, podlaha bude vystěrkována

LEGENDA:

- zděné konstrukce - příčky tl. 115 mm
- SDK konstrukce (předstěny)
- stávající konstrukce
- dveře s předepsanou požární odolností
- nově instalované zařízení
- přechodová lišta

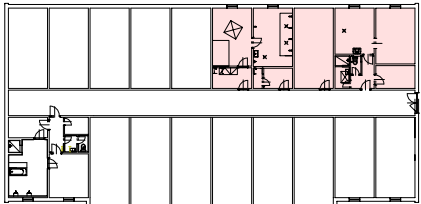

schema objektu č.p. 65_pudorys 1PP

±0,000=196,70

R-Projekt O7 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT			
		ZODP.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT			
		SPOLUPR. ING. KLÁRA BAŠOVÁ			
		ZAK.Č. 0004 0191 40			
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b, Praha 4	VÝKRES Výřez z půdorysu 1.PP - část A objekt č.p. 65 navrhovaný stav	STUPEŇ DPS		D.1.1 AS 2.3	ČÍSLO
		FORM. 3xA4			
		MĚŘ. 1 : 50			
		DATUM 09/2018	PROFESE		