

Jiří Flosman, projektová kancelář jiri.flosman@post.cz, tel. +420 725 083 422		AUTORIZACE, PODPIS:		
AKCE:	Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník			
INVESTOR:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4			
DÍL PD: D Dokumentace objektů a zařízení D.1.4.e - Elektroinstalace silnoproudé		MĚŘITKO:	-	
		DATUM:	09/2018	
NÁZEV VÝKRESU: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">Rozvaděč R1</div>			ČÍSLO KOPIE:	
ČÍSLO PŘÍLOHY: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">D.1.4.e.05</div>	REVIZE: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">-</div>	STUPEŇ PD: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">DPS</div>		

ROZVADĚČ R1

DRUH ROZVÁDĚČE : OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY : 7x12 MODULŮ
POLOHA : NA OMÍTCE
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE : N/A
ZKRATOVÁ ODOLNOST : I_{ks} = 10 kA
KRYTÍ : IP40/20
PŘÍVOD : ZE SPODA
VÝVODY : HOREM
BARVA : RAL 7035 – ŠEDÁ


NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
PROVEDENA DLE NORMY
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

- 0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
- 4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Jiří Flosman			AKCE: Stavební úpravy objektu DPS objekt č.p.43							Investor:					Listů: 7	
Kontroloval: Jiří Flosman										Obsah:					List: 2	
Datum : 09/2018										Rozvaděč R1						

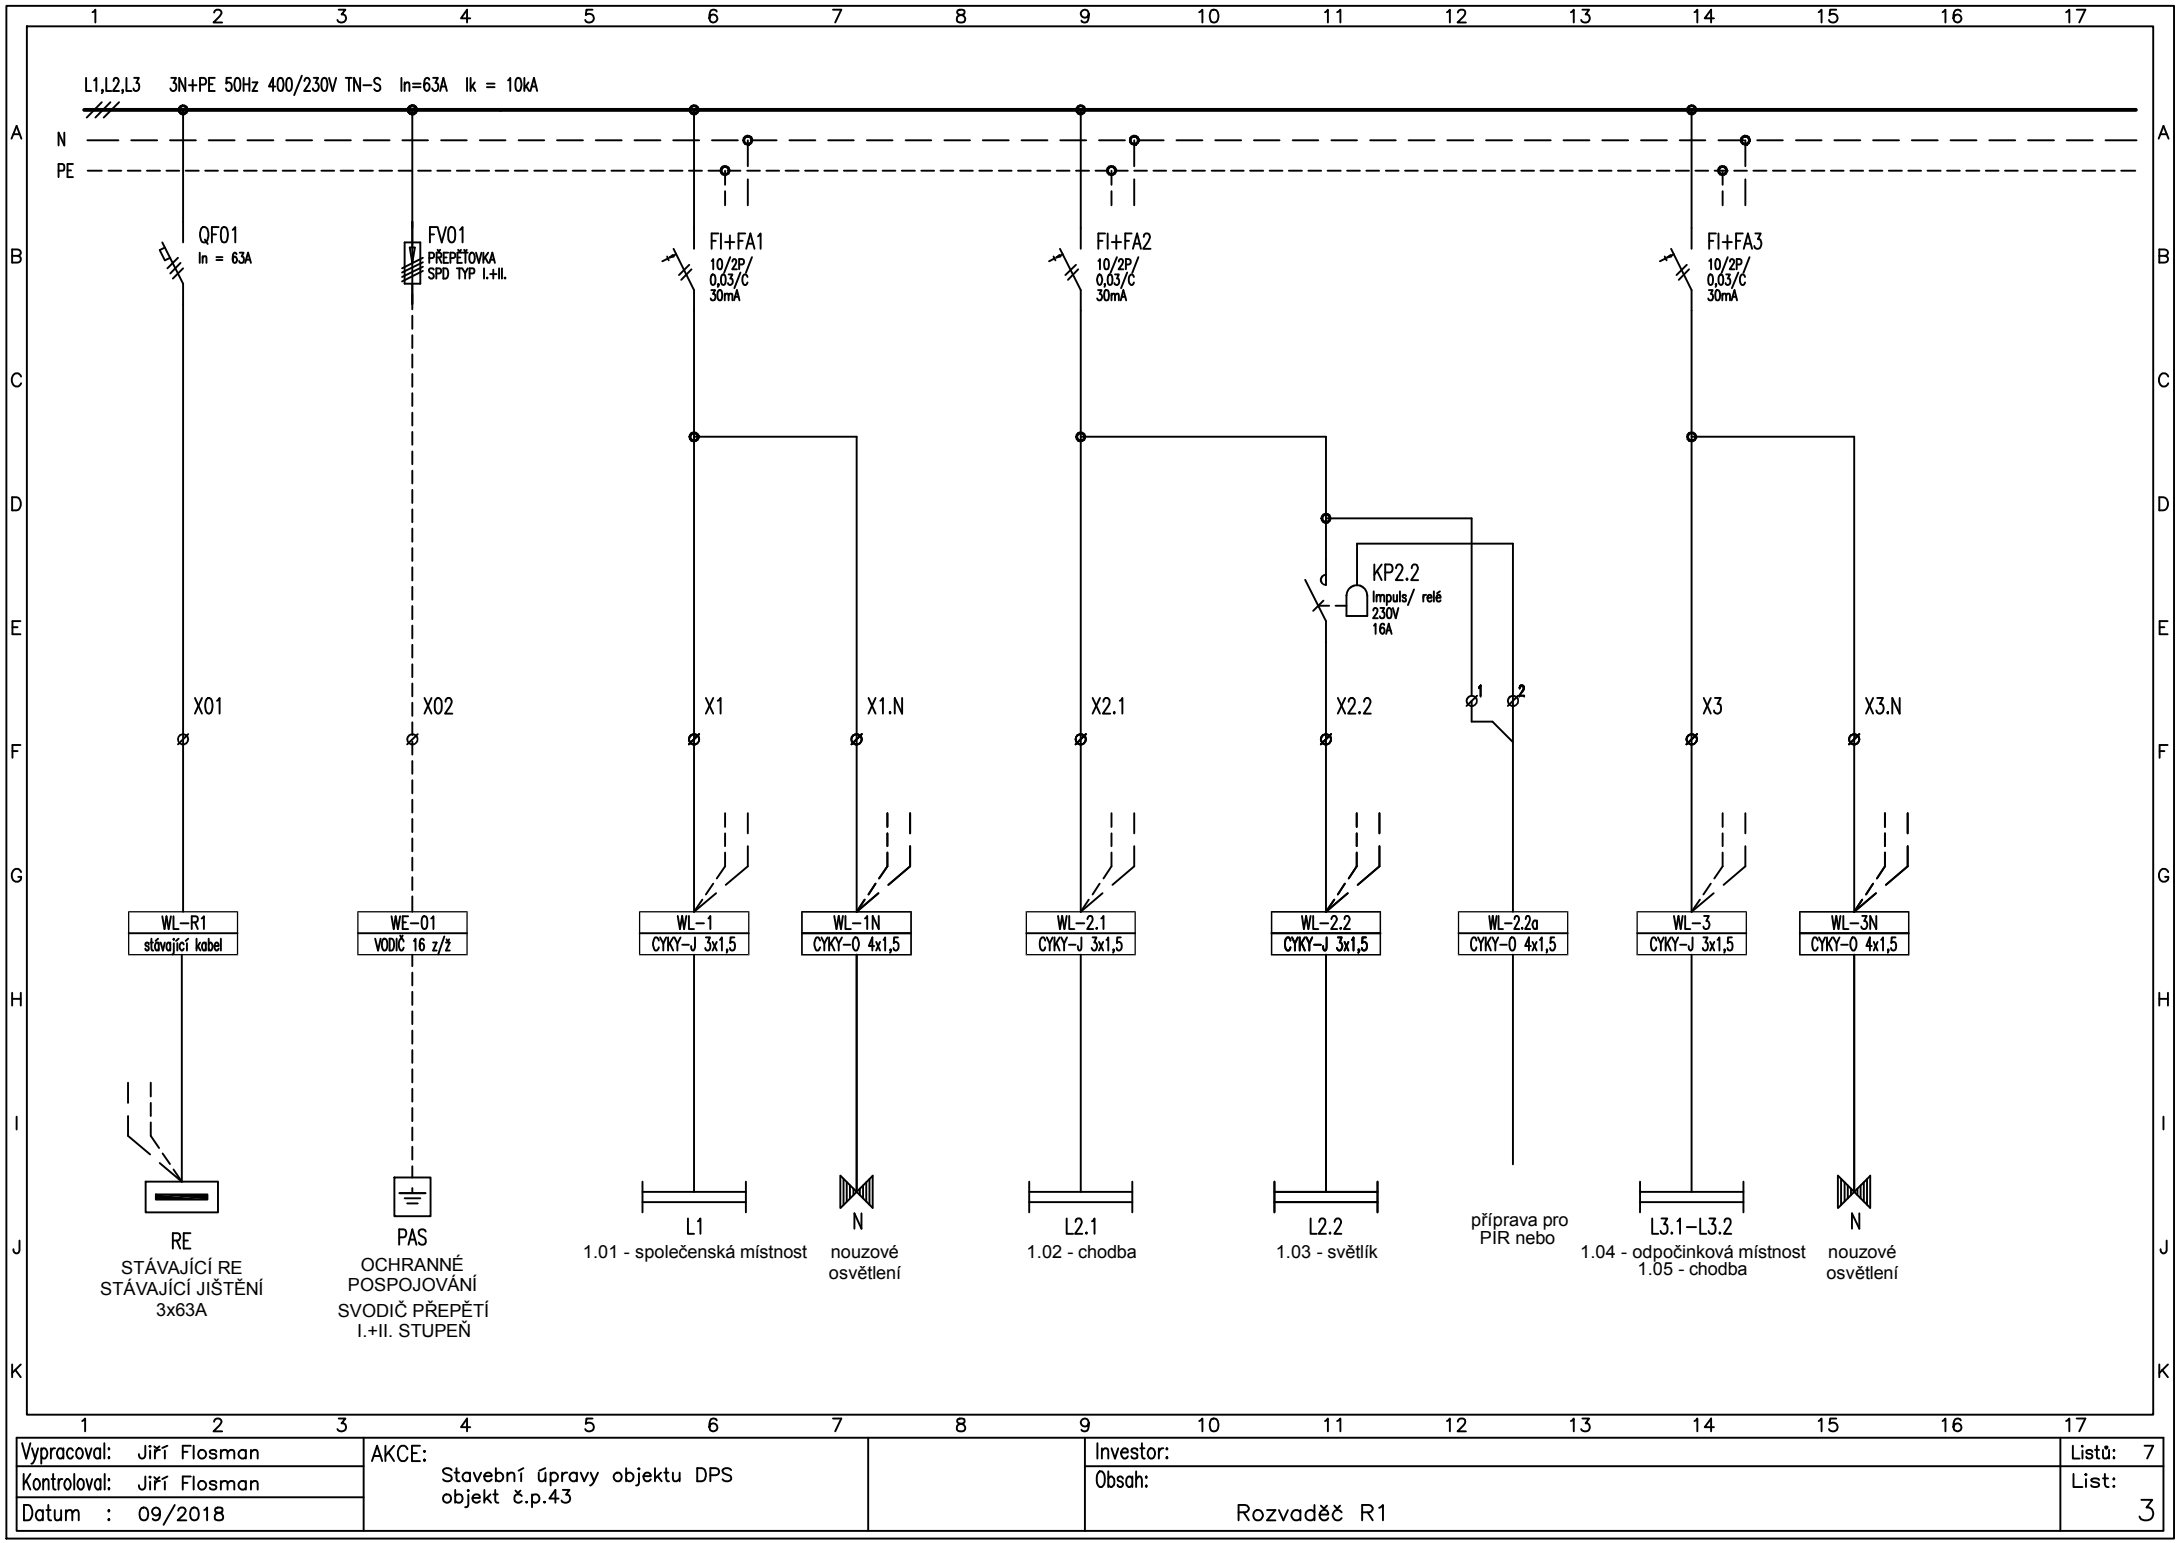


Vypracoval: Jiří Flosman
Kontroloval: Jiří Flosman
Datum : 09/2018


AKCE:
Stavební úpravy objektu DPS
objekt č.p.43

Investor:
Obsah:
Rozvaděč R1

Listů: 7
List:
3

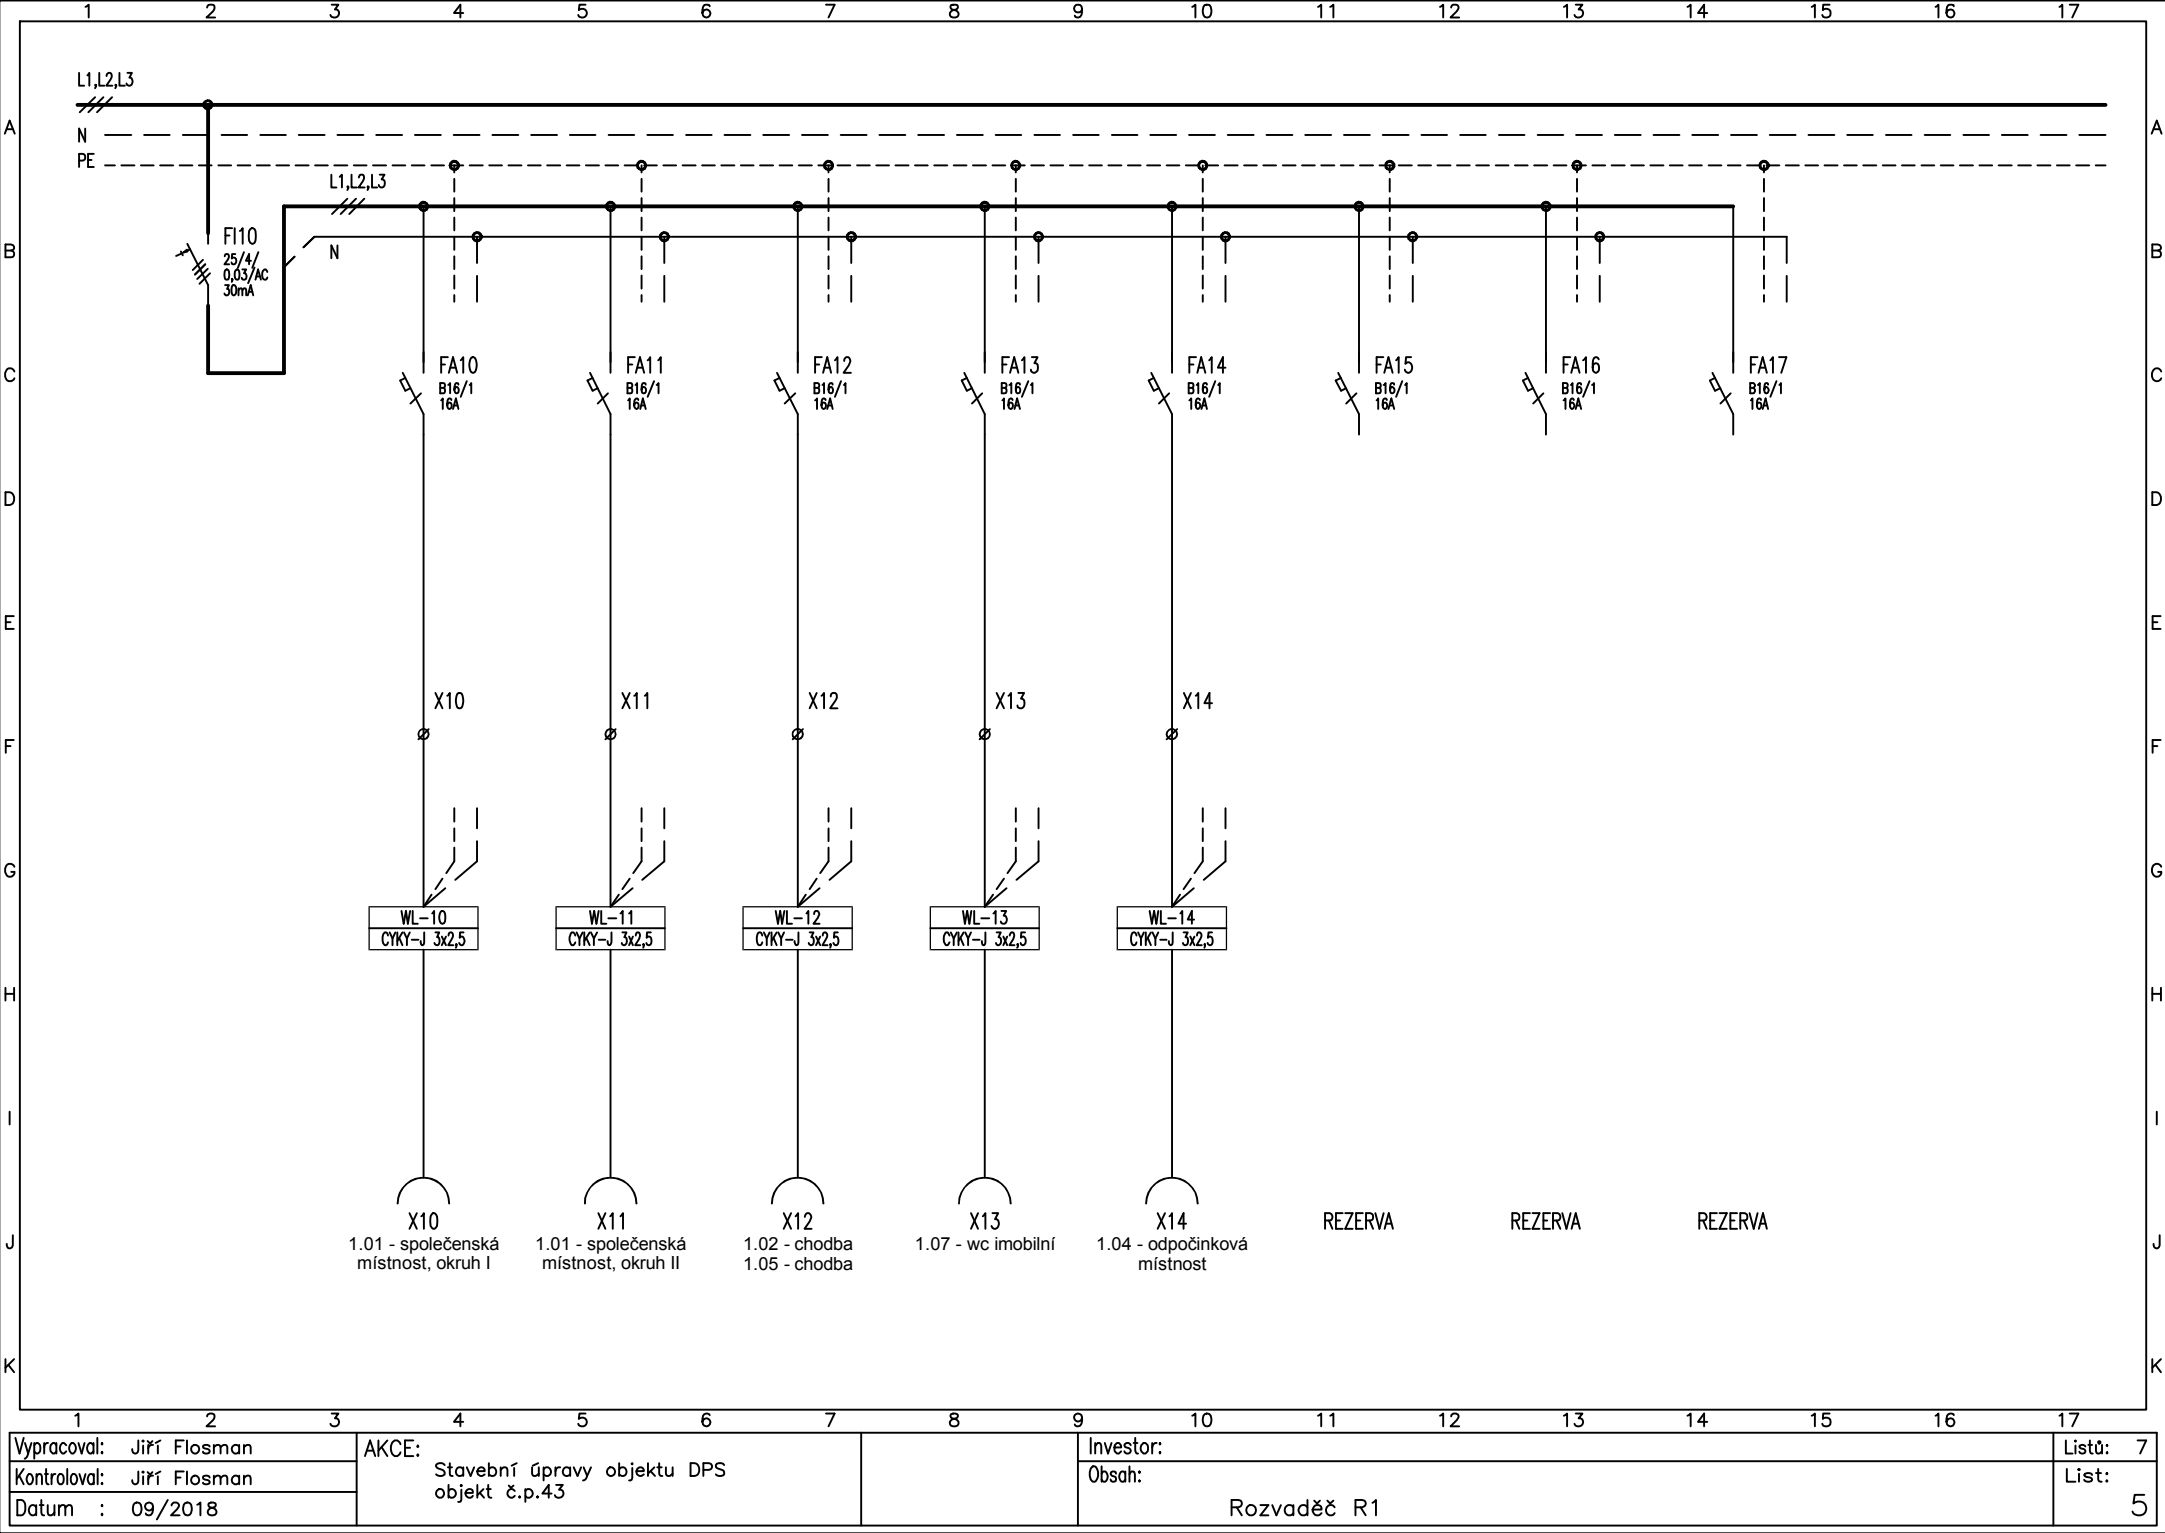

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Stavební úpravy objektu DPS objekt č.p.43		Investor:	Listů: 7
Kontroloval: Jiří Flosman			Obsah:	List: 5
Datum : 09/2018			Rozvaděč R1	

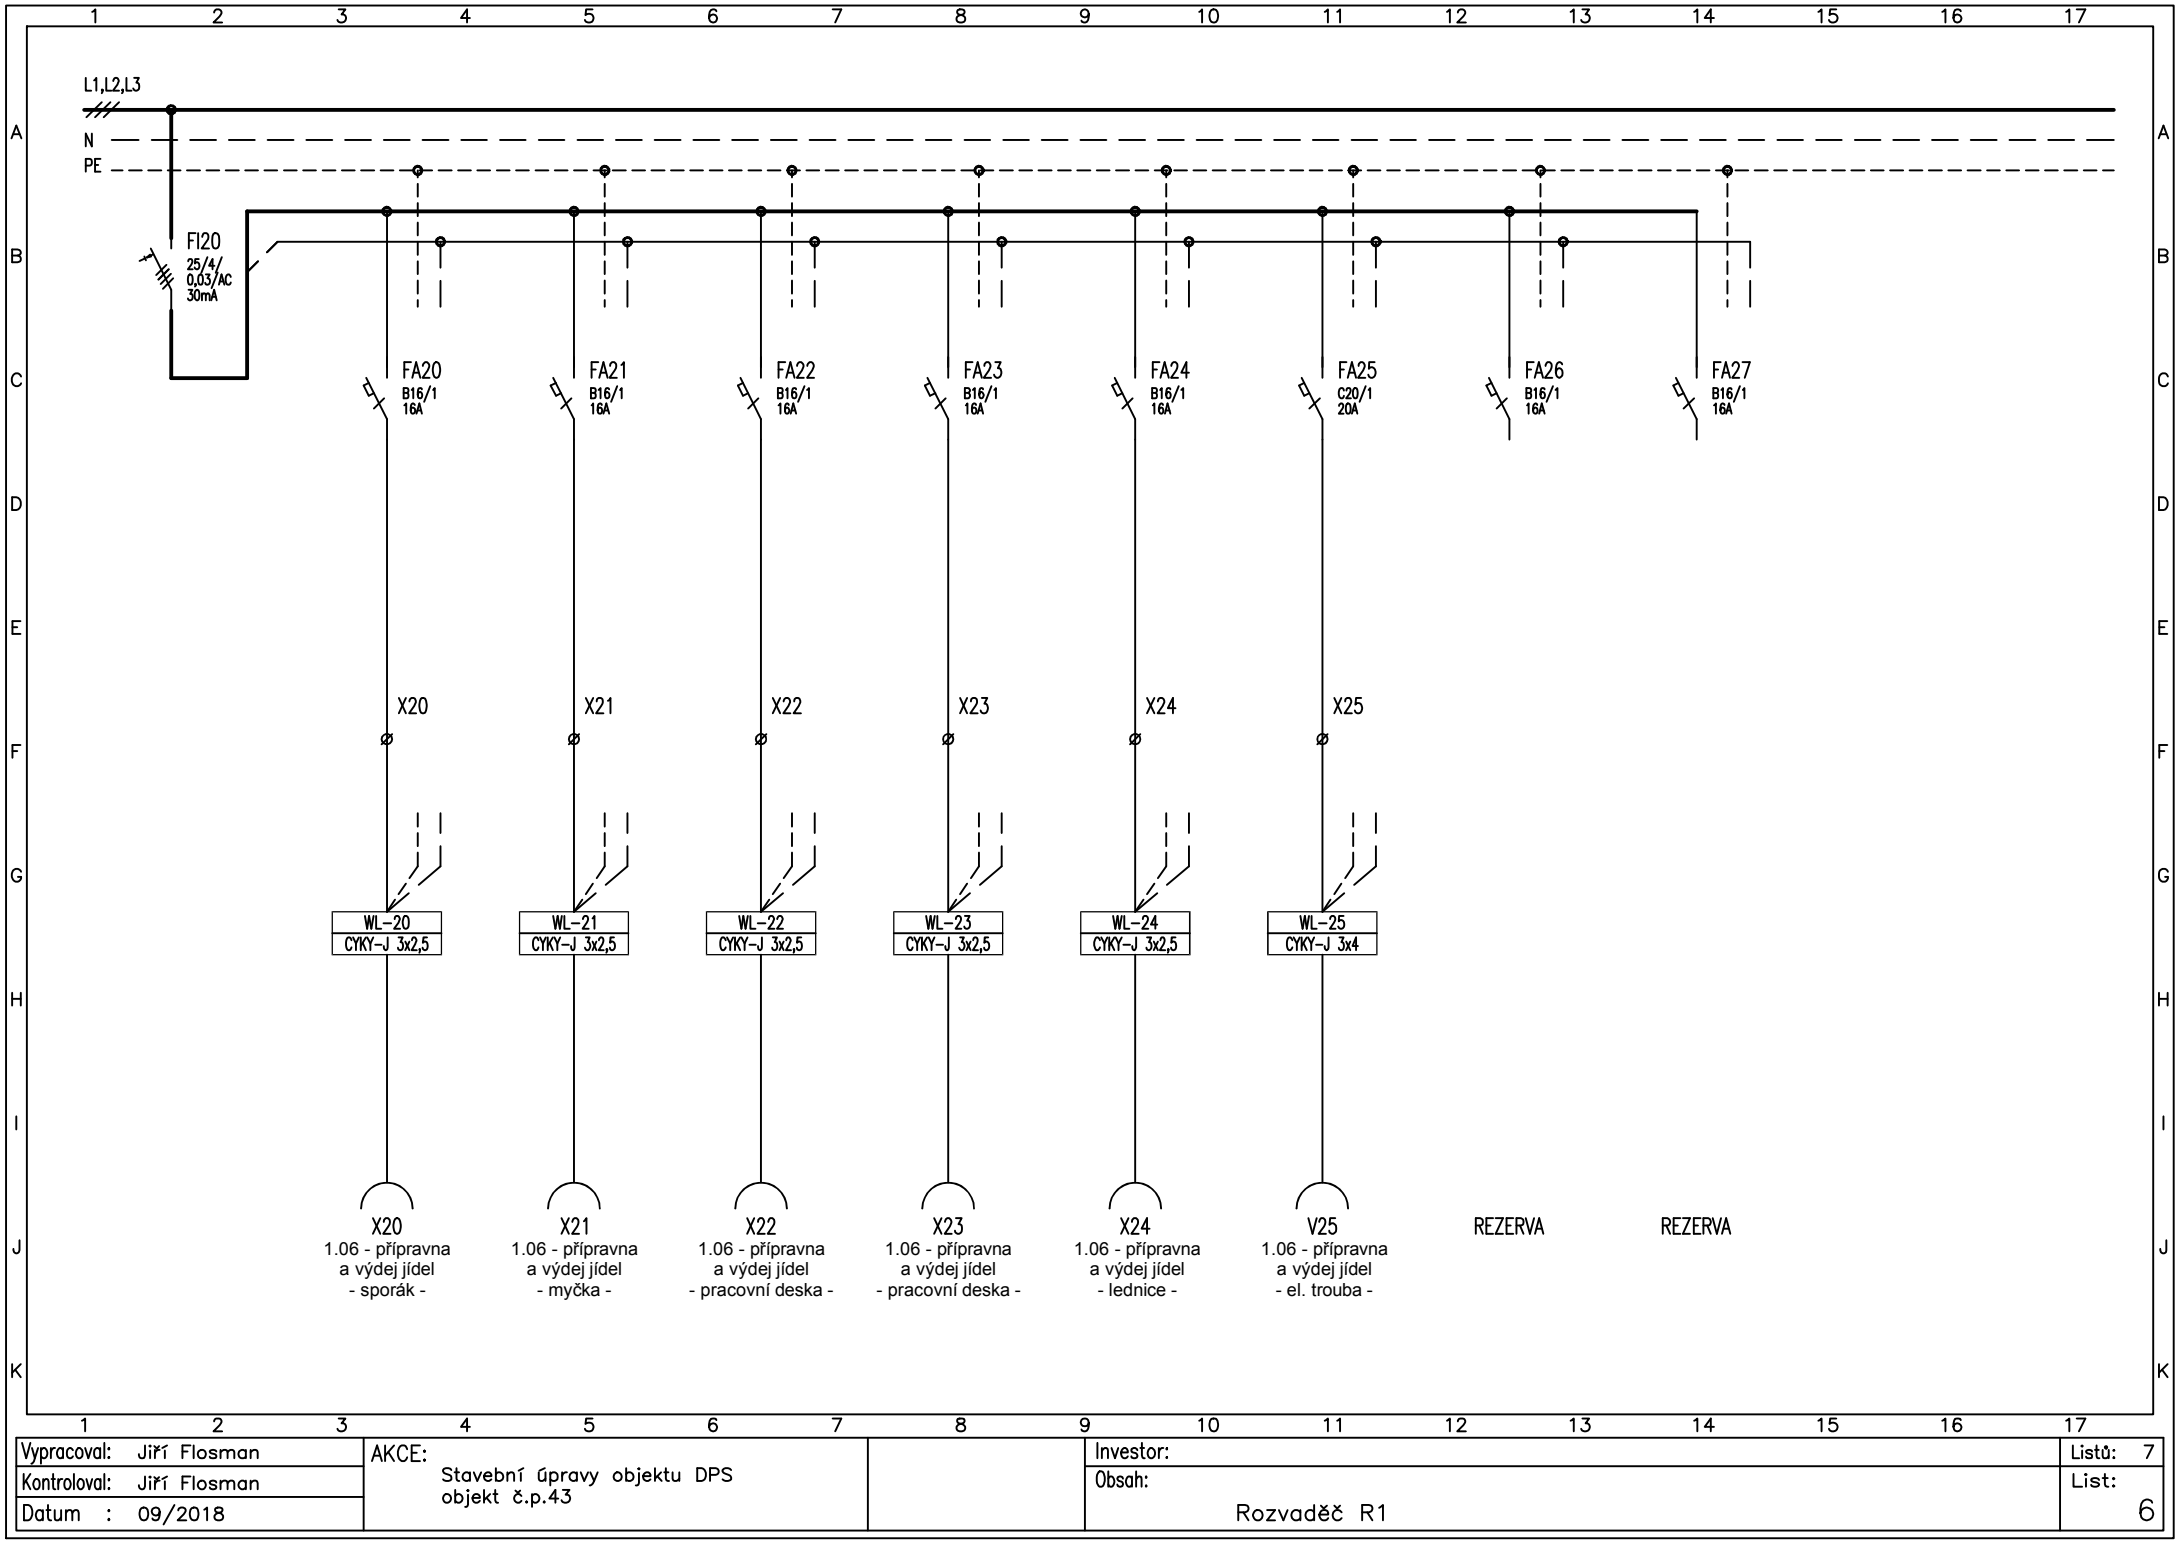

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Stavební úpravy objektu DPS objekt č.p.43		Investor:	Listů: 7
Kontroloval: Jiří Flosman			Obsah:	List:
Datum : 09/2018			Rozvaděč R1	6

