


schema objektu č.p. 65_pudorys 1PP


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNÁZENÍ MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
47	SKLAD
48	ELEKTRO-ROZVODNA
49	CHODBA
51	SKLAD
52	PŘÍJEM ŠPINAVÉHO PRÁDLA
52a	VSTUPNÍ CHODBA
53	ÚKLID
54	PRÁDELNA
55	SKLAD
56	SUŠÁRNA

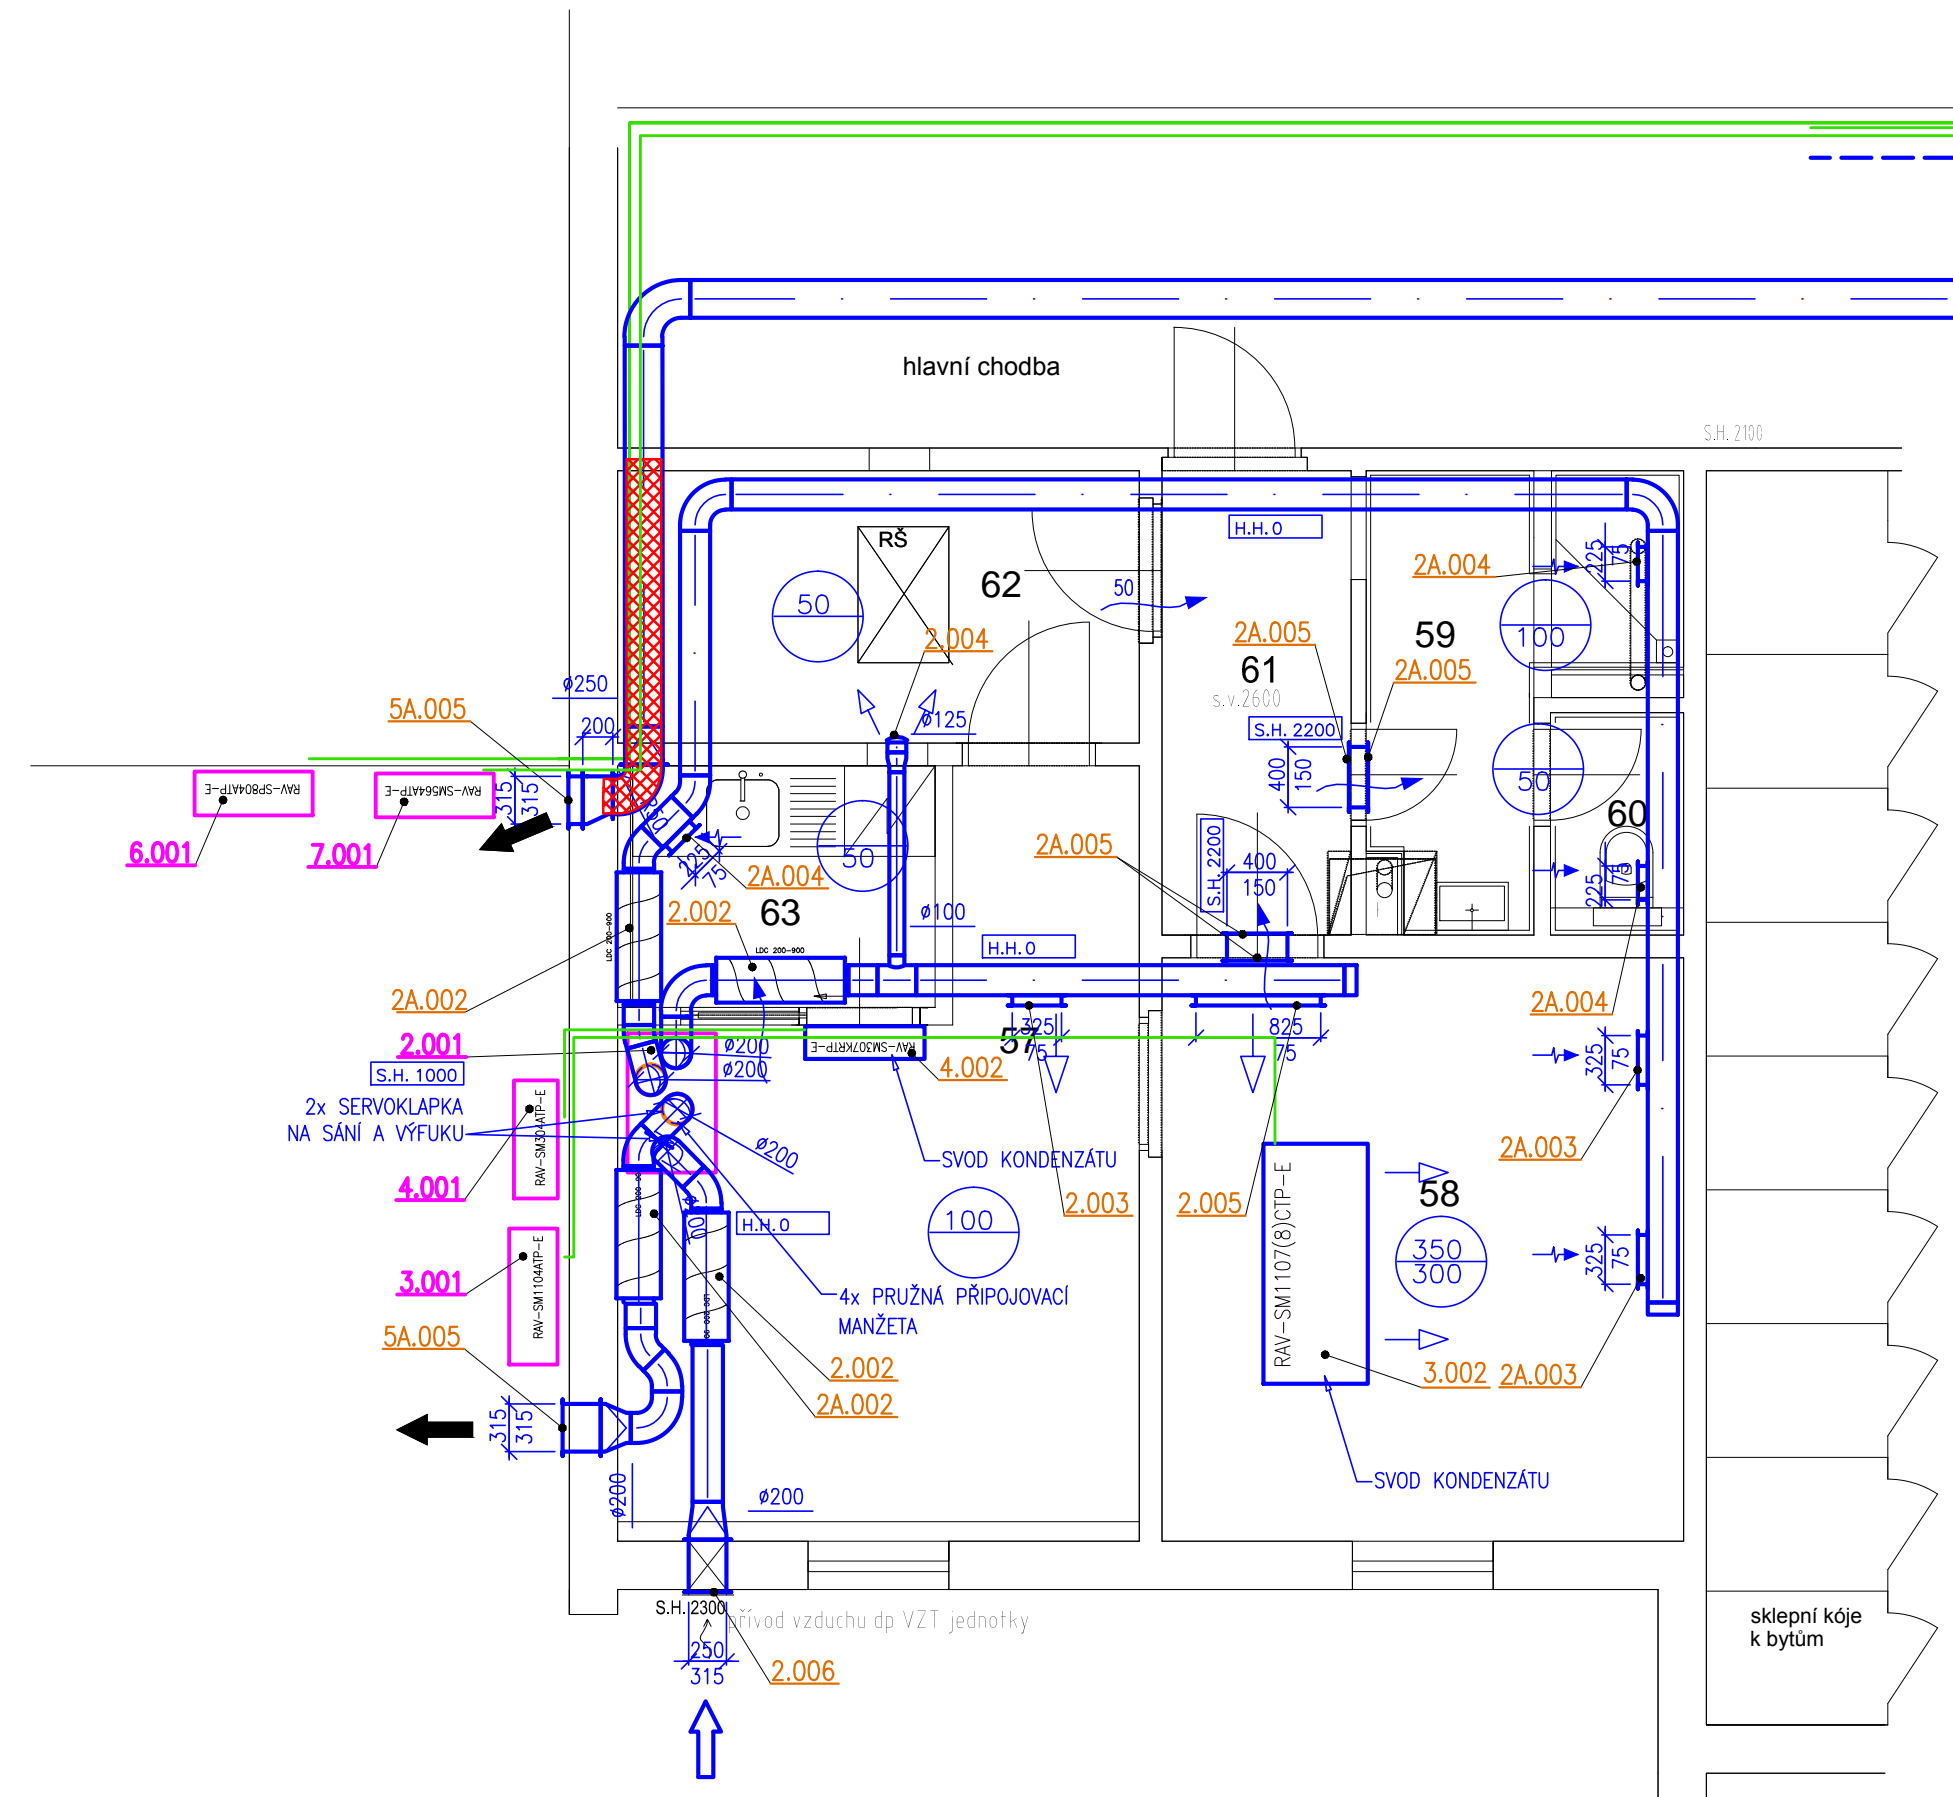

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNÁZENÍ MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
57	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
58	MANDL A ŽEHLENÍ
59	UMÝVÁRNA+ŠATNA
60	WC
61	PŘEDSÍŇ
62	VÝDEJ ČISTÉHO PRÁDLA
63	ČAJOVÁ KUCHYŇKA

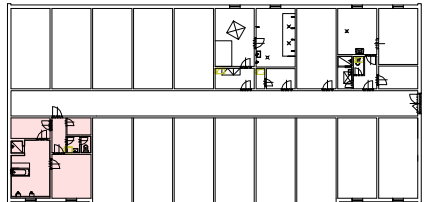

schema objektu č.p. 55_pudorys 1PP

POZNÁMKY:

KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT VZT BUDE URČENO DALŠÍM STUPNÍ

IZOLACE VZT POTRUBÍ:

TEPELNOU IZOLACI BUDOU OPATŘENY:

PRÍVODNÍ A ODVODNÍ POTRUBÍ DO/Z VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ VEDENÝCH

MIMO JIMI VĚTRANÉ PROSTOTRY

IZOLACI PROTI HLUKU BUDOU OPATŘENA POTRUBÍ MEZI JEDNOTKAMI / VENTILÁTORY

A TLUMIČ HLUKU A SAMOTNÉ TLUMIČE HLUKU

TEPELNOU IZOLACI S OPLECHOVÁNÍM A UTĚSNĚNÍM PROTI VOĐE BODU OPATŘENY

VŠECHNY VENKOVNÍ ROZVODY, KROMĚ SANÍ

POŽÁRNÍ IZOLACE VIZ. VÝKRES

LEGENDA

-PRÍVOD VZDUCHU
-ODVOD VZDUCHU
-SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU
-VÝDEJ ODPADNÍHO VZDUCHU
-PŘEPUSŤENÍ VZDUCHU
-VENTILÁTOR
-TLUMIČ HLUKU
-VZT POTRUBÍ POZINKOVANÉ PRÍVOD / ODVOD
-ROZVODY CHLADIVA R410A, DATOVÉ A SILOVÉ PROPOJENÍ
-PŘÍVÁDĚNÉ / ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU V m³/h
-PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
-PROTIPOŽÁRNÍ Klapka

PROJEKTANT VZDUCHOTECHNIKY

Ing. Tomáš Sauer
tel: 731 412 283
ELTODO a.s.
Novodvorská 14a, Praha 4

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: j.n.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b, Praha 4	VÝKRES VZDUCHOTECHNIKA 1.PP OBJEKTU č.p. 65	SPOLUPR.	
		ZAK.Č.	0004 0191 40
		STUPEŇ DPS	
		FORM. A4	D.1.4.3
		MĚR. 1:50	
		DATUM 09/2018	PROFESE ČÍSLO