



ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI UVEDENÝCH VÝROBKŮ. PRO ZHOTOVITELE JSOU TYTO SPECIFIKACE ZÁVAZNÉ.



±0,000 = 270,45 BpV


ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 01 P 17	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Mixa	PROJEKTANT č.dok. Ing. Milan Šafář	PROFESE ELEKTRO-SILNO	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 Krč		STAVEBNÍ ÚŘAD Praha 4	
NÁZEV AKCE KC NOVODVORSKÁ, PRAHA 4 Zdravotnické centrum KOSMOS Novodvorská 1083/155, Praha 4 - Lhotka		DATUM 04/2021	
		ZMĚNA č.	
		FORMÁT 5 x A4	
ČÁST D.1.4.5 Sinoproudá elektroinstalace	SO 01 MĚŘÍTKO -		
OBSAH Rozvaděč RPZ	ČÍSLO VÝKRESU 10	ČÍSLO TISKU	




Antre s. r. o.

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9
Ateliér :
Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
+420 603 233 574 antre@antre.cz


ROZVÁDĚČ RPZ

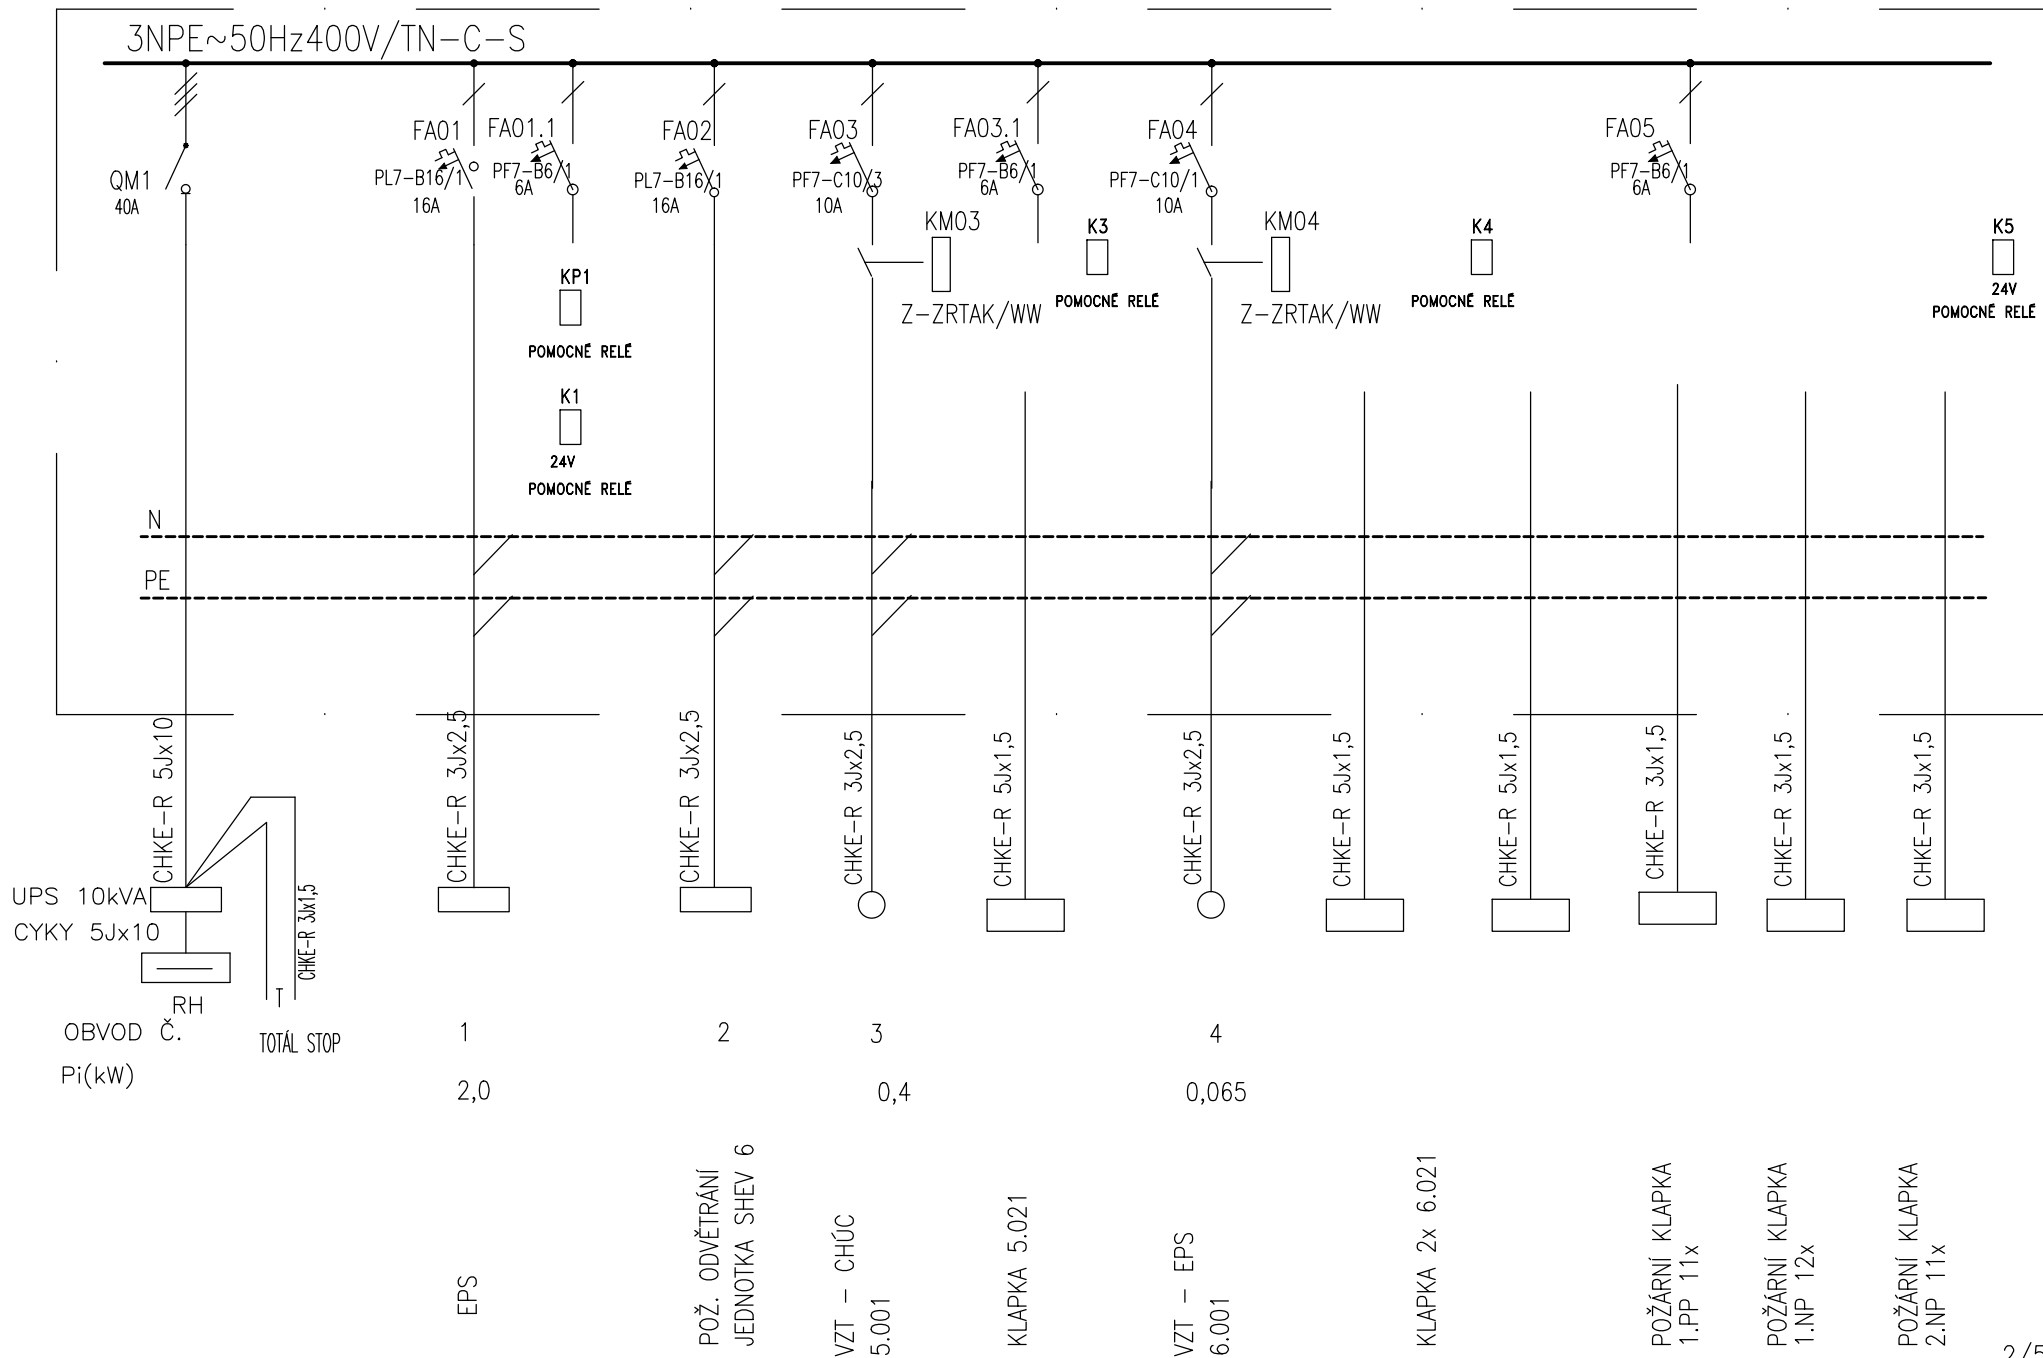

LINIOVÉ SCHÉMA OVLÁDÁNÍ TOTÁL STOP A CENTRÁL STOP

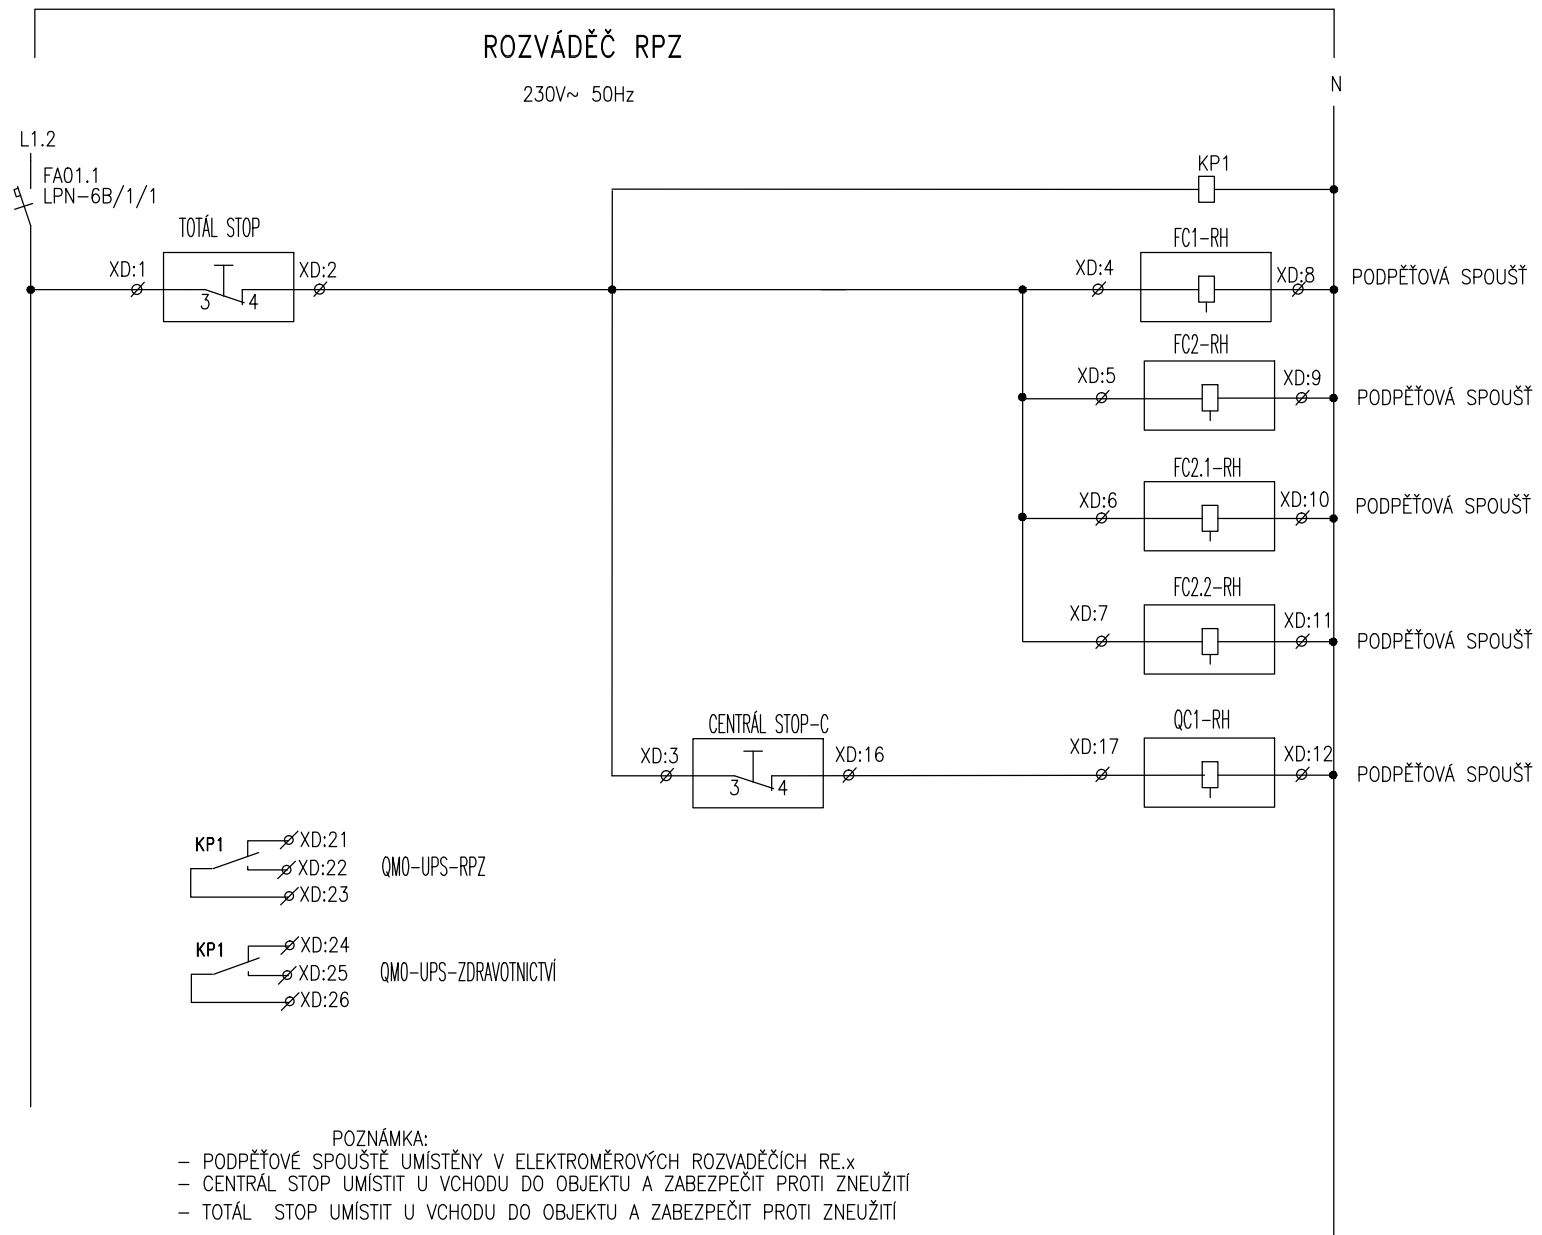


OVLÁDÁNÍ POŽÁRNÍCH KLAPEK V PROSTORU ZC KOSMOS



POZNÁMKA:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH KLAPEK VIS PD – VZT - V PROSTORU ZC KOSMOS JE CELKEM 35PK PK01– číslo klapky pořadové 4.032– označení klapky VZT - UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH STĚNOVÝCH UZÁVĚRŮ VIS PD – VZT - V PROSTORU ZC KOSMOS JE CELKEM 13 PSU | |
|--|--|

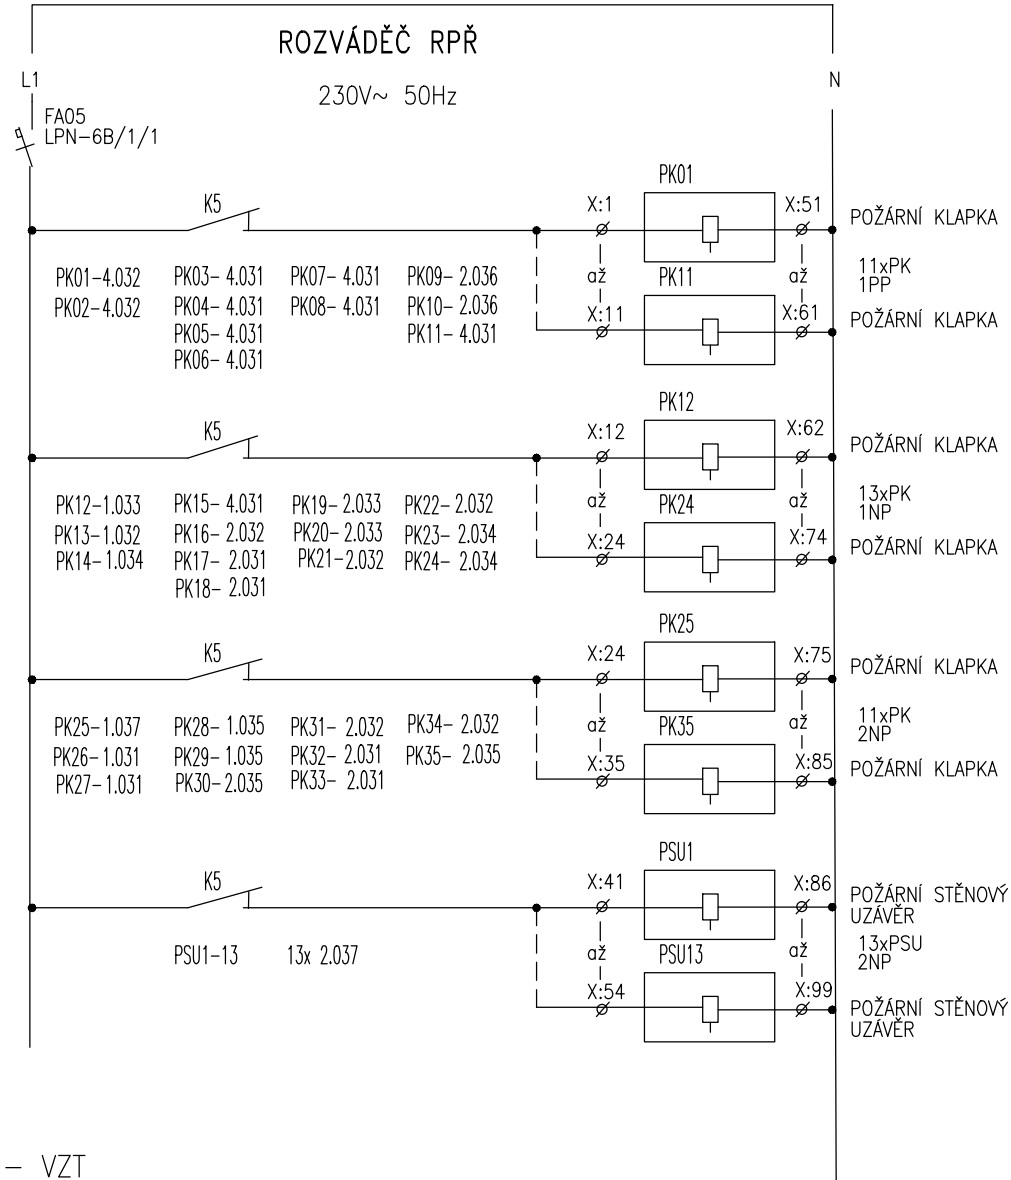

OVĽADÁNÍ VENTILÁTORŮ NA CHŮC + VĚTRÁNÍ EPS

