

BUDOVA B - PŮDORYS 3.NP

POZNÁMKY:

- rozvody pro napojení rolet a žaluzií budou osazeny do povrchových instalačních lišt
- instalační lišty na chodbách v jedné úrovni pod žb. průvlakem
- prostupy pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostupy musí být řádně utěsněny

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

IZOLACI, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY
AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
PROUDOVÝM CHRANIČEM

ZVÝŠENÁ:
DOPLNĚKOVÁ:
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | PODLAHA |
|------|-----------------|--------|------------------|
| 301 | SCHODIŠTĚ | 41,55 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 302 | CHODBA | 227,65 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 303 | UČEBNA | 61,15 | PVC |
| 304 | UČEBNA | 60,65 | PVC |
| 305 | UČEBNA | 60,65 | PVC |
| 306 | UČEBNA | 61,85 | PVC |
| 307 | UČEBNA | 61,85 | PVC |
| 308 | UČEBNA | 60,65 | PVC |
| 309 | UČEBNA | 60,65 | PVC |
| 310 | UČEBNA | 61,85 | PVC |
| 311 | KABINET | 18,15 | ZÁTĚŽOVÝ KOBEREČ |
| 312 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 3,84 | |


LEGENDA:



motorový kontrolér 4 kan.

motorový kontrolér 2 kan.

silové napájení kontroléru
sběrnice systému
JY(SI)Y 2x2x0,8mm²
kabeláž k tlačítkům
JY(SI)Y 2x2x0,8mm²

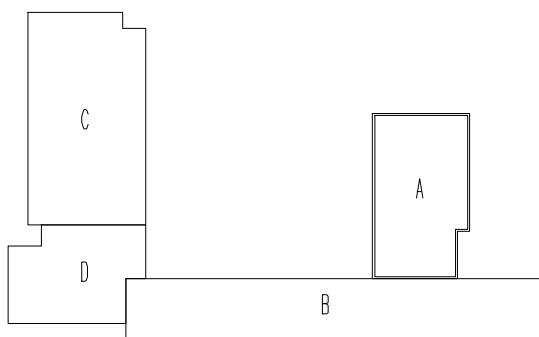

Schema

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------------|--|
| R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz | AKCE Opatření proti přehřívání učeben škola Kavčí Hory, objekt ZŠ K Sídlišti 840/2, Praha 4 | VED.PROJ. | | ING. JIŘÍ PADEVĚT | |
| | | ZODP.PROJ. | | JIŘÍ FLOSMAN | |
| | | SPOLUPR. | | | |
| | | | | 0004 0254 40 | |
| OBJEDNATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49 | VÝKRES Elektroinstalace pavilon B 3.NP | STUPEŇ DPS | | D.1.4 | |
| | | FORM. 420x891 | | E | |
| | | MĚR.: 1:100 | | 08 | |
| | | DATUM 01/2024 | | PROFESE VÝKRES | |