


Jiří Flosman, projektová kancelář flosmanjiri@seznam.cz, tel. +420 725 083 422		AUTORIZACE, PODPIS:		
AKCE:	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc. č. 310/115 Praha 4 - k.ú. Michle			
INVESTOR:	Městská část Praha 4 Antala Staška 80b, 140 45 Praha 4			
DÍL PD:	D Dokumentace objektů a zařízení D.1.4.e Elektro silnoproud/slaboproud/MaR	MĚŘÍTKO:		
		DATUM:	03/2018	
NÁZEV VÝKRESU: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">Rozvaděč RP1</div>			ČÍSLO KOPIE:	
ČÍSLO PŘÍLOHY: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">D.1.4.e.06</div>	REVIZE: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">-</div>	STUPEŇ PD: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">DUR+DSP+DPS</div>		

ROZMĚRY 1:10



BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVADĚČ RP1

DRUH ROZVADĚČE : OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY : 635/1560/187
POLOHA : POD OMÍTKOU
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE : EI15
ZKRATOVÁ ODOLNOST : I_{ks} = 6 kA
KRYTÍ : IP40/20
PŘÍVOD : ZESHORA
VÝVODY : NAHORU
BARVA : RAL 7035 - ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

PROVEDENA DLE NORMY

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):

ZÁKLADNÍ:

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

ZVÝŠENÁ:

DOPLŇKOVÁ:

IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)

AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),

UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)

DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE


PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K


13
2

ROZVADĚČ RP1

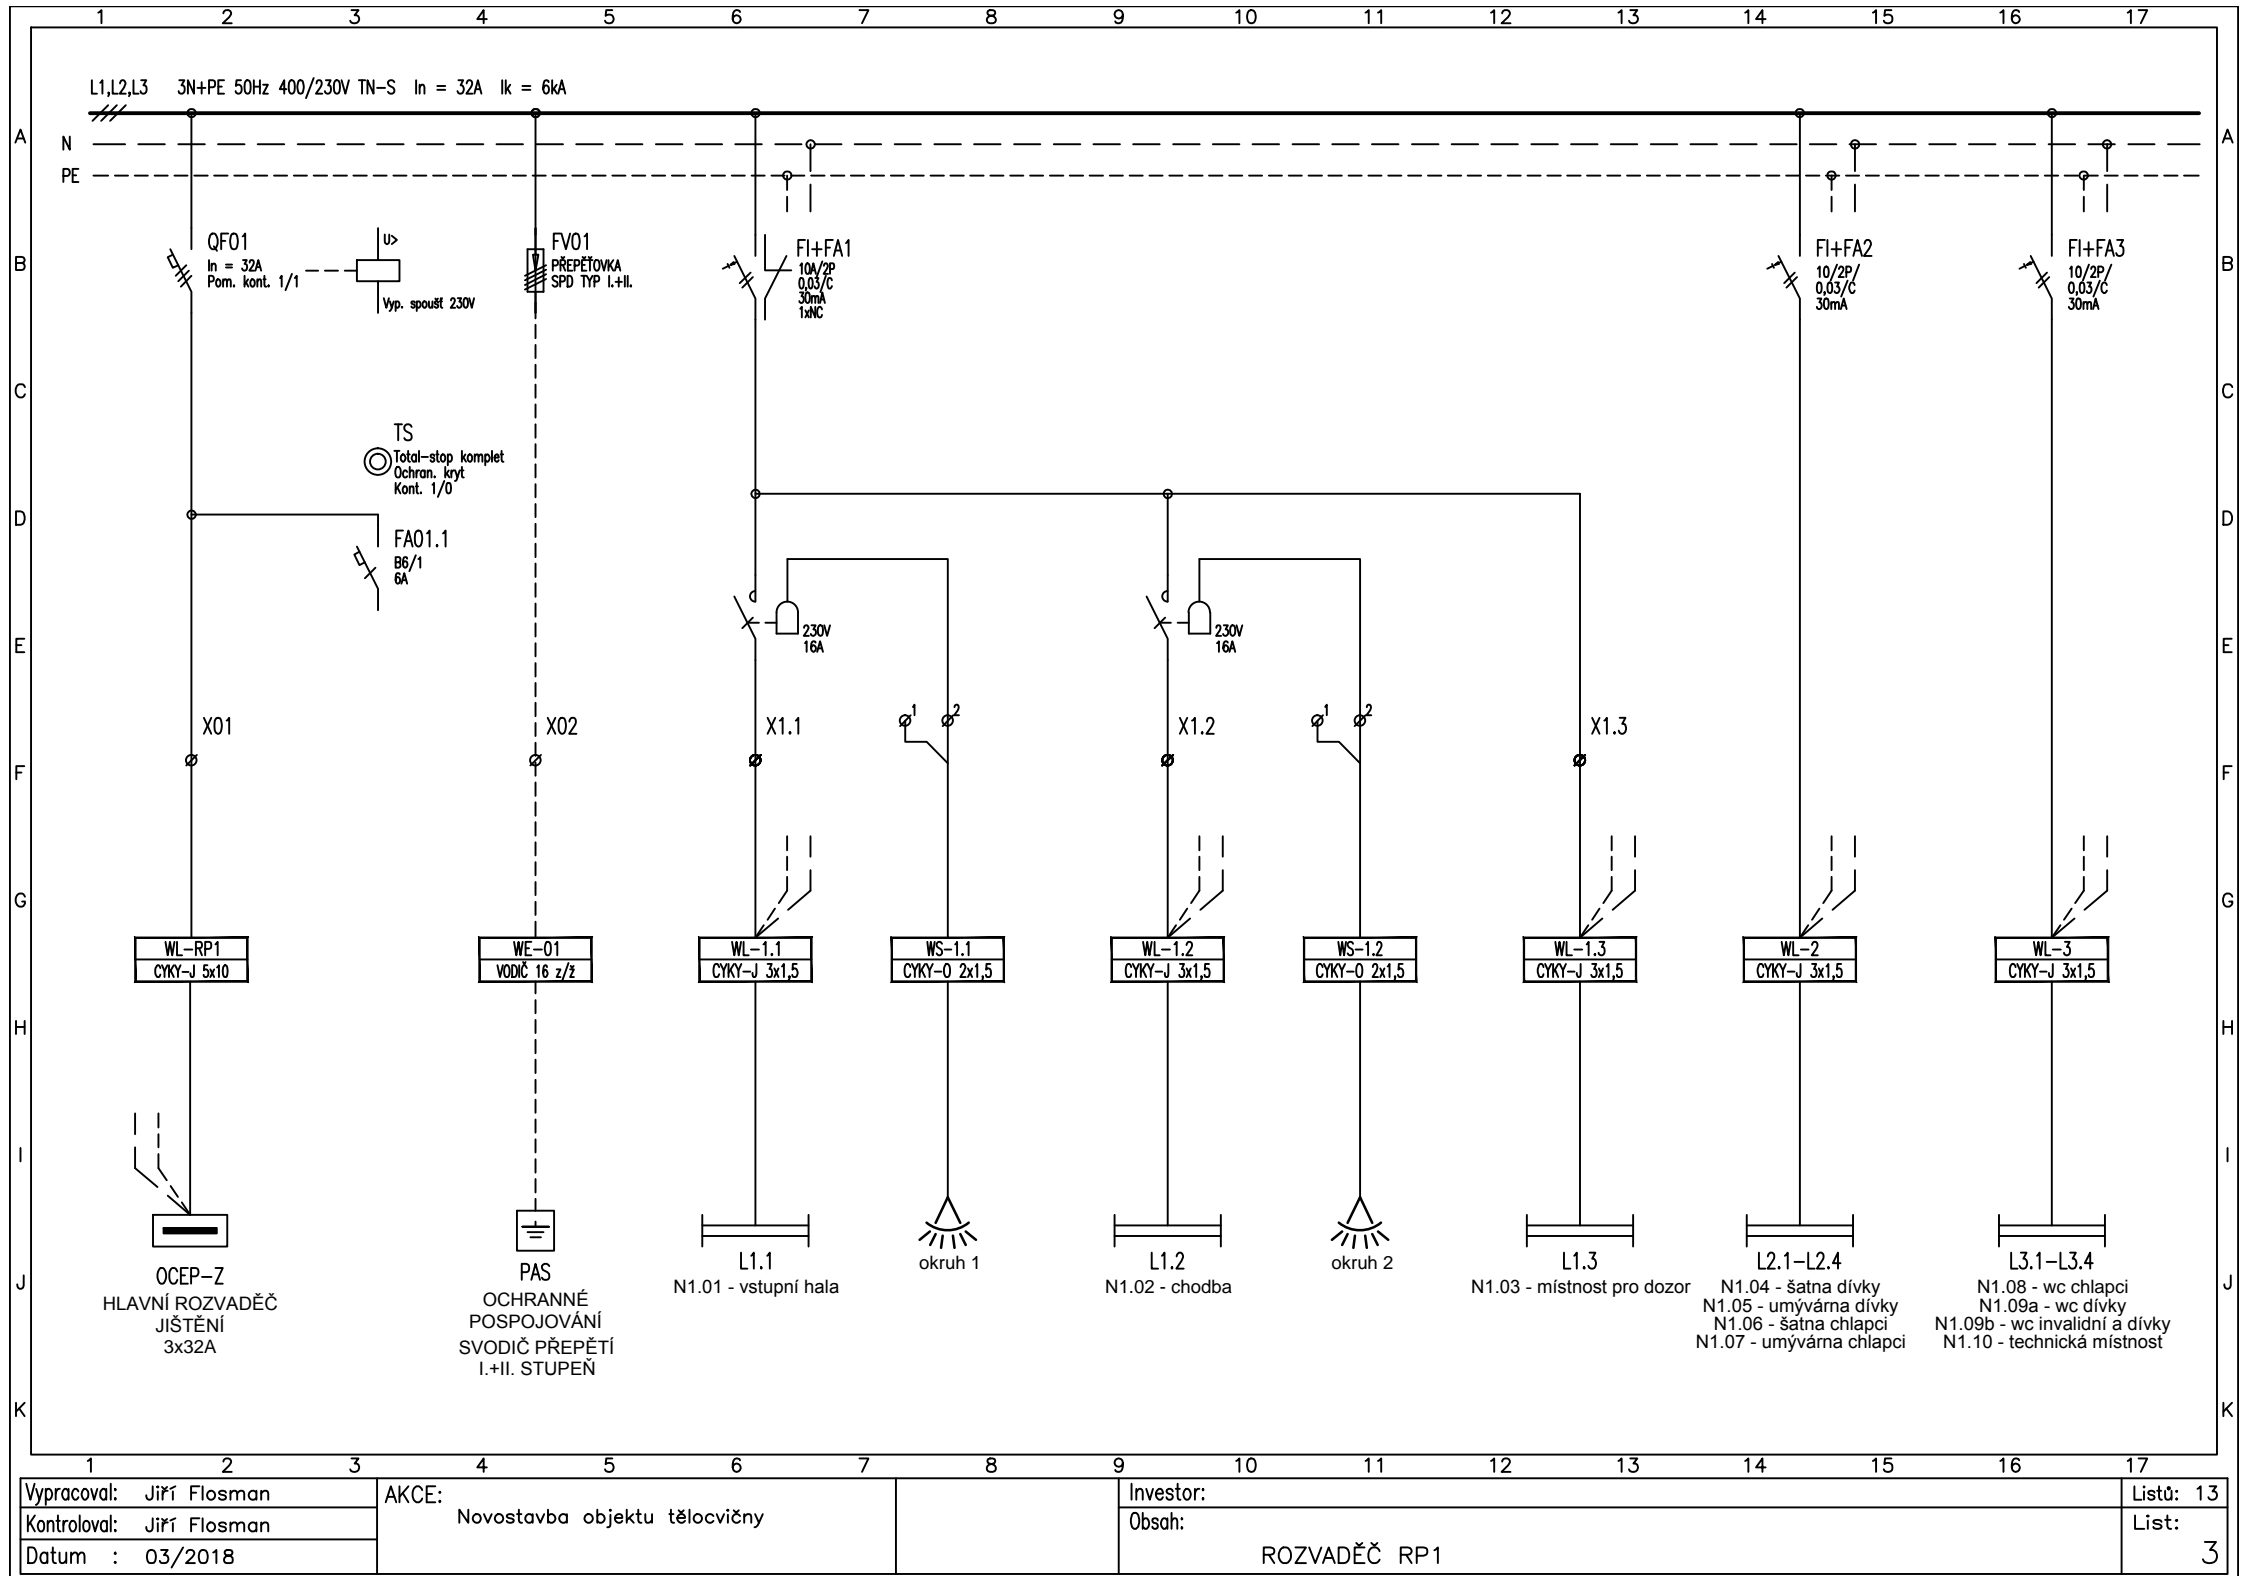


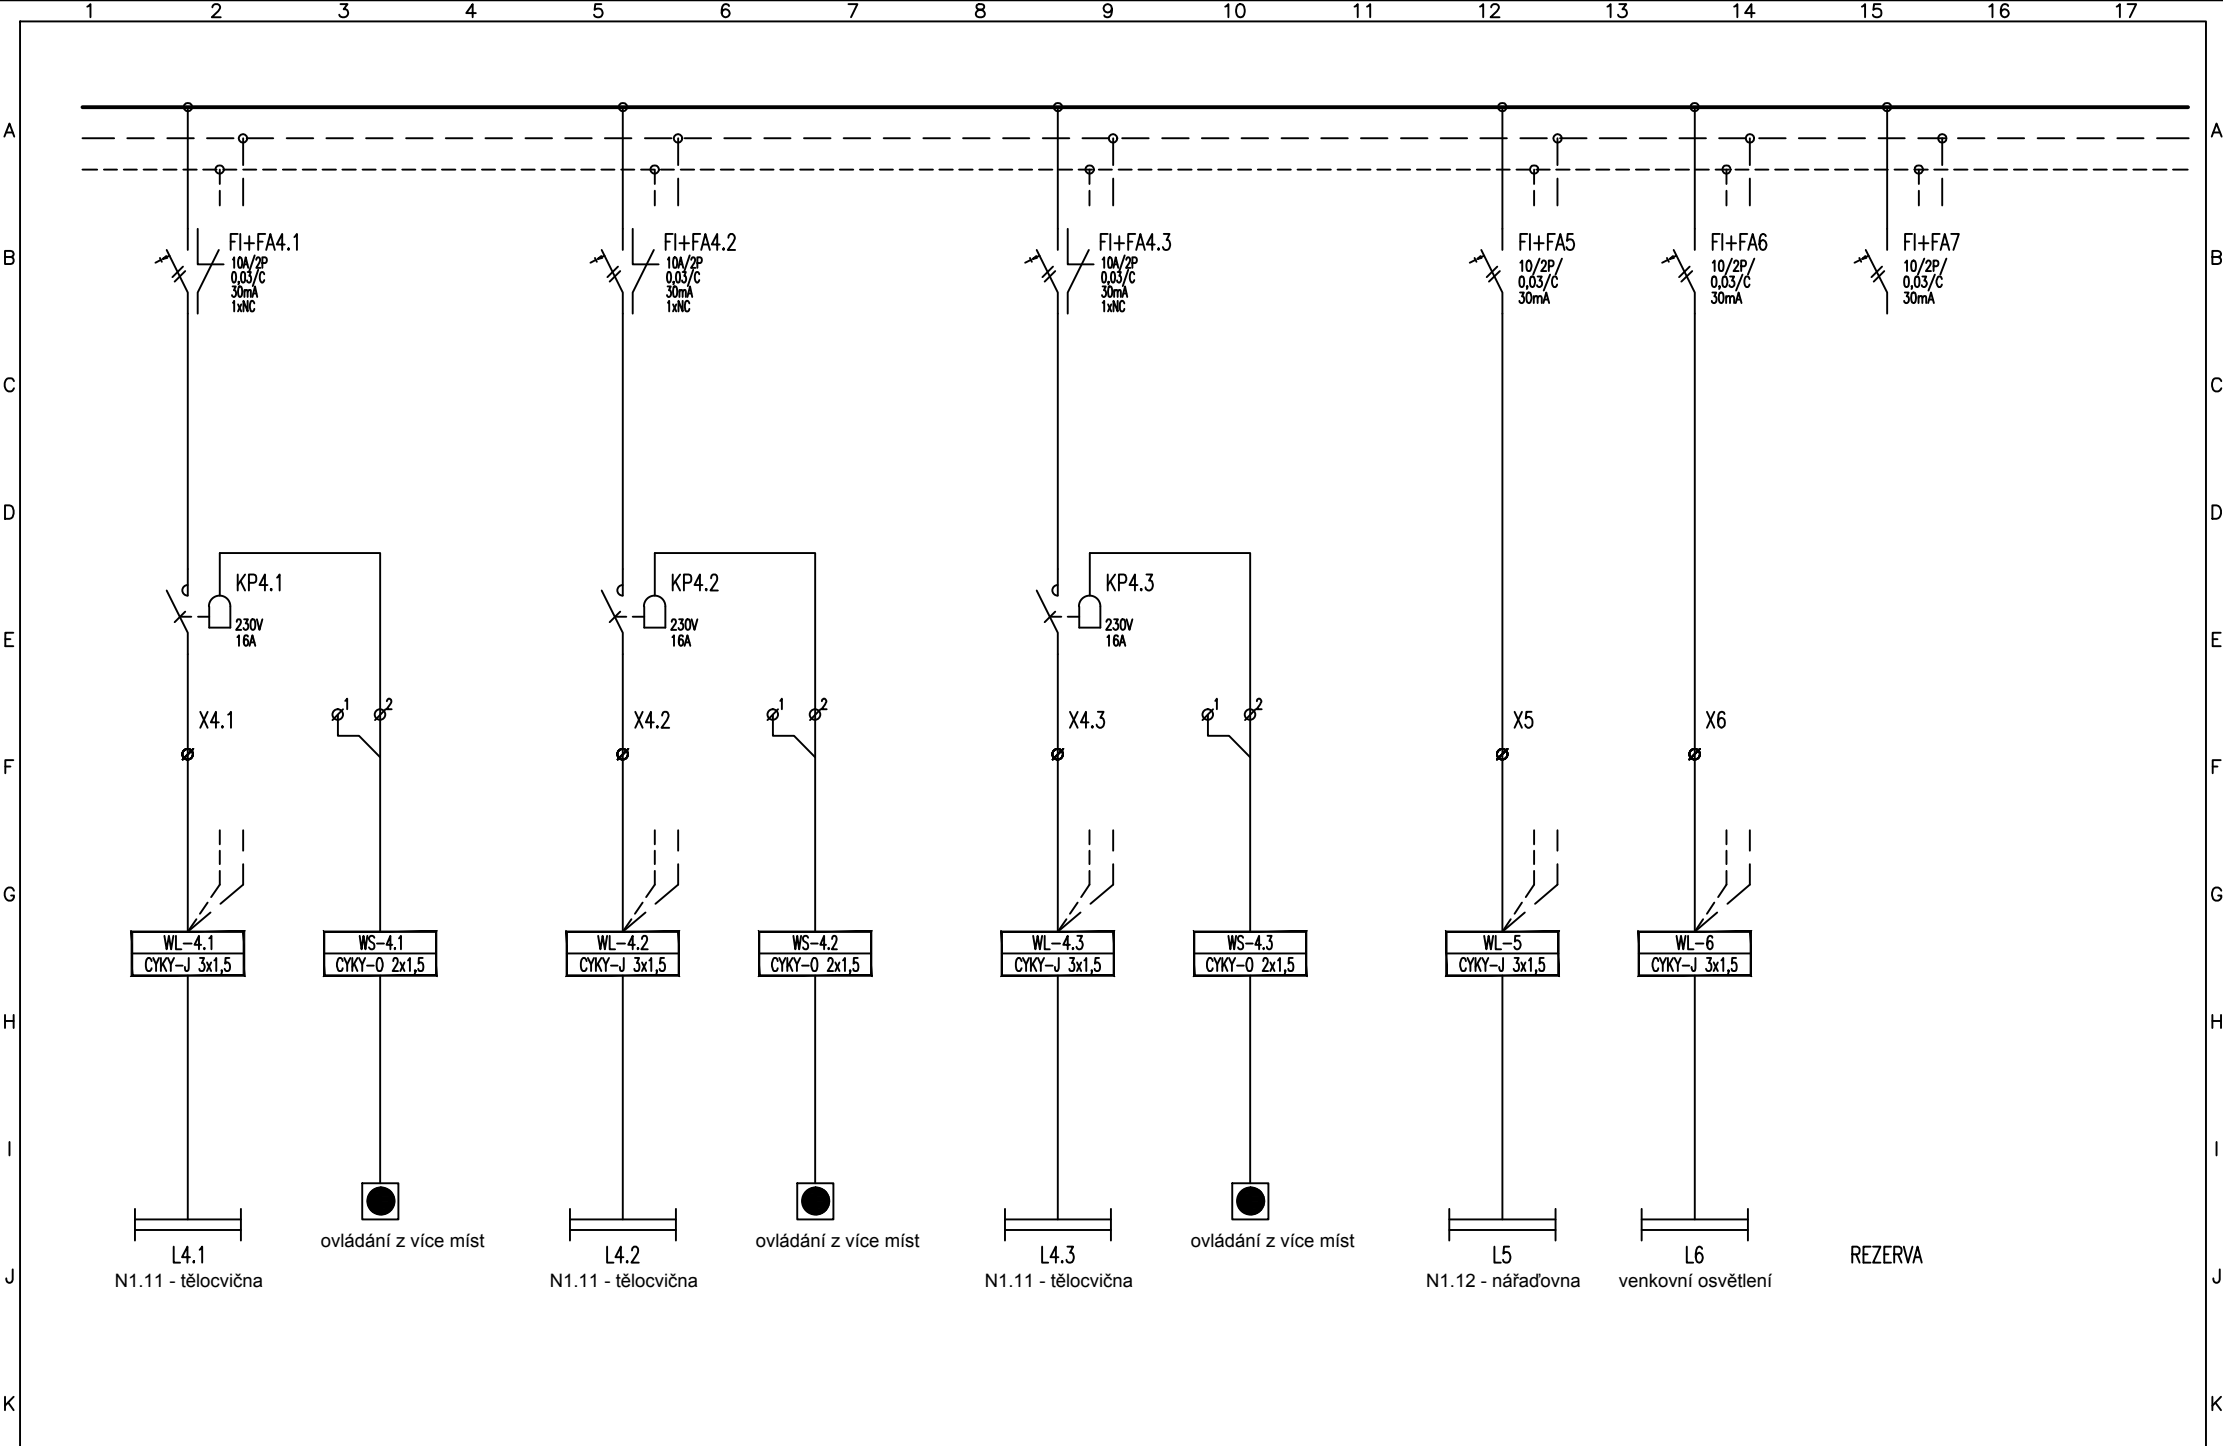

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Novostavba objektu tělocvičny	Investor:	Listů: 13
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List: 4
Datum : 03/2018		ROZVADĚČ RP1	

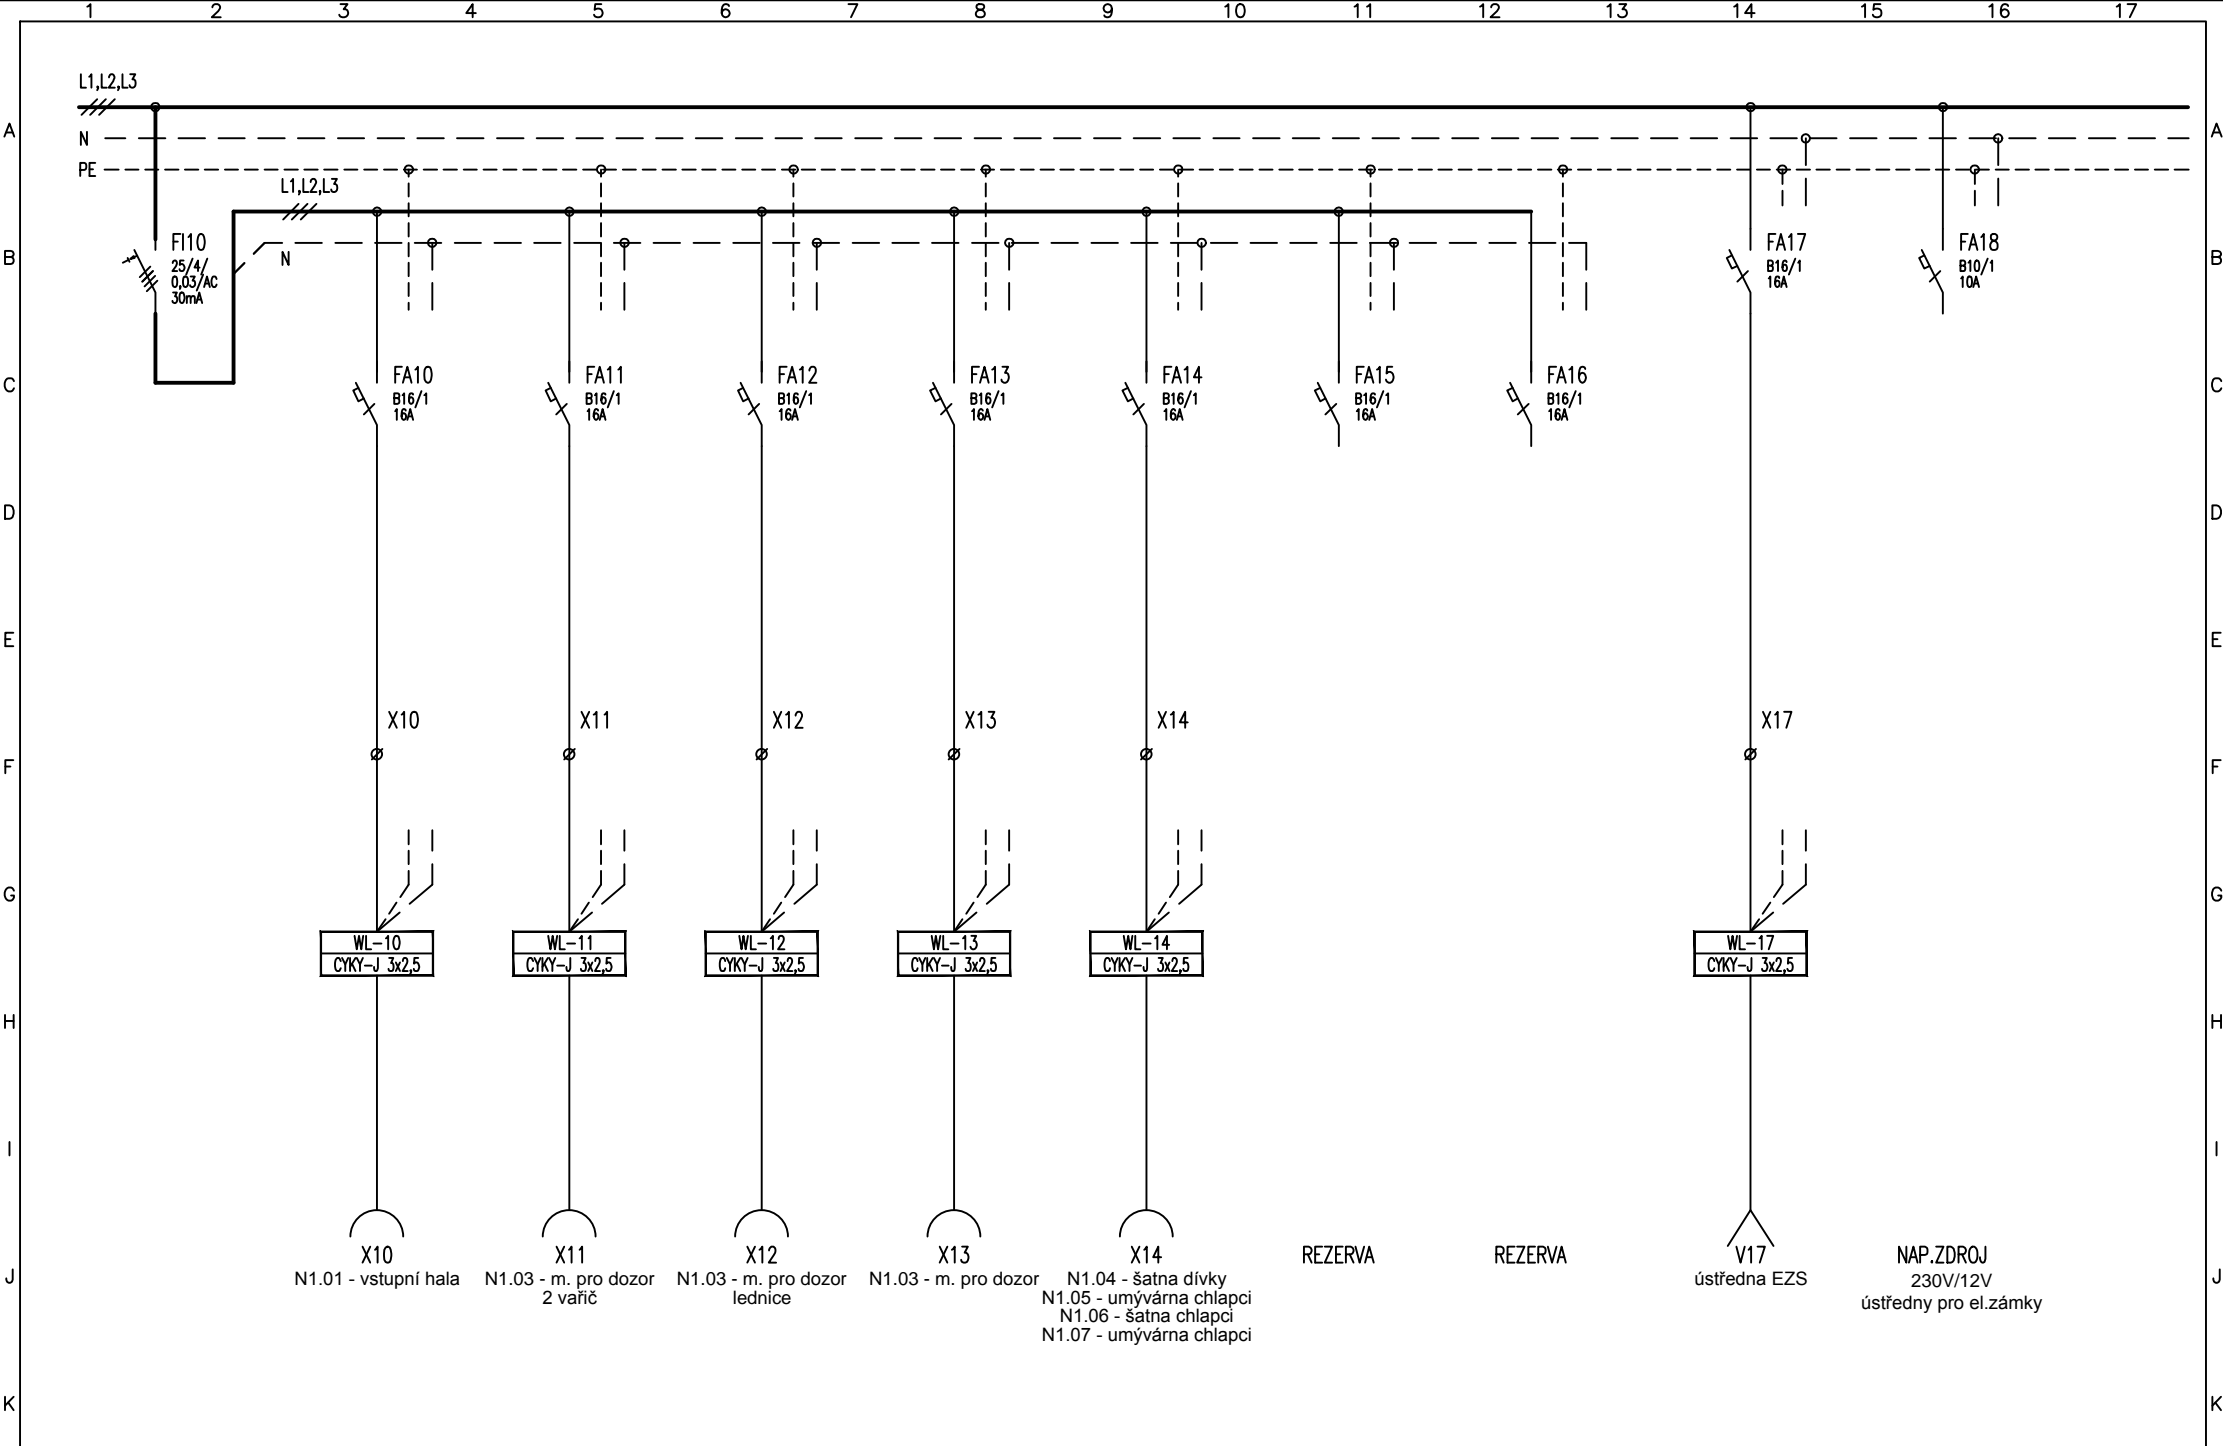



Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Novostavba objektu tělocvičny	Investor:	Listů: 13
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	
Datum : 03/2018		ROZVADĚČ RP1	




Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Novostavba objektu tělocvičny	Investor:	Listů: 13
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List:
Datum : 03/2018		ROZVADĚČ RP1	6


7

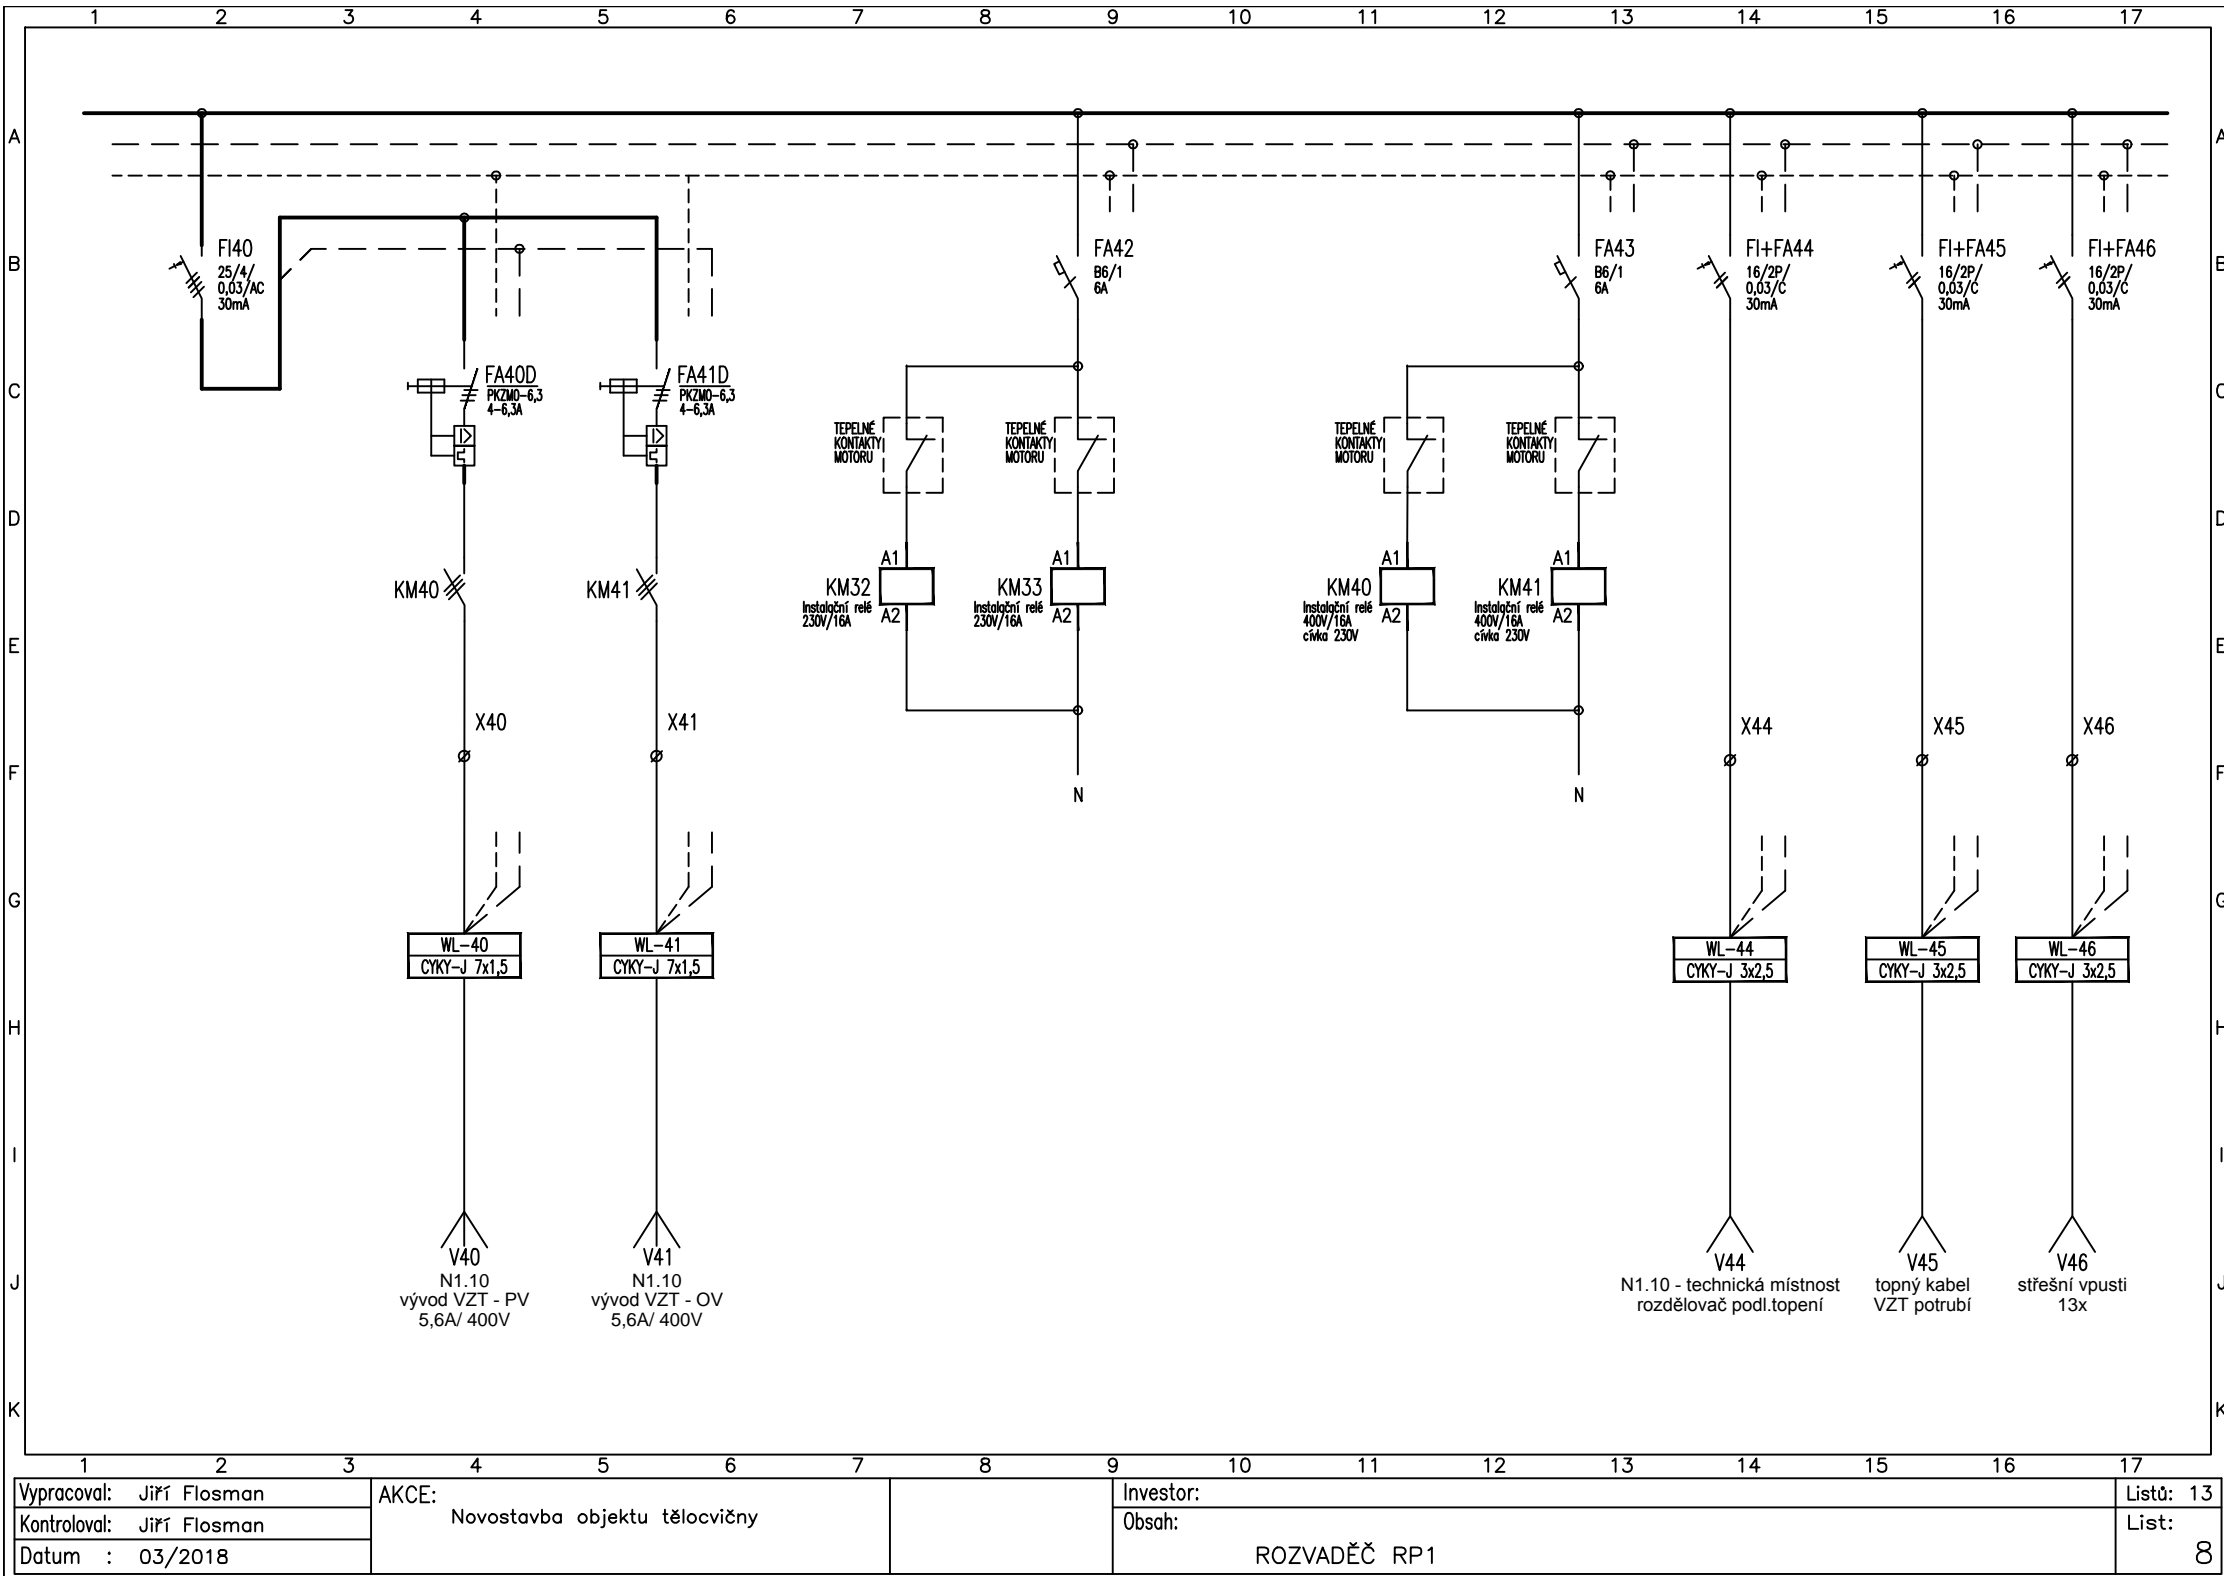

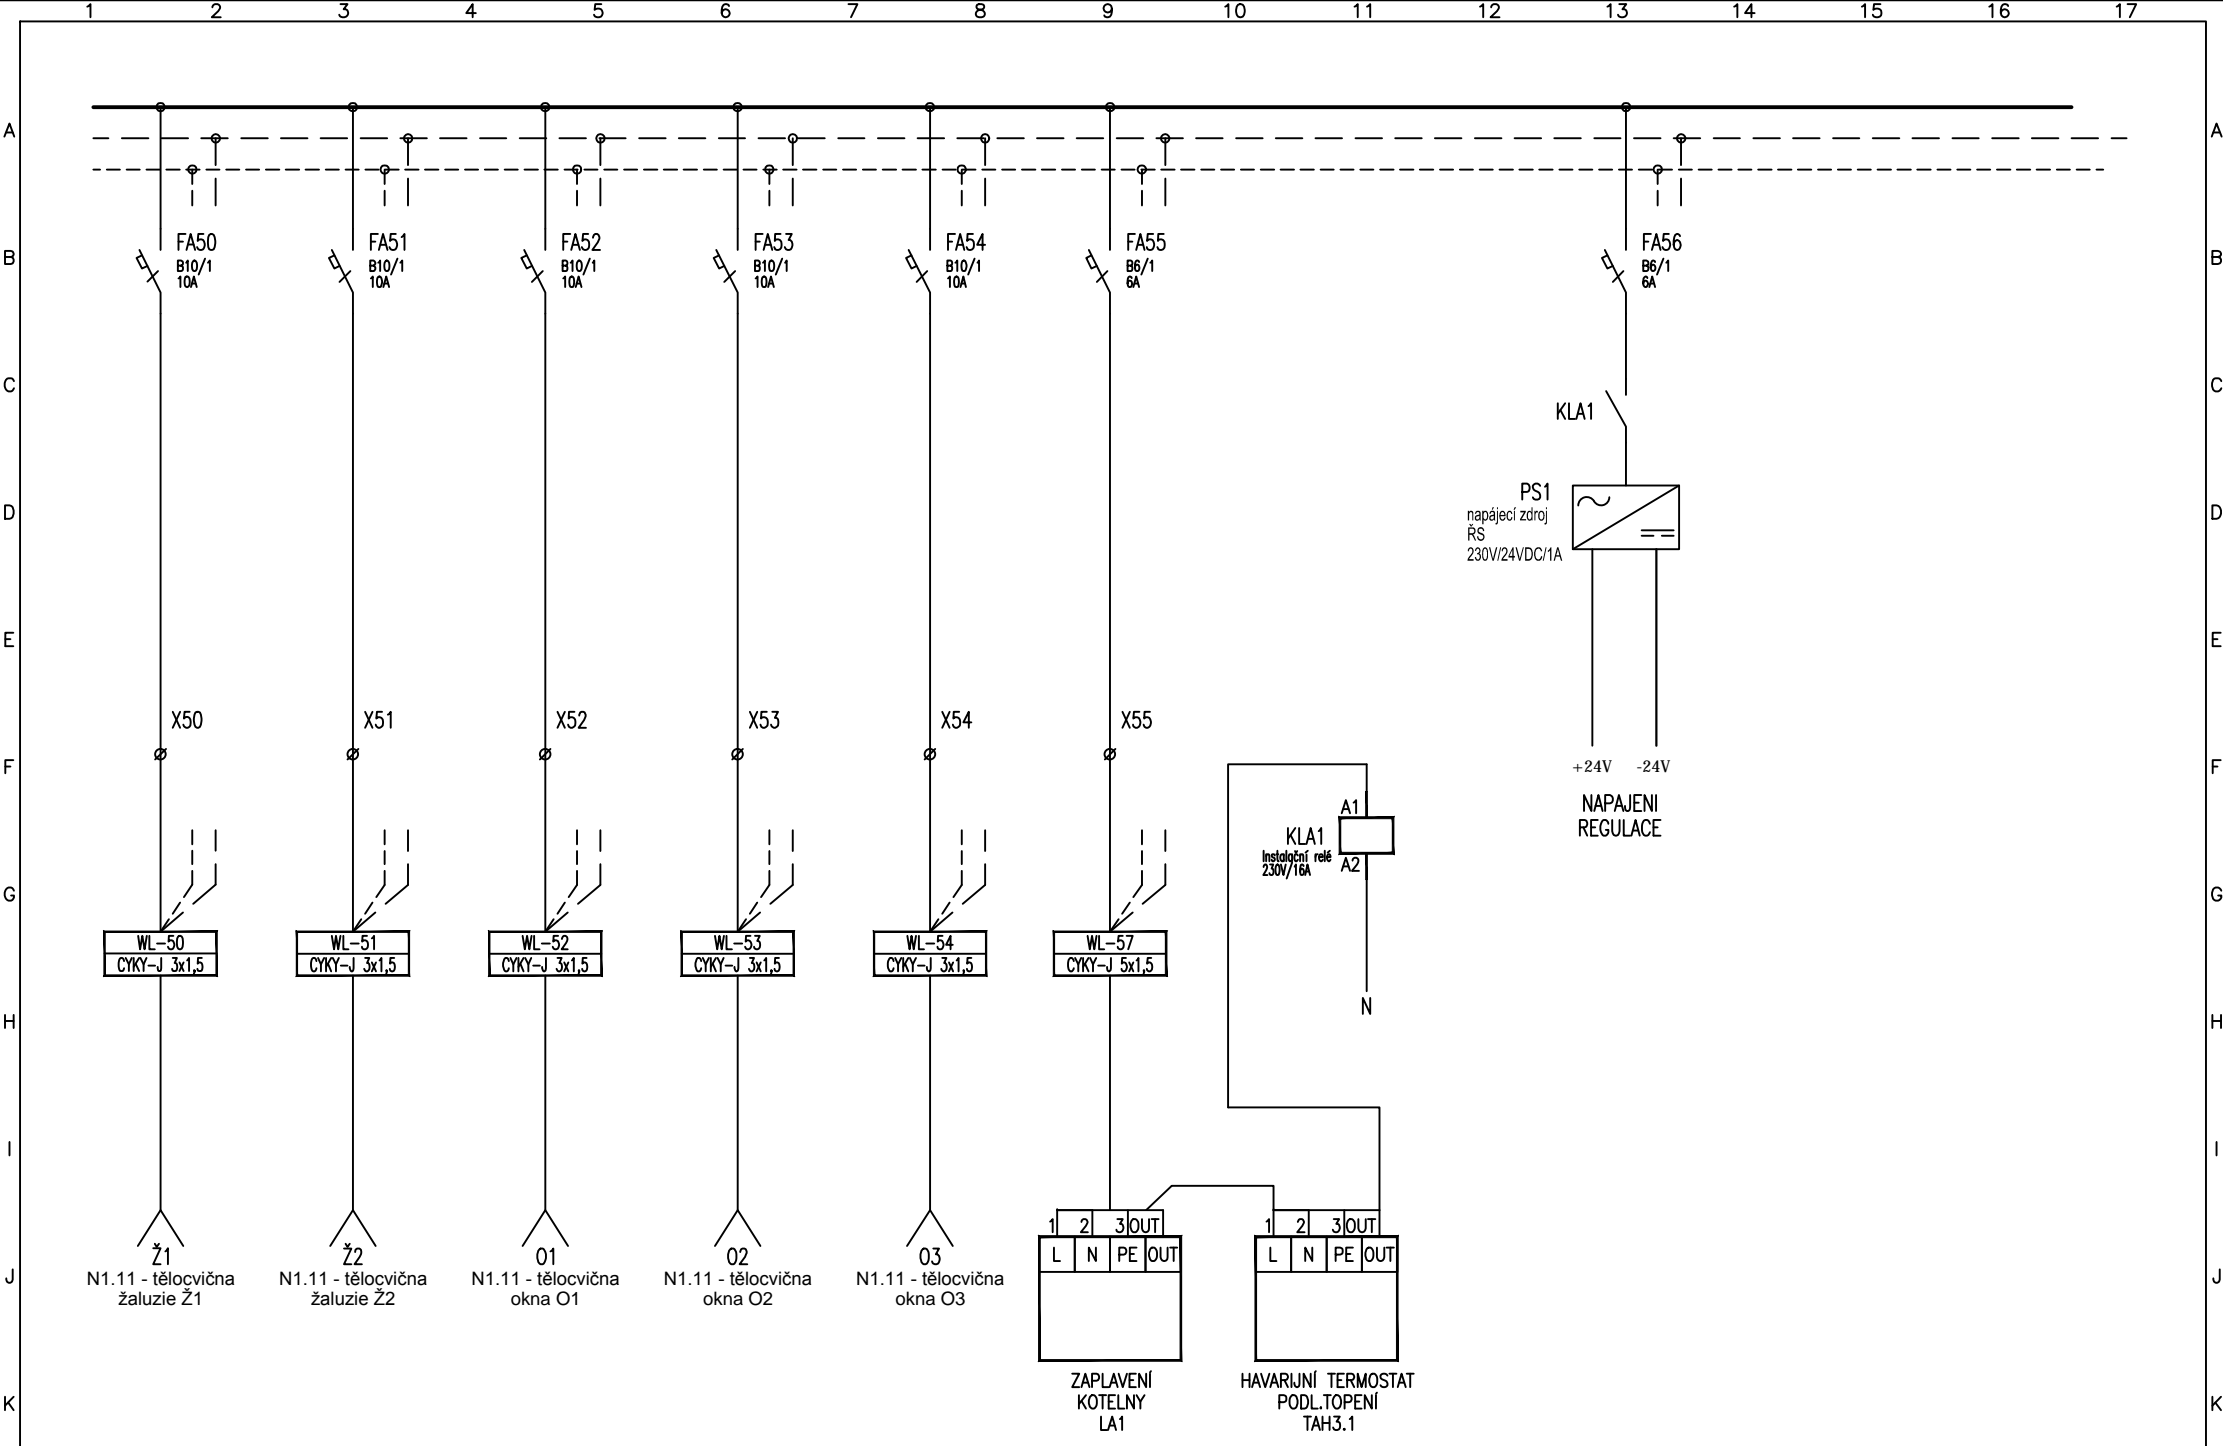


Vpracoval: Jiří Flosman		AKCE:		Investor:		Listů: 13	
Kontroloval: Jiří Flosman		Novostavba objektu tělocvičny		Obsah:		List:	
Datum : 03/2018				ROZVADĚČ RP1		9	




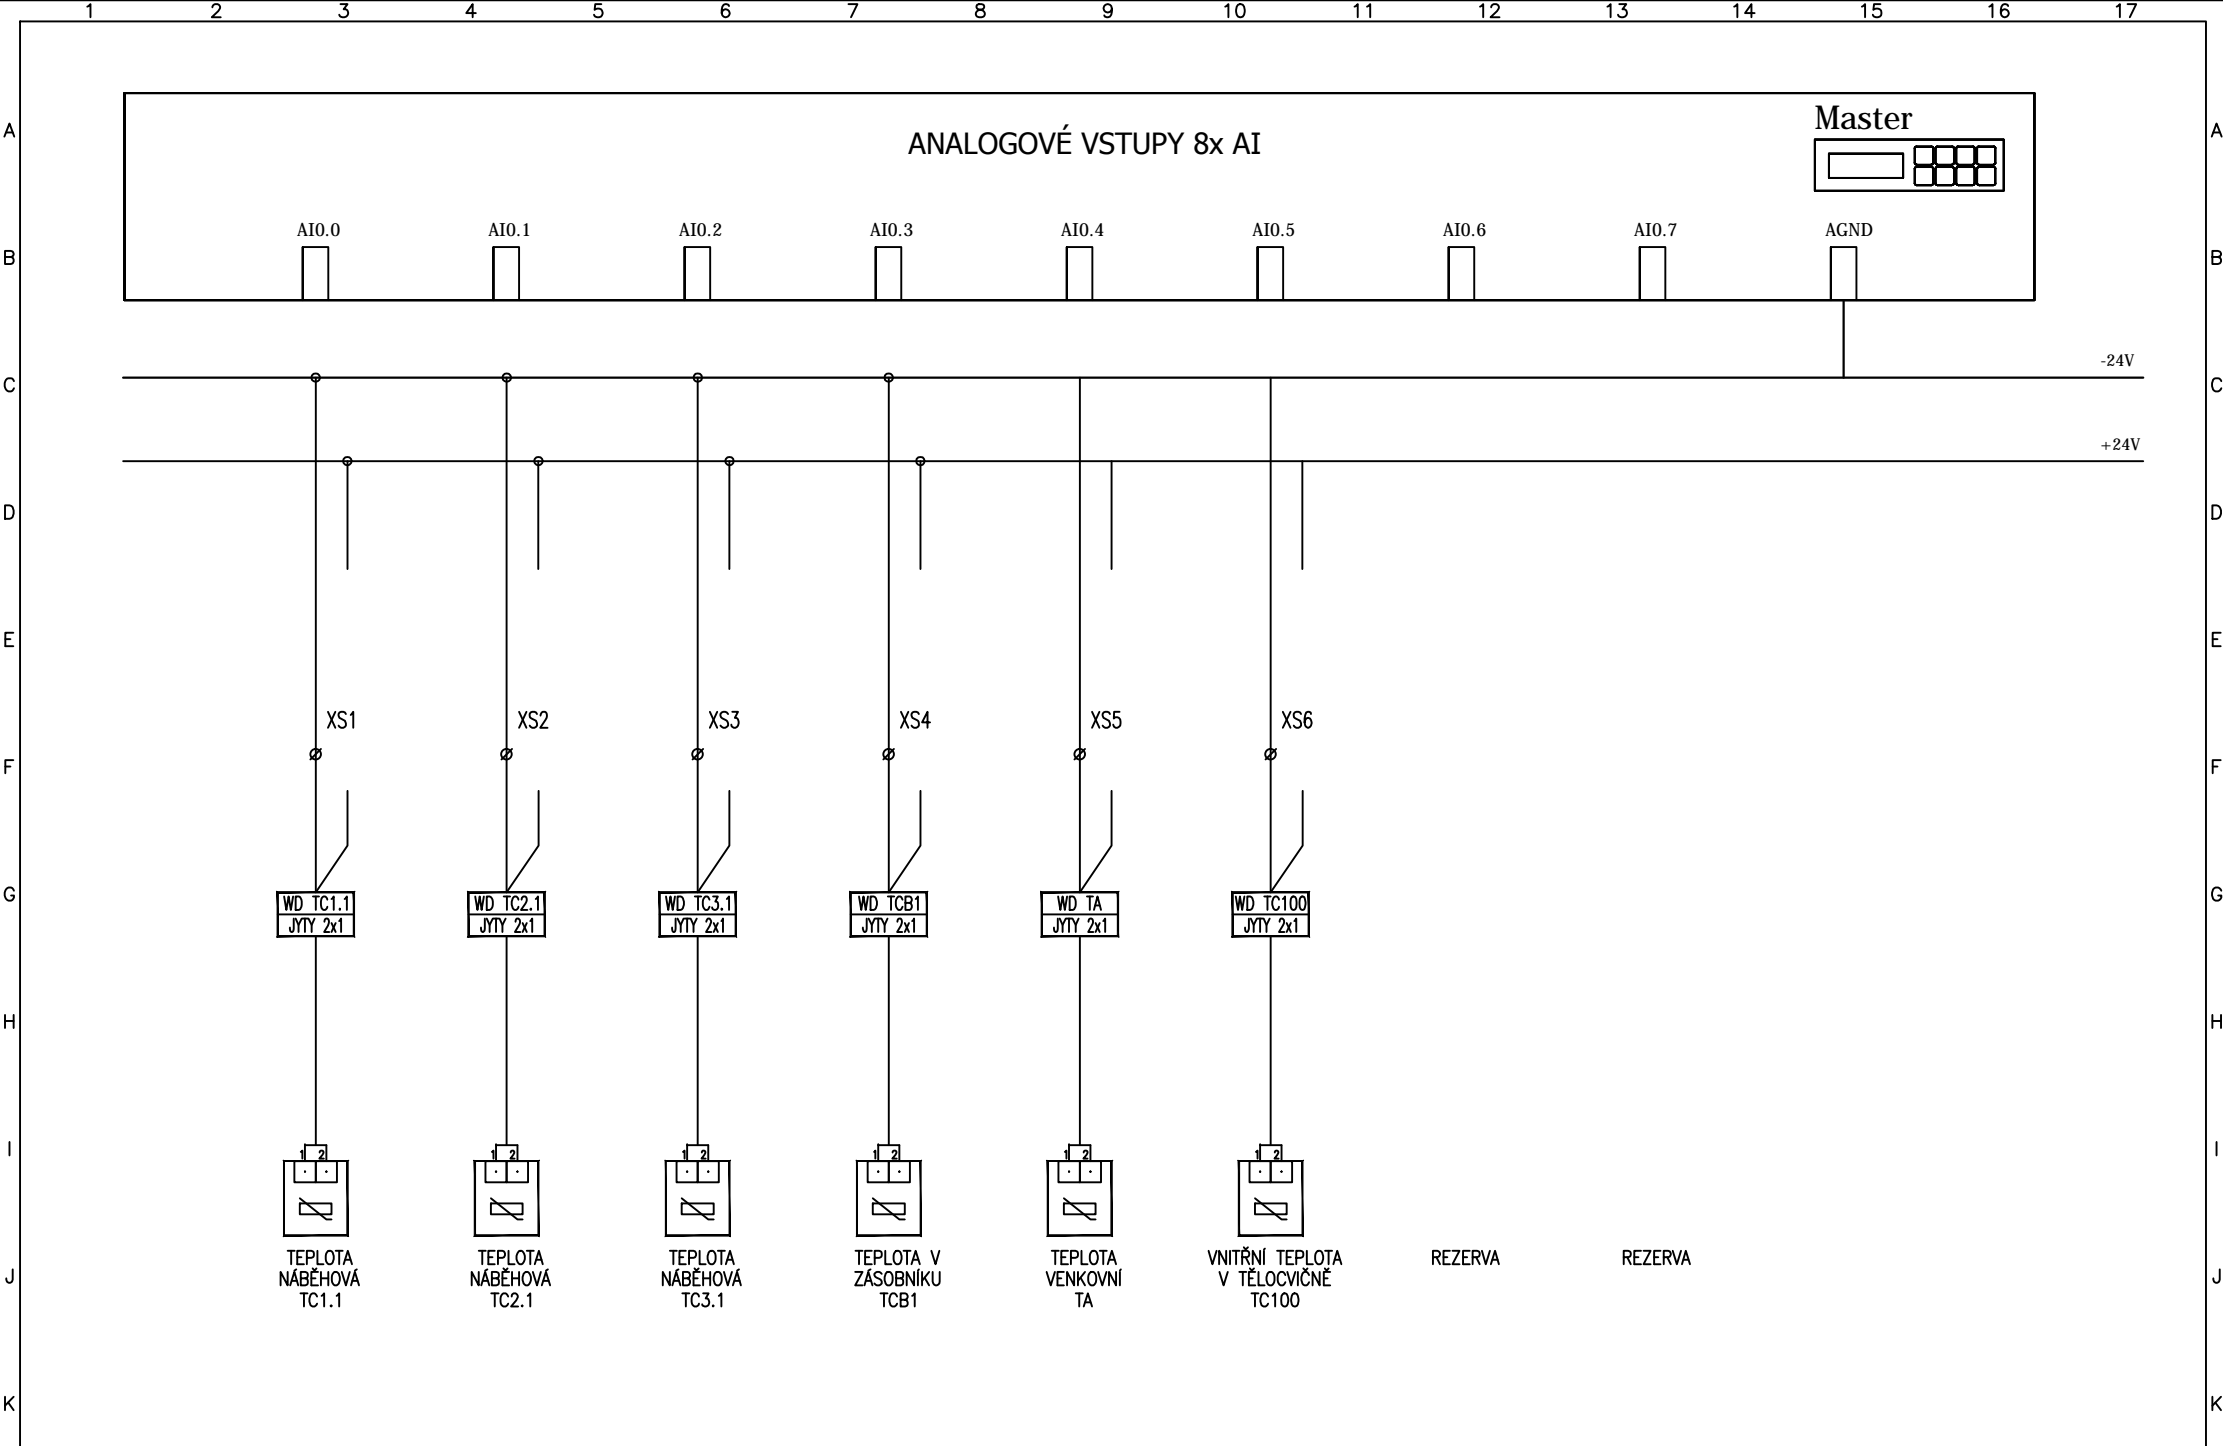

Vyracoval: Jiří Flosman			AKCE:			Investor:			Listů: 13		
Kontroloval: Jiří Flosman			Novostavba objektu tělocvičny			Obsah:			List:		
Datum : 03/2018						ROZVADĚČ RP1			11		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vyracoval: Jiří Flosman			AKCE: Novostavba objektu tělocvičny				Investor: Obsah: ROZVADĚČ RP1				Listů: 13					
Kontroloval: Jiří Flosman											List: 12					
Datum : 03/2018																



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vyracoval: Jiří Flosman			AKCE: Novostavba objektu tělocvičny				Investor: Obsah: ROZVADĚČ RP1				Listů: 13					
Kontroloval: Jiří Flosman											List:					
Datum : 03/2018											13					